

DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  
AREA INTERVENTI IN MATERIA DI ENERGIA E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE SULLA MOBILITA'

4.1

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza  
dei Sistemi Energetici e Geominerari  
Divisione V – Regolamentazione delle  
infrastrutture energetiche  
[PEC: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it](mailto:dgmereen.div04@pec.mise.gov.it)

p.c. MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA  
D.G. per la crescita sostenibile e la  
qualità dello sviluppo  
Divisione IV - Qualità dello  
sviluppo/Sezione Elettrodotti  
[PEC: CRESS@pec.minambiente.it](mailto:CRESS@pec.minambiente.it)

COMUNE DI FIUMICINO (RM)  
[PEC: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it](mailto:protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it)

TERNA SPA  
Direzione Sviluppo Rete, Autorizzazioni e Concertazione  
[PEC: svr.autorizzazioneconcertazione@pec.terna.it](mailto:svr.autorizzazioneconcertazione@pec.terna.it)

Oggetto: *Atto d'Intesa per l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio di un "Elettrodotto in cavo interrato a 150 kV CP Porto - CP Fiumicino" nel Comune di Fiumicino (RM).* (RIF: Posizione n. EL-346) - **Trasmissione DGR 13 aprile 2021, n. 191**

Si allega alla presente, per i successivi adempimenti di competenza, la DGR n.191 del 13.04.2021, pubblicata sul B.U.R.L. n.39 del 20.04.2021, recante *Atto d'Intesa per l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio di un "Elettrodotto in cavo interrato a 150 kV CP Porto - CP Fiumicino" nel Comune di Fiumicino (RM).*”.

*mm*  
MORBEGNO MANUELA  
11/04/21 10:59:51  
Arch. Manuela Morbegno  
CN=MORBEGNO MANUELA  
C=IT  
O=REGIONE LAZIO  
2.5.4.97=VATTI-80143490581  
RSA/2048 bits

IL DIRIGENTE  
(Ing. Silvio Cicchelli)  
f.to digitalmente Silvio Cicchelli

# Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 13 aprile 2021, n. 191

**Atto d'Intesa per l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio di un "Elettrodotto in cavo interrato a 150 kV CP Porto - CP Fiumicino" nel Comune di Fiumicino (RM).**

Oggetto: Atto d'Intesa per l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio di un "Elettrodotto in cavo interrato a 150 kV CP Porto – CP Fiumicino" nel Comune di Fiumicino (RM).

#### LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi);

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente il sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale;

**VISTO** il Regolamento Regionale 18 febbraio 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni;

**VISTE** la deliberazione di Giunta regionale n. 272 del 05/06/2018, con cui è stato conferito al Dott. Stefano Fermante l'incarico di Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità e la deliberazione di Giunta regionale n. 146 del 19/03/2021, con cui è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione Generale, l'incarico *ad interim* di Direttrice della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

**VISTO** l'art. 1 sexies, comma 1, del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema energetico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica", convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, così come modificato dall'art. 26, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239, a norma del quale, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale soggette ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e previa intesa con la Regione o le Regioni interessate;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239 di Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTO** il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 recante: *Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché l'abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/54/CE*;

**CONSIDERATO** che la Società *Terna Rete Italia S.p.A.*, in nome per conto di *Terna Rete Elettrica Nazionale* concessionaria della rete di trasmissione nazionale (RTN), ha presentato istanza al Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), con nota prot. 0000446 del 30 marzo 2015, per la costruzione e

l'esercizio di un *elettrodotto in cavo interrato a 150 kV CP Porto – CP Fiumicino nel Comune di Fiumicino* in provincia di Roma;

**VISTA** la nota prot. n. 0007978 del 13 aprile 2015, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e s.m.i., ha comunicato l'avvio del procedimento e, con nota prot. 14351 del 23.05.2016, ha indetto la prima conferenza di servizi tenutasi in data 15 giugno 2016;

**CONSIDERATO** che la Società *Terna Rete Italia S.p.A.*, con nota prot. 0000198 dell'08 marzo 2018, ha presentato la revisione del Piano Tecnico delle Opere, con aggiornamenti successivi ai saggi ed alle verifiche sulla coesistenza del cavo con le infrastrutture ed i servizi esistenti;

**VISTA** la nota prot. n. 83004 del 31.08.2018, con cui il MiSE ha convocato in data 27 settembre 2018 la riunione della Conferenza di Servizi, comunicando, altresì, il link col quale accedere alla documentazione progettuale revisionata;

**CONSIDERATO**, che:

- Terna, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e del Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale 2011 approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 2 Ottobre 2012, prevede la realizzazione di un vasto Piano di riassetto e razionalizzazione della rete 150 kV, ricadente nel territorio di Fiumicino e di Roma, in cui è inserito il progetto relativo all'*“Elettrodotto in cavo 150 kV C.P. Porto - C.P. Fiumicino”*;
- il progetto, mirato a risolvere una criticità di esercizio relativa all'alimentazione del carico della Cabina Primaria (CP) *Fiumicino* attualmente collegata con un solo cavo a 150 kV, consiste nella realizzazione di un nuovo collegamento in cavo a 150 kV tra le CP *Fiumicino* e *Porto* per una lunghezza di 4,0 km e ad una distanza di circa 2 m dall'elettrodotto esistente;

**VISTA** la nota prot. n. 0003811 dell'08 febbraio 2021, con cui il MiSE – *Direzione Generale per le Infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari Divisione V – Regolamentazione delle infrastrutture energetiche*, ha convocato la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 25 febbraio 2021 ai fini dell'autorizzazione del progetto proposto da TERNA;

**VISTO** il verbale della suddetta riunione della Conferenza di servizi, trasmesso dal MiSE con nota prot. n. 6238 del 26.02.2021, nonché i pareri pervenuti nel corso dell'istruttoria e riportati nell'elenco allegato alla medesima nota;

**CONSIDERATO** che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto alle comunicazioni personali e a depositare il progetto nel Comune interessato, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

**PRESO ATTO** che il rappresentante del MiSE, con la sopra citata nota prot. n. 6238/2021, ha ritenuto di chiudere positivamente la conferenza di servizi in considerazione del quadro complessivamente positivo dei pareri fino ad ora acquisiti, fermo restando l'acquisizione del parere dell'Agenzia del Demanio, invitando la Regione Lazio a rilasciare l'Intesa;

**RITENUTO** di poter procedere all'espressione dell'Intesa, di cui all'art. 1 sexies del Decreto Legge 29/08/2003, n. 239, recante *“Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema energetico*

*nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., per l’Autorizzazione Unica prevista dalla vigente normativa, relativa all’istanza presentata dalla società TERNA S.p.A. concernente la costruzione e l’esercizio di un *“Elettrodotto in cavo interrato a 150 kV CP Porto – CP Fiumicino”* nel Comune di Fiumicino (RM);

**CONSIDERATO** che la società TERNA S.p.A. dovrà dare attuazione alle prescrizioni indicate nei pareri acquisiti nel corso dell’istruttoria, e che è fatto salvo ogni eventuale ulteriore parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto d’assenso secondo quanto disposto dalla normativa vigente;

**ATTESO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

### **DELIBERA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

- di esprimere l’Intesa, di cui all’art. 1 sexies del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., al fine del rilascio dell’Autorizzazione Unica prevista dalla vigente normativa, relativa all’istanza presentata dalla società TERNA S.p.A. concernente la costruzione e l’esercizio di un *“Elettrodotto in cavo interrato a 150 kV CP Porto – CP Fiumicino”* nel Comune di Fiumicino (RM).

È fatto salvo ogni eventuale ulteriore parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto d’assenso secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

La Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità provvederà a trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico per i successivi adempimenti di competenza nonché, per opportuna conoscenza, al Ministero della Transizione Ecologica, al Comune di Fiumicino (RM) ed alla società TERNA Rete Italia S.p.A.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito web della Regione Lazio.



## Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici

Direzione Generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche

Divisione III

4.2

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione Generale per il mercato elettrico,  
le energie e l'efficienza energetica, il nucleare  
Divisione IV – Infrastrutture e sistemi di rete  
Via Molise, 2  
00100 ROMA  
PEC:dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

**Oggetto:** Autorizzazione ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito, con le modificazioni, dalla Legge 27 ottobre 2003, n.290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio della variante dell'elettrodotto a 150 kV " CP Fiumicino – CP Porto". Leopere ricadono nel territorio del Comune di Fiumicino (RM), nella Regione Lazio

**Posizione n. EL-346**

### PARERE DI COMPETENZA

Il progetto nel livello rappresentato dagli elaborati trasmessi, risulta in linea con i requisiti richiesti dalla legge n. 339/86 e i DDMM di attuazione.

TERNA S.p.A provvede alla trasmissione – a carattere probatorio – e in formato elettronico con firme digitali certificate, alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche:

- del progetto esecutivo delle opere, almeno 60 gg. prima dell'inizio dei lavori, al fine del riscontro di conformità delle opere previste in progetto;
- del verbale di fine lavori corredato dagli accertamenti eseguiti dalla DL in ordine ai materiali utilizzati ed i riscontri eseguiti;
- dei documenti che attestano l'entrata in esercizio delle opere;
- dei certificati di collaudo così come previsto dal punto 3.1.03 del DM 21/3/1988.

IL DIRIGENTE  
Arch. Andrea Salza

4.3



## *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione E i Progetti Internazionali  
Divisione: III<sup>a</sup>

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e  
l'efficienza energetica, il nucleare  
Divisione IV - Infrastrutture e Sistemi di Rete  
Via Molise, 2  
00187 ROMA  
[dgmercet.div04@pec.mise.gov.it](mailto:dgmercet.div04@pec.mise.gov.it)

Al Ministero dell'Ambiente e  
della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA  
[dgria@pec.minambiente.it](mailto:dgria@pec.minambiente.it)

Alla TERNA S.p.A.  
Direzione Sviluppo Rete ed Ingegneria  
Via E. Galvani, n. 70  
00156 ROMA  
[svr.autorizzazioneconcertazione@pec.terna.it](mailto:svr.autorizzazioneconcertazione@pec.terna.it)

e, per conoscenza:

Alla Regione Lazio  
Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti  
Area Urbanistica e Copianificazione Comunale  
Prov. RM-RI-VT  
Via del Giorgione, 129  
00147 ROMA  
[protocollo@regione.lazio.legalmail.it](mailto:protocollo@regione.lazio.legalmail.it)

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione generale per le reti, le Infrastrutture elettriche ed idrauliche  
Via del Policlinico, n. 2  
00185 ROMA  
[dg\\_dfighekre@pec.mit.gov.it](mailto:dg_dfighekre@pec.mit.gov.it)

Alla Regione Lazio  
- PRESIDENZA -  
Viale Cristoforo Colombo, n. 212  
00145 ROMA  
[protocollo@regione.lazio.legalmail.it](mailto:protocollo@regione.lazio.legalmail.it)

Alla Regione Lazio  
Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative  
Area Energia e Sviluppo Sostenibile  
(Referente Intesa ai sensi del DL 29 agosto 2003, n. 239)  
Via del Tintoretto, 432  
00142 ROMA  
[infrastrutture@regione.lazio.legalmail.it](mailto:infrastrutture@regione.lazio.legalmail.it)

Alla TERNA RETE ITALIA S.p.A.  
Direzione territoriale Centro Sud  
Unità Realizzazione e Progettazione Impianti  
Via della Marcigliana, 911  
00138 ROMA  
[Aot-napoli@pec.terna.it](mailto:Aot-napoli@pec.terna.it)


Oggetto: Richiesta Accertamento di Conformità Urbanistica – art.1-sexies Decreto  
legge n. 239/2003, convertito in legge n.290/2003 e s.m.i..  
Trasmissione esito accertamento di conformità urbanistica

Progetto: Costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in cavo 150 kV "CP Fiumicino - CP  
Porto". Opere ricadenti nel comune di Fiumicino - Roma

POSIZIONE EL/346  
Proponente: TERNA Rete Italia

Si trasmette per il seguito di competenza l'esito dell'accertamento di conformità  
urbanistica, relativamente all'intervento indicato in oggetto, pervenuto alla scrivente  
Direzione con nota della Regione Lazio prot.121767 del 7.3.2016.

IL DIRIGENTE

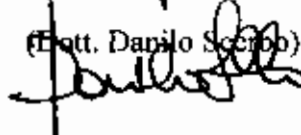(Fott. Danilo Scribo)  


Referenti

Antonella Antonelli      tel. 06/44123130  
Maria Teresa Federico    tel. 06/44124225

[antonella.antonelli@mit.gov.it](mailto:antonella.antonelli@mit.gov.it)  
[maria.teresa.federico@mit.gov.it](mailto:maria.teresa.federico@mit.gov.it)





DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA' E RIFIUTI  
Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Prov. RM - VT - RI

Prot. N. 121767

Roma, li 07 MAR. 2016

Al **Ministero dello Sviluppo Economico**  
Direzione Generale Mercato Elettrico  
Dip. IV - Infrastrutture e sistemi a rete  
Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Al **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
Direzione Generale Sviluppo del Territorio  
Divisione III  
Via Nomentana, 2 - 00161 ROMA

**Oggetto:** Autorizzazione ai sensi dell'art. 1-sexies del DL 29 agosto 2003 n. 239 alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in cavo 150 kV "CP Fiumicino - CP Porto" nel territorio comunale di Fiumicino (Rm). Proponente: Terna Rete Italia spa

Con nota 7978 del 13/04/2015, pervenuta alla scrivente Direzione il giorno 24/04/2015 al prot. n. 203298, la Direzione Generale per il Mercato Elettrico del Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso gli elaborati progettuali, in formato digitale, relativi all'intervento in oggetto.

Con nota n. 8136 del 23/10/2015, la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha richiesto a questa Direzione Regionale una pronuncia in merito alla conformità urbanistica dell'intervento.

#### PREMESSO

Nel Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale è previsto un intervento di riassetto della rete nell'area di Roma Ovest/Roma Sud Ovest finalizzato al miglioramento dell'affidabilità e della sicurezza del servizio di trasmissione dell'energia elettrica nella porzione di rete interessata.

Nell'ambito di tali attività è inserito un intervento mirato a risolvere una criticità di esercizio relativa all'alimentazione del carico della Cabina Primaria "Fiumicino" attualmente collegata con un solo cavo a 150 kV.

Il tracciato, previsto interrato ad una profondità di mt. 1,60 dal piano strada, parte dalla C.P. Porto, attraverserà l'autostrada Roma-Fiumicino per immettersi su Via Lago di Traiano (direzione Fiumicino) per proseguire su Via Coccia di Morto per un breve tratto, dopo di che svolta a destra su Via Portuense percorrendola per circa 600 mt, all'altezza del Ponte 2 Giugno, circa 50 mt per poi immettersi su Via del Faro fino ad entrare nella C.P. Fiumicino.

Parte dell'area interessata dal progetto risulta sottoposta a vincolo paesaggistico per effetto del DM del 22/02/1985, e pertanto soggetta alle modalità di tutela del vigente PTP n. 2 XIII e XIV Circ.ne del Comune di Roma, nonché del PTPR<sup>1</sup> in corso di approvazione.

La stessa è altresì interessata dalla presenza di ulteriori beni paesaggistici di cui agli artt. 142 comma 1 lett. "b", "c", "f" ed "m" del DLgs. 42/2004 (interessa rispettivamente la fascia di rispetto del lago di Traiano, la

<sup>1</sup> Adottato con D.G.R. n.556 del 25.07.2007 e successiva D.G.R. n.1025 del 21.12.2007



REGIONE  
LAZIO

fascia di rispetto del fiume Tevere, l'area naturale protetta "Litorale Romano" istituita il 29 marzo 1996 con Decreto del Ministero per l'Ambiente e un'area archeologica denominata "Porto di Traiano", e pertanto sottoposta alla disciplina di tutela di cui agli artt. 6, 7, 8 e 12 delle NTA<sup>2</sup> del PTP, nonché in salvaguardia al nuovo PTPR.

Nel vigente PRG del Comune di Fiumicino, approvato con DGR n. 162 del 31/03/2006, si riscontra che il nuovo tracciato lambisce la zona F2i (*verde d'arredo stradale*) nella parte di Viale Traiano; interessa inoltre la sottozona C2a (*zona nuova edificazione*), zona B1b (zone di mantenimento delle superfici esistenti appartenenti ad edifici residenziali consolidati pubblici e privati) o B2a (zona di completamento edilizio in aree residenziali sature).

### CONSIDERATO

**CHE** il tracciato del cavo interrato in progetto interesserà esclusivamente *sedi stradali*, e per quanto concerne l'aspetto urbanistico dell'opera, gli interventi non comporteranno il cambio di destinazione d'uso in merito alle attuali destinazioni previste dal vigente PRG.

**CHE** la modalità di tutela del vigente dal P.T.P. n. 2 - XIII e XIV Circ.ne del comune di Roma (Litorale Romano) approvato con LR 24/1998, nonché del PTPR adottato, pur assegnando all'ambito interessato dall'intervento un alto grado di tutela, consente l'adeguamento di infrastrutture di trasporto di energia, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 ter della LR 24/1998.

**CHE** il comma 1 lett. "c" dell'art. 18ter della L.R. 24/98 prevede che "(...) Fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica di cui all'art. 25, nelle zone sottoposte a vincolo paesistico sono comunque consentiti, anche in deroga alle disposizioni contenute al presente Capo, (...) gli adeguamenti funzionali e le opere di adeguamento delle infrastrutture e delle strutture pubbliche esistenti, ivi compresi gli impianti tecnologici, (...) nonché gli interventi strettamente connessi ad adeguamenti derivanti da disposizioni legislative (...) anche in deroga alle disposizioni contenute nelle classificazioni di zona del PTP o del PTPR (...).

**CHE** nella Relazione Paesaggistica trasmessa sono tuttavia riportati i contenuti dello Studio d'Inscimento Paesistico (SIP) di cui alla LR 24/1998.

### CONCLUSIONI

Premesso e considerato quanto sopra, la scrivente Direzione Regionale ritiene che l'intervento "Costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in cavo 150 KV tratto CP Fiumicino - CP Porto", possa ritenersi conforme alla vigente normativa urbanistica e contestualmente ritiene di poter esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 comma 7 del DLgs 42/2004, *parere favorevole*, per quanto di competenza, relativamente agli aspetti paesaggistici.

Il Funzionario  
Ing. Leandro Cigarini

Il DIRETTORE REGIONALE  
Arch. Manuela Manetti

Il Dirigente dell'Area  
Arch. Daniela Carini

457

<sup>2</sup> Testo coordinato delle NTA del PTP XIII e XIV Circ.ne del Comune di Roma, approvato con DGR 4471/99.



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione E i Progetti Internazionali

Divisione: III<sup>A</sup>

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e  
l'efficienza energetica, il nucleare  
Divisione IV – Infrastrutture e Sistemi di Rete  
Via Molise, 2  
00187 ROMA  
[dgmereen.div04@pec.mise.gov.it](mailto:dgmereen.div04@pec.mise.gov.it)

Al Ministero dell'Ambiente e  
della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA  
[dgrin@pec.minambiente.it](mailto:dgrin@pec.minambiente.it)

Alla TERNA S.p.A.  
Direzione Sviluppo Rete ed Ingegneria  
Via E. Galbani, n. 70  
00156 ROMA  
[svr.autorizzazioneconcertazione@pec.terna.it](mailto:svr.autorizzazioneconcertazione@pec.terna.it)

e, per conoscenza:

Alla Regione Lazio  
Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti  
Area Urbanistica e Copianificazione Comunale  
Prov. RM-RI-VT  
Via del Giorgione, 129  
00147 ROMA  
[protocollo@regione.lazio.legalmail.it](mailto:protocollo@regione.lazio.legalmail.it)

Al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione generale per le reti, le Infrastrutture elettriche ed idrauliche  
Via del Policlinico, n. 2  
00185 ROMA  
[dg.digheidrel@pec.mit.gov.it](mailto:dg.digheidrel@pec.mit.gov.it)

Alla Regione Lazio  
- PRESIDENZA -  
Viale Cristoforo Colombo, n. 212  
00145 ROMA  
[protocollo@regione.lazio.legalmail.it](mailto:protocollo@regione.lazio.legalmail.it)

Alla Regione Lazio  
Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative  
Area Energia e Sviluppo Sostenibile  
(Referente Intesa ai sensi del DL 29 agosto 2003, n. 239)  
Via del Tintoretto, 432  
00142 ROMA  
[infrastrutture@regione.lazio.legalmail.it](mailto:infrastrutture@regione.lazio.legalmail.it)

Alla TERNA RETE ITALIA S.p.A.  
Direzione territoriale Centro Sud  
Unità Realizzazione e Progettazione Impianti  
Via della Marcigliana, 911  
00138 ROMA  
[Aot-napoli@pec.terna.it](mailto:Aot-napoli@pec.terna.it)

Oggetto: Accertamento di Conformità Urbanistica – art.1-sexies Decreto legge n. 239/2003, convertito in legge n.290/2003 e s.m.i..

Progetto: Costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in cavo 150 kV "CP Fiumicino - CP Porto". Opere ricadenti nel comune di Fiumicino - Roma

POSIZIONE EL/346  
Proponente: TERNA Rete Italia

Si trasmette per il seguito di competenza la nota n. 670567 del 26.10.2018 della Regione Lazio con la quale ha trasmesso l'aggiornamento relativamente all'esito dell'accertamento di conformità urbanistica.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Danilo Scirbo)  


Referenti

Antonella Antonelli tel. 06/44123130  
Maria Teresa Federico tel. 06/44124225

[antonella.antonelli@mit.gov.it](mailto:antonella.antonelli@mit.gov.it)  
[mariateresa.federico@mit.gov.it](mailto:mariateresa.federico@mit.gov.it)



DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,  
PAESISTICA E URBANISTICA  
AREA URBANISTICA COPIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ROMA CAPITALE  
E CITTA' METROPOLITANA

Rif. Prot. n.

Pec: [dgmereen.div04@pec.mise.gov.it](mailto:dgmereen.div04@pec.mise.gov.it)

[dg.prog-div3@pec.mit.gov.it](mailto:dg.prog-div3@pec.mit.gov.it)

**Ministero dello Sviluppo  
Economico**

Direzione Generale per il Mercato  
Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza  
Energetica, il Nucleare  
Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete  
Dott.ssa Marilena Barbaro  
Via Molise 2  
00187 Roma

**Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti**

Dipartimento per le infrastrutture ed i sistemi  
informativi e statistici  
Direzione Generale per lo sviluppo del  
territorio, la programmazione e i progetti  
internazionali - Divisione III<sup>A</sup>  
Dott. Danilo Scerbo  
Via Nomentana 2  
00162 Roma

e p.c. **Regione Lazio**  
Direttore per Politiche abitative e la  
pianificazione territoriale, paesistica e  
urbanistica  
Sede

**Oggetto: Comune di Fiumicino**

Costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in cavo 150kV "CP Fiumicino - CP Porto"  
Autorizzazione ai sensi dell'art. 1-sexies del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito  
con modificazioni dalla Legge 27 ottobre 2003, n. 290

Proponente: Terna S.p.A.

Parere

**RELAZIONE ISTRUTTORIA e PARERE**

- Con nota n. 83004 del 31.8.2018, pervenuta presso questa Direzione Regionale il giorno 31.8.2018 al prot. n. 525939 - il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare - Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete ha trasmesso la documentazione progettuale e convocato una riunione della Conferenza di Servizi per il 27.9.2018;
- Con nota n. 13391 del 5.9.2018, pervenuta presso questa Direzione Regionale il giorno 5.9.2018 al prot. n. 532658 - il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le infrastrutture ed i sistemi informativi e statistici Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali - Divisione III<sup>A</sup> ha richiesto a questa Area Regionale di confermare il parere del 2016 espresso sulla precedente versione del progetto.

**PREMESSO CHE**

Il tracciato dell'elettrodotto 150 kV in cavo interrato in oggetto della lunghezza di circa 4 km prevede un parallelismo di circa 1,5 km con una terna di cavi in olio fluido esistenti di proprietà Terna nel tratto di strada che interessa Via Portuense, proseguendo per Via del Faro fino all'ingresso della CP di Fiumicino.

L'elettrodotto in cavo in progetto verrà installato ad una distanza di circa 2 m dall'elettrodotto in cavo esistente. Il tracciato del nuovo collegamento in cavo 150 kV parte dalla C.P. Porto effettuerà tramite TOC un sottopasso dell'autostrada Roma Fiumicino per immettersi in Direzione Sud Ovest su Via Lago di Traiano direzione Fiumicino.

Con nota n. 85961 dell'1.10.2018, pervenuta presso questa Direzione Regionale il giorno 1.10.2018 al prot. n. 598342, il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare - Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete ha inviato il verbale della Conferenza di Servizi del 27.9.2018.

#### CONSIDERATO

Con nota n. 121767 del 7.3.2016 l'Area Urbanistica e Copianificazione Comunale RM-VT-RI della Regione Lazio ha ritenuto che l'intervento in oggetto poteva "ritenersi conforme alla vigente normativa urbanistica e contestualmente esprimeva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 comma 7 del D.lgs. 42/04, parere favorevole, per quanto di competenza, relativamente agli aspetti paesaggistici.". Tale parere veniva espresso sugli elaborati progettuali trasmessi con nota n. 7978 del 13.4.2015.

Con la presente proposta si intendono apportare delle lievi modifiche al tracciato dell'elettrodotto in cavo tra cui una deviazione dell'attraversamento della ferrovia Roma - Aeroporto in corrispondenza di Via del Lago di Traiano. Tali modifiche non incidono sul quadro istruttorio di cui al precedente parere.

Per quanto premesso e considerato si conferma il parere di cui alla nota n. 121767 del 7.3.2016 comprensivo delle risultanze istruttorie.


Per effetto del Decreto Dirigenziale della Direzione per le Politiche abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica n. G08218 del 27.6.2018 (Conferimento di delega ex articolo 166 del regolamento regionale 6 settembre n. 1/2002 e s.m.i. ai dirigenti della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica.) la presente comunicazione viene trasmessa in copia al Direttore della Direzione suddetta.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Fabio Bisogni



Il Dirigente  
Arch. Gianni Gianfrancesco





*Ministero della Salute*

DIREZIONI GENERALI DELLA PREVENZIONE  
 e.g. n. 15/10/2015 - Igienizzazione delle acque potabili  
 (in corso di attuazione)

Ministero della Salute

DGPRES

003441B-P-23/11/2015

I.S.I.V.



Al Ministero dello Sviluppo Economico  
 Dir. Generale per l'Energia Nucleare  
 e Energie Rinnovabili e l'Efficienza  
 Energetica - D.v. III Reti Elettriche  
 Via Molise, 2 (00187 Roma)

*Ministero dello Sviluppo Economico*  
 AOO Energia  
 Struttura DGM/RELA  
**REGISTRO UFFICIALE**  
 Prot. n. 0030788 - 27/11/2015 - INGRESSO

C.p.c. alla Soc. TERNA Rete Italia - S.p.A  
 Dir. Ingegneria e Asset Management  
 Progettazione e Realizzazione impianti  
 Centro-Sud  
 Via Aquileia, 8  
 (80143 -Napoli)

**OGGETTO:** Progetto Soc.Terna Rete Italia S.p.A. "Nuovo Elettrodotta in cavo a 150 kV C.P. Porto - C.P. Fiumicino ..." nel Comune di Fiumicino / Roma - Domanda TRISPACS/P2015/0000446-30.03.2015 (PTO/All.ti EV23421B1CEX00001-Rev.01/2015, -Rel.ne Illustrativa/All.ti RV23421B1CEX00002-Rev.00/2014, -Ortofoto Tracciato, -Corografia, DV23421B1CEX00003-Rev.00/2015/ICF X 00004 Rev.00/2014); --- **Pos. EL-346.**

Con riferimento alle comunicazioni della Soc. TERNA Rete Italia SpA (TRISPACS/P2015/0001366-16.10.2015) relativa alla domanda (MISE AOO/E.R.L. prot. n. 0006914/30.03.2015) di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotta in oggetto,

*visti*

- *gli elaborati del progetto* (PTO/All.ti EV23421B1CEX00001-Rev.01/12.03.2015, -Rel.ne Illustrativa/All.ti RV23421B1CEX00002-Rev.00/2014, -Rel.ne Inquadramento Geologico Prelim.re, -Rel.ne Gestione Terre e Racce da Scavo, RV23421B1CEX00009-Rev.00/...1CEX00011-Rev.00/2014, -Rel.ne Archeologica Prelim.re, -Rel.ne Paesaggistica RV23421B1CEX00010-Rev.00/2014/...1CEX00012-Rev.00/2014, -Ortofoto Tracciato, -Planimetria Sottoservizi -Stralcio PRG con Tracciato/ C.ne Fiumicino, DV23421B1CEX00003-Rev.00/...CEX00005/...1CEX00008, -Opere Attraversate EV23421B1CEX00006-Rev.00/2014, -PTO Appendice C/Elab.ti "... Verifica Distanza di Sicurezza / Circolare Min. Interno Prot. 7075/2010..." -RV23421B1CEX00040-Rev.00/2014, Rel.ne di Valutazione Compatibilità/VV.FF. RV23421B1CEX00041-Rev.00/2014, -Allegato A "... Schede Dettaglio Punti di Interesse ..." EV23421B1CEX00042-Rev.00/2014, -Allegato B "... Planimetria con Punti di Interesse ..." EV23421B1CEX00043-Rev.00/2014, ... >>>>> segue v. PTO/All.ti);

- *i motivi e l'ubicazione degli interventi* (C.ne di Fiumicino) - *la descrizione delle opere* - *le caratteristiche dell'elettrodotta* (Rel.ne Tecnica Illustrativa RV23421B1CEX00002-Rev.00/2014, -Corografia Tracciato DV23421B1CEX00004-Rev.00/2014, -PTO-Appendice A/Elab.ti "... Documente Carte Apposizione Vincolo Preordinato Assorbimento Coattivo ..." EV23421B1CEX00020-Rev.01/2015, -Planimetria APIC.ne di Fiumicino EV23421B1CEX00022-Rev.01/2015, -Caratteristiche Componenti Elettrodotta in Cavo EV23421B1CEX00007-Rev.00/2014)

.i.

la valutazione dei CEM, -la determinazione della "D.P.A." (PTO-Appendice B/ Elab.ti EV23421B1CEX00030-Rev.01/2015, "...Valutazione dei Campi Elettrici e Magnetici e Calcolo Fasce di Rispetto ...", -Rel.ne Illustrativa CEM -RV23421B1CEX00031-Rev.00/2014, -P.an.tra Catastale con D.P.A. -P.an.tra con D.P.A. DV23421B1CEX00032-Rev.00/2014/ ...1CEX00033-Rev.00/2014):


*fermo restando*, nella realizzazione e nell'esercizio dell'elettrodotto in progetto il rispetto della Legge Quadro n. 36/22 febbraio 2001 (sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze tra 0 Hz e 300 GHz), del DPCM 8 luglio 2003 - articoli 3 e 4 ("...limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità in corrispondenza delle aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi e scolastici...") nonché dell'art.61 stesso DPCM e DM 29 maggio 2008 (fasce di rispetto dagli elettrodotti alla frequenza di 50 Hz);

si rappresenta che, non si hanno osservazioni per gli aspetti di competenza, a condizione che sia garantita la continuità dell'efficienza sul lungo periodo dei dispositivi (canalette) di mitigazione del campo magnetico, ove valutati nel computo della fascia di rispetto CEM.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO II  
(Dott. Giancarlo Marano)

Il referente

Alicandra Renzi (Tel. 06-59943827)







**AERONAUTICA MILITARE**  
**Comando Scuole dell'A.M. / 3ª Regione Aerea**  
**Reparto Territorio e Patrimonio**  
Ufficio Servizi Militari

Pr.: | 13B | 15 | 545

**A Ministero dello Sviluppo Economico**

Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili  
e l'efficienza energetica, il nucleare - Divisione IV  
[dgmereen.div04@pec.mise.gov.it](mailto:dgmereen.div04@pec.mise.gov.it)

**Oggetto:** Fiumicino (RM) - fg 735, 737, 739, 742, 743, 1059 e 1060 p.lle varie - Terna Rete Italia S.p.A. - Elettrodotto AT interrato a 150 kV per il collegamento "C.P. Porto - C.P. Fiumicino" (Pr. n. EL-346).

**e, p.c.:** **A Terna Rete Italia S.p.A.**  
Direzione Territoriale Centro Sud  
[pec: act-napoli@pec.terna.it](mailto:act-napoli@pec.terna.it)

**Riferimento:** foglio n. 1376 di prot. del 15.10.2015.

In esito all'istanza pervenuta con il foglio in riferimento, si esprime il parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto.

**d'ordine**  
**IL CAPO REPARTO**  
**Col. G.A.r.n. Fernando SERRATI'**



**AERONAUTICA MILITARE**  
Comando Scuole dell'A.M./3^ Regione Aerea  
Reparto Territorio e Patrimonio

13B	15	545
-----	----	-----

A Ministero della Sviluppo Economico  
Direzione Gen.le per il mercato elettrico, le rinnovabili  
e l'efficienza energetica, il nucleare – Div. IV  
pec: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

**OGGETTO:** Fiumicino (Roma) elettrodotto AT interrato a 150 KV per il collegamento “C.P. PORTO – C.P. FIUMICINO” - TERNA Rete Italia S.p.A. - Pr. nr. EL-346 – Parere Interforze Ministero Difesa art. 334 D.Lgs 15.03.2010 n.66

**e, per conoscenza:**

C.M. DELLA CAPITALE UFF. LOG.CO INFRASTRUTTURE  
pec: cdo\_rmcentro@esercito.difesa.it

COMANDO MARITTIMO SUD  
Ufficio Infrastrutture e Demanio  
pec: [marina.sud@postacert.difesa.it](mailto:marina.sud@postacert.difesa.it)

COMANDO LEGIONE CARABINIERI LAZIO  
SM UFF. LOGISTICO – ROMA  
Pec: trm38784@pec.carabinieri.it

TERNA RETE ITALIA S.p.A.  
pec: aot-napoli@pec.terna.it

**Riferimento:** a) foglio n. M\_DE. 24476/ 19759 del 06/05/2015 (E.I.);  
b) foglio n. M\_D MARSUD RG15 41423 del 25/11/2015 (M.M.);  
c) foglio n. CC TRM33947 / 21121 del 18/06/2015 (CC).

**Seguito:** foglio M\_D.ABA00 50612 del 29/10/2015.

In esito alle istanze di rilascio dei pareri delle FF.AA. in merito alla realizzazione dell'opera in oggetto, acquisiti i pareri favorevoli dei Comandi Territoriali in conoscenza con i fogli a riferimento a, b e c, nonché dal C.S.A.M./3^R.A. con il foglio cui si fa seguito, si esprime il parere interforze favorevole del Ministero Difesa.

**d'ordine**  
**II VICE COMANDANTE**  
**Gen. D.A. Vitantonio CORMIO**



**AERONAUTICA MILITARE**  
**Comando Scuole dell'A.M. / 3<sup>a</sup> Regione Aerea**  
Ufficio Territorio e Patrimonio  
Sezione Servitù e Limitazioni

p.d.c.:1°m.llo CASTELLANETA E. tel. 080/5418622

Pr.: 

I3B	15	545
-----	----	-----

**A Ministero dello Sviluppo Economico**

Direzione Generale del Mercato Elettrico, le rinnovabili  
e l'efficienza energetica, il nucleare - Divisione IV  
pec: dgmereen.dic04@pec.mise.gov.it

**Oggetto:** Fiumicino (RM) - Località strade comunali - Società proponente: Terna Rete Italia S.p.a.  
- Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotto in cavo interrato 150 Kv per  
il collegamento "C.P. Fiumicino - C.P. Porto" - Posizione EL-346. (pratica 15/545).

**e, p.c.:**

**A Terna Rete Italia S.p.a.**

Direzione Territoriale Centro Sud  
pec: aot-napoli@pec.terna.it

**Riferimento:** foglio prot. n. 83004 del 31.08.2018.

**Seguito:** foglio M\_D ABA001/50612 del 29.10.2015.

In relazione alla Conferenza di Servizi indetta nell'ambito della Procedura di Autorizzazione Unica da codesta Amministrazione con il foglio in riferimento, ai sensi dell'Art. 120 del R.D. 11.12.33 n. 1775, verificato che l'intervento non interferisce con superfici di delimitazioni ostacoli al volo di interesse aeroportuale militare e con servitù imposte a protezione dei siti dell'A.M., per quanto di competenza si esprime il nulla osta, per i soli interessi dell'Aeronautica Militare, alla realizzazione di quanto citato in oggetto.

**d'ordine**  
**IL CAPO UFFICIO f.f.**  
**T.Col. G.A.r.n. DI GENNARO Ing. Roberto**



*Marina Militare*  
**Comando Marittimo Sud**  
 Ufficio Infrastrutture e Demanio  
 Sezione Demanio  
 TARANTO

Indirizzo Telegrafico: MARINA SUD

P.E.I. : marina.sud@marina.difesa.it  
 P.E.C. : marina.sud@postacert.difesa.it

Prot. N°

M\_D MARSUD RG15 0041423 25-11-2015



/UID

Funz. di Amm.ne Del Core - Tel. 099/7752767  
 Fax 099/7752012  
 e-mail: paola\_delcore@marina.difesa.it

Al MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO  
 Direzione Generale per il Mercato Elettrico,  
 le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare  
 Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete -  
 Via Molise, 2 00187 ROMA  
 dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

MINISTERO dell'AMBIENTE e della TUTELA del  
 TERRITORIO e del MARE  
 Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento  
 (RIN) - Divisione IV - Inquinamento atmosferico,  
 acustico ed elettromagnetico  
 Via C. Colombo, 44 00147 ROMA  
 dgrin@pec.minambiente.it

e.p.c.: PRESIDENTE del CO.MI.PA  
 c/o Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea  
 Reparto Territorio e Patrimonio  
 Lungomare Nazario Sauro,39  
 70121 BARI  
 aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

TERNA Rete Italia S.p.A.  
 Direzione Territoriale Centro Sud  
 Via Aquileia, 8 80143 NAPOLI  
 Uffici di Via della Marcigliana n° 911 00138 ROMA  
 ingegneria@pec.terna.it

ARGOMENTO: Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto in cavo interrato "CP Fiumicino - CP Porto", opera che interesserà il territorio del Comune di Fiumicino (ROMA).

Proponente: Terna S.p.A. di Napoli.

Posizione Mi.S.E. EL-346.

Posizione: G.1-3/L3 "NA" (da citare nella risposta).

Riferimenti:

- foglio n° 141/6758/4422 in data 30/11/1999 di Stamadifesa;
- dp. n° 0007978 in data 13/04/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- nota TRISPACS/P2015/0001622 in data 06/11/2015 della Società "TERNA" di Napoli.

Si rappresenta che - per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell' opera indicata in argomento, come da documentazione progettuale annessa alla nota in riferimento c).

d'ordine  
 IL CAPO UFFICIO  
 INFRASTRUTTURE E DEMANIO  
 (C.V. Carmelo Antonio BRUNO)



mise.AOO ENE.REGISTRO UFFICIALE. I.0015524.06-06-2016

P.d.C. FUNZ. di Amm.ne, Del Core

Tel. mil. 73.2767 - civ. 099.7752767 fax 099.7752012

e-mail: paola\_delcore@marina.difesa.it

*Marina Militare*  
**Comando Marittimo Sud**  
Ufficio Infrastrutture e Demanio  
Sezione Demanio  
TARANTO

Indirizzo Telegrafico: MARINA SUD

P.E.I. : marina.sud@marina.difesa.it

P.E.C. : marina.sud@postacert.difesa.it

Prot. N°

M\_D MARSUD RG16 0020043 03-06-2016



/UID

Al PRESIDENTE DEL CO.MI.PA  
c/o Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea  
Reperto Territorio e Patrimonio  
Lungomare Nazario Sauro, 39,  
70121 BARI  
aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

e. p.c.: MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO  
Direzione Generale per il Mercato Elettrico,  
le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare  
Divisione IV - Infrastrutture e Sistemi di Rete  
Via Molise, 2 00187 ROMA  
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

ARGOMENTO: Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto in cavo interrato "CP Fiumicino - CP Porto", opera che interesserà il territorio del Comune di Fiumicino (ROMA).  
Proponente: Terna S.p.A. di Napoli. Posizione Mi.S.E. EL-346.

Posizione: G.1-3/A "LAZIO" (21) (da citare nella risposta).

Riferimenti:

- foglio n° 141/6758/4422 in data 30/11/1999 di Stamadifesa;
- nota n° 0007978 in data 13/04/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- nota TRISPACS/P2015/0001622 in data 06/11/2015 della Società "TERNA" di Napoli;
- foglio n° M\_D ABA001 0057748 in data 09/12/2015 di codesta 3^ Regione Aerea di Bari;
- nota n° 0014351 in data 23/05/2016 del Ministero dello Sviluppo Economico.

In relazione alla nota in riferimento e), con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato una conferenza di servizi tematica per il giorno *15 giugno p.v.*, afferente le opere indicate in argomento, questo Comando Marittimo - sul presupposto che non sia intervenuta alcuna variante progettuale - formula espresso richiamo al noto foglio n° 0041423/UID in data 25/11/2015, conseguente all'unica documentazione in atti, trasmessa dalla Società proponente con la nota in riferimento c).

d'ordine  
IL CAPO UFFICIO  
INFRASTRUTTURE E DEMANIO  
(C.V. Carmelo Antonio BRUNO)



**MARINA MILITARE**  
**COMANDO MARITTIMO SUD - TARANTO**  
*Ufficio Infrastrutture e Demanio – Sezione Demanio*  
Indirizzo Telegrafico: MARINA SUD  
P.E.I: [marina.sud@marina.difesa.it](mailto:marina.sud@marina.difesa.it)  
P.E.C.: [marina.sud@postacert.difesa.it](mailto:marina.sud@postacert.difesa.it)

*Protocollo*      **M\_D MARSUD0031156**      *data*      **07/09/2018**

*pr. di c.:* Ass.te di Amm.ne Cellamare  
☎ Mil. 73.22767 – Civ. 099.7752767

*Allegati nr.*      1  
*All.*      **PRESIDENTE DEL CO.MI.PA. REGIONE LAZIO (PEC)**

*e, per conoscenza:*      **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO-ROMA P.E.C. (PEC)**  
                                 **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL**  
                                 **TERRITORIO E DEL MARE -ROMA P.E.C. (PEC)**  
                                 **COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE (PEC)**

*Argomento:*      **Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto in cavo interrato 150 kV "CP Fiumicino – CP Porto", da realizzare nel territorio del Comune di Fiumicino (Roma). Proponente: Società "TERNA S.p.A. Posizione M.i.S.E. EL-346**  
                                 **Conferenza di servizi del giorno 27/09/2018.**

**Posizione: G.1-3/A "LAZIO" (21) (da citare nella risposta).**

*Riferimenti:*

- a) foglio n° 19743 in data 15/03/2013 di Stamadifesa;
- b) nota n° 0007978 in data 13/04/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- c) nota TRISPACS/P2015/0001622 in data 06/11/2015 della Società "Terna S.p.A.";
- d) foglio n° 0041423/UID in data 25/11/2015 di questo Comando Marittimo;
- e) nota n° 0014351 in data 23/05/2016 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- f) foglio n° 0020043/UID in data 03/06/2016 di questo Comando Marittimo;
- g) nota n° 0017094 in data 22/06/2016 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- h) nota n° 83004 in data 31/08/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- i) foglio n° 0036648 in data 05/09/2018 del Comando Militare della Capitale (allegato in copia).

1. Con la nota in riferimento h), il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato una conferenza di servizi relativa ad un aggiornamento della documentazione progettuale afferente la realizzazione dell'elettrodotto indicato in argomento, riportando contestualmente il link attivato appositamente, ove visionare la predetta documentazione tecnico/planimetrica.

2. Pertanto, presa visione della citata documentazione ed avendo espletato le previste verifiche, si comunica che questo Comando Marittimo – per quanto di propria specifica competenza, in relazione ai soli interessi della Marina Militare – non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione del summenzionato elettrodotto.

d'ordine  
IL CAPO UFFICIO INFRASTRUTTURE E DEMANIO  
C.V. Marcello DE BONIS

*Documento firmato digitalmente*

4.7



COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE  
SM – Ufficio Logistico, Infrastrutture e Servizi Militari

Via Scipio Slataper, 2 - 00197 ROMA  
Indirizzo telegrafico: CAPITALECOMILES – ROMA  
Indirizzo di posta elettronica certificata: capitale@postacert.difesa.it  
Telefax: 06-8099-54057 (civ.) - 1054057 (mil.)

Cod.Id. LOG.SERPOL Ind.cl. 10.12.4.2

Roma

Allegati: /  
Annessi: /

PDC: Ten. Col. P. GABELLONE ☎ 1054402  
caseserpol@capitale.esercito.difesa.it

OGGETTO: costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in cavo 150 kV "CP Fiumicino – CP Porto" da realizzarsi nel Comune di FIUMICINO (RM). EL-346.

A MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e  
l'Efficienza Energetica, il Nucleare  
Divisione IV – Infrastrutture e sistemi di rete ROMA

e, per conoscenza,

AERONAUTICA MILITARE - COMANDO 3<sup>^</sup> REGIONE AEREA  
Area - Reparto Territorio e Patrimonio BARI

COMANDO FORZE OPERATIVE SUD NAPOLI

8<sup>°</sup> REPARTO INFRASTRUTTURE ROMA

SOCIETA' TERNA RETE ITALIA S.P.A.  
Direzione Territoriale Centro Sud  
Unità di Progettazione e Realizzazione Impianti ROMA

^^^^^^^^^^

Riferimento:

- f.n. 83004 in data 31 agosto 2018 del MISE;
- f.n. 75722 in data 6 settembre 2018 di COMFOP SUD (non a tutti);
- f.n. 22495 in data 7 novembre 2018 dell'8<sup>°</sup> REPAINFRA (non a tutti).

^^^^^^^^^^

In esito a quanto rappresentato con il foglio in riferimento in a., si esprime, per gli aspetti di competenza di questa Forza Armata, il NULLA OSTA alla realizzazione dell'opera, purché i lavori siano eseguiti in modo conforme alla documentazione presentata.

d'ordine  
IL CAPO DI STATO MAGGIORE  
(Gen. B. Fabio GIUDICI)





COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE  
SM – Ufficio Logistico, Infrastrutture e Servitù Militari

Via Scipio Slataper, 2 - 00197 ROMA  
Indirizzo telegrafico: CAPITALECOMILES – ROMA  
Indirizzo di posta elettronica certificata: capitale@postacert.difesa.it  
Telefax: 06-8099-54057 (civ.) - 1054057 (mil.)

Cod.Id LOG.SERPOL Ind.cl. 10.12.4.2

Roma

Allegati: //  
Annessi: n.1

POC: 1 Mar. Walther VANELLO ☎06.8099.54349

OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertita con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in cavo 150 kV "CP Fiumicino – CP Porto". Le opere ricadono nel territorio del Comune di Fiumicino (RM), nella Regione LAZIO.

**Convocazione riunione dei servizi 25 febbraio 2021 (videoconferenza).**  
Posizione n. EL-346.

A MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi  
Energetici e Geominerari  
Divisione V - Regolamentazione delle Strutture Energetiche

ROMA

e, per conoscenza,

AERONAUTICA MILITARE - COMANDO 3<sup>^</sup> REGIONE AEREA  
Area - Reparto Territorio e Patrimonio

BARI

COMANDO FORZE OPERATIVE SUD  
8° REPARTO INFRASTRUTTURE

NAPOLI

ROMA

^^^^^^^^

Riferimento f.n. 3811 in data 8 febbraio 2021 del MISE (non a tutti);  
Seguito f.n. 47558 in data 8 novembre 2018 (annesso).

^^^^^^^^

In esito a quanto rappresentato con il foglio in riferimento, si conferma il parere espresso con foglio a seguito sulla realizzazione dell'opera in quanto la stessa non crea interferenze a strutture e/o attività della F.A..

d'ordine  
IL CAPO DI STATO MAGGIORE  
(Gen. B. Fabio GIUDICI)



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE  
Largo Santa Barbara, n. 2 – 00178 Roma ; e-mail: [prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it](mailto:prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it)

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per l'Energia  
Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili  
e l'efficienza energetica, il nucleare  
Divisione IV- Infrastrutture e sistemi di rete  
[dgmereen.div04@pec.mise.gov.it](mailto:dgmereen.div04@pec.mise.gov.it)

**OGGETTO:** Posizione EL-346. Parere del Ministero dell'Interno

Con riferimento all'oggetto, visto l'allegato parere del Comando Provinciale VVF di Roma, si comunica, ai soli fini antincendio e per quanto di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'intervento in argomento.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(LITNERIO)

fi-  
RE



**CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL  
FUOCO**

**COMANDO PROVINCIALE DI ROMA**  
DIVISIONE I - PREVENZIONE INCENDI

Ufficio Fascicolo **61913**

Roma, li

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**DCPREV**

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot. n. 0013124 del 06/10/2017

Al Responsabile Unità di Progettazione e Realizzazione  
Impianti

Società **TERNA RETE ITALIA SPA**

Via Aquileia, 8

80143 Napoli

tommaso.tobia@terna.it

Alla Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica –  
Area Rischi Industriali  
prev.rischiindustriali@vigilfuoco.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Dip. per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e  
l'efficienza energetica –

Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete

Via Molise, 2

00187 Roma

dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

e p.c.

Al Comune di Fiumicino

**OGGETTO:**

Progetto:

**Realizzazione nuovo elettrodotto in cavo a 150 kV denominata  
"C.P. Porto – C.P. Fiumicino" lunghezza totale 4 km.**

Ubicazione:

1,5 km saranno posati lungo via Portuense con una distanza di  
interasse di circa 2 m. dall'esistente elettrodotto interrato, un nuovo  
cavo in uscita dalla C.P. Porto sino all'ingresso nella C.P. di  
Fiumicino percorrendo via Lago di Traiano, via Coccia di Morto, via  
Portuense e via del Faro – Fiumicino.

Titolare:

TERNA RETE ITALIA SPA.

Att. principale:

non soggetta ma Rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica

**VALUTAZIONE DEL PROGETTO e AUTORIZZAZIONI AI SENSI  
DELLA LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 239**

In ottemperanza al disposto dell'art. 3 del D.P.R. 1 agosto 2011 n° 151 (GU n° 221 del  
22.9.2011), viste la Lettera circolare Ministero interno 27 aprile 2010, prot. n. 7075 e la  
Lettera circolare Ministero interno 15 luglio 2010, prot. n. 10925.

- vista l'istanza di parere di conformità prodotta in data 27/01/16;
- esaminati gli elaborati grafici e la relazione allegati, pag 13 del piano tecnico delle  
opere (EV23421B1CEX00001 e schede di dettaglio RV23421B1CEX00041-2) e  
DV23421B1CEX00043;
- trattandosi, secondo quanto dichiarato di elettrodotti in cavo interrato;

VALUTAZIONE DEL PROGETTO (art. 3 DPR 1.08.2011 n° 151)



**CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL  
FUOCO**

**COMANDO PROVINCIALE DI ROMA**

**DIVISIONE I - PREVENZIONE INCENDI**

Ufficio

Fascicolo **61913**

**VALUTAZIONE DEL PROGETTO (art. 3 DPR 1.08.2011, n° 151)**

vista l'istruttoria tecnica espletata dal funzionario D.V.D. A. MAGGI;

L'intervento ricade a Fiumicino, 1,5 km saranno posati lungo via Portuense con una distanza di interasse di circa 2 m. dall'esistente elettrodotto interrato, mentre un nuovo cavo in uscita dalla C.P. Porto sino all'ingresso nella C.P. di Fiumicino percorrendo via Lago di Traiano, via Coccia di Morto, via Portuense e via del Faro, per una lunghezza di km. 4.0.

Gli elettrodotti pur non essendo soggetti ai controlli di prevenzione incendi, potrebbero interferire con attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco o a rischio di incidente rilevante di cui al Dlgs 334/1999.

Il provvedimento autorizzativo viene emanato a conclusione del procedimento svolto con le modalità della legge 241/1990, come modificata dalla legge 15/2005, al quale partecipa anche lo scrivente Comando preposto ad esprimersi in relazione a eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti

Secondo quanto dichiarato nella relazione tecnica a firma di un professionista abilitato, verranno rispettate le distanze di sicurezza da elettrodotti prescritte da norme di prevenzione incendi come da elenco norme in allegato 1 e secondo il modello in allegato 2 previsti dalla Lettera circolare Ministero interno 27 aprile 2010.

Ciò premesso, **si esprime valutazione del progetto positivo e si autorizza ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, alle seguenti condizioni:**

1. - siano attuati gli impegni di progetto risultanti dagli elaborati grafici e dalla relazione tecnica presentati ed a quanto previsto dalla Lettera circolare Ministero interno 27 aprile 2010, prot. n. 7075 e successive modifiche ed integrazioni di cui ai D.M. 13/07/2011.
2. Siano rispettate le distanze di sicurezza previste dalle norme di prevenzione incendi riportate nell'allegato 1 alla Lettera circolare Ministero interno 27 aprile 2010, prot. n. 7075.

Si comunica che a lavori ultimati si dovrà inoltrare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/11, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività che costituisce, a tutti gli effetti, autorizzazione all'esercizio ai fini antincendio.

Alla segnalazione, da redigere sul modello denominato PIN 2-2014 SCIA, si dovrà allegare anche l'asseverazione ai fini della sicurezza antincendio, redatta da professionista abilitato utilizzando il modello PIN 2.1-2014 ASSEVERAZIONE, corredata dalla documentazione tecnica di cui all'allegato al D.M. 7 agosto 2012.

FUNZIONARIO ESAMINATORE

D.V.D. Antonio Maggi

per IL COMANDANTE  
D.V.D. Antonio Pizzolo



**CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL  
FUOCO**

**COMANDO PROVINCIALE DI ROMA**

*DIVISIONE I - PREVENZIONE INCENDI*

Ufficio Fascicolo **61913**

Roma, li

Al Responsabile Unità di Progettazione e Realizzazione  
Impianti

Società **TERNA RETE ITALIA SPA**

Via Aquileia, 8

80143 Napoli

tommaso.tobia@terna.it

Alla Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica –  
Area Rischi Industriali  
prev.rischiindustriali@vigilfuoco.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Dip. per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e  
l'efficienza energetica –

Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete

Via Molise, 2

00187 Roma

dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

e p.c.

Al Comune di Fiumicino

**OGGETTO:**

Progetto:

**Realizzazione nuovo elettrodotto in cavo a 150 kV denominata  
“C.P. Porto – C.P. Fiumicino” lunghezza totale 4 km.**

Ubicazione:

1,5 km saranno posati lungo via Portuense con una distanza di  
interasse di circa 2 m. dall'esistente elettrodotto interrato, un nuovo  
cavo in uscita dalla C.P. Porto sino all'ingresso nella C.P. di  
Fiumicino percorrendo via Lago di Traiano, via Coccia di Morto, via  
Portuense e via del Faro – Fiumicino.

Titolare:

TERNA RETE ITALIA SPA.

Att. principale:

non soggetta ma Rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica

**VALUTAZIONE DEL PROGETTO e AUTORIZZAZIONI AI SENSI  
DELLA LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 239**

In ottemperanza al disposto dell'art. 3 del D.P.R. 1 agosto 2011 n° 151 (GU n° 221 del  
22.9.2011), viste la Lettera circolare Ministero interno 27 aprile 2010, prot. n. 7075 e la  
Lettera circolare Ministero interno 15 luglio 2010, prot. n. 10925.

- vista l'istanza di parere di conformità prodotta in data **27/01/16**;
- esaminati gli elaborati grafici e la relazione allegati, pag 13 del piano tecnico delle  
opere (EV23421B1CEX00001 e schede di dettaglio RV23421B1CEX00041-2) e  
DV23421B1CEX00043;
- trattandosi, secondo quanto dichiarato di elettrodotti in cavo interrato;

VALUTAZIONE DEL PROGETTO (art. 3 DPR 1.08.2011, n° 151)



# CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

**COMANDO PROVINCIALE DI ROMA**

*DIVISIONE I - PREVENZIONE INCENDI*

Ufficio

Fascicolo **61913**

**VALUTAZIONE DEL PROGETTO (art. 3 DPR 1.08.2011, n° 151)**

vista l'istruttoria tecnica espletata dal funzionario D.V.D. A. MAGGI;

L'intervento ricade a Fiumicino, 1,5 km saranno posati lungo via Portuense con una distanza di interasse di circa 2 m. dall'esistente elettrodotto interrato, mentre un nuovo cavo in uscita dalla C.P. Porto sino all'ingresso nella C.P. di Fiumicino percorrendo via Lago di Traiano, via Coccia di Morto, via Portuense e via del Faro, per una lunghezza di km. 4.0.

Gli elettrodotti pur non essendo soggetti ai controlli di prevenzione incendi, potrebbero interferire con attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco o a rischio di incidente rilevante di cui al Dlgs 334/1999.

Il provvedimento autorizzativo viene emanato a conclusione del procedimento svolto con le modalità della legge 241/1990, come modificata dalla legge 15/2005, al quale partecipa anche lo scrivente Comando preposto ad esprimersi in relazione a eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti

Secondo quanto dichiarato nella relazione tecnica a firma di un professionista abilitato, verranno rispettate le distanze di sicurezza da elettrodotti prescritte da norme di prevenzione incendi come da elenco norme in allegato 1 e secondo il modello in allegato 2 previsti dalla Lettera circolare Ministero interno 27 aprile 2010.

Ciò premesso, **si esprime valutazione del progetto positivo e si autorizza ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239**, alle seguenti condizioni:

1. - siano attuati gli impegni di progetto risultanti dagli elaborati grafici e dalla relazione tecnica presentati ed a quanto previsto dalla Lettera circolare Ministero interno 27 aprile 2010, prot. n. 7075 e successive modifiche ed integrazioni di cui ai D.M. 13/07/2011.
2. Siano rispettate le distanze di sicurezza previste dalle norme di prevenzione incendi riportate nell'allegato 1 alla Lettera circolare Ministero interno 27 aprile 2010, prot. n. 7075.

Si comunica che a lavori ultimati si dovrà inoltrare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/11, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività che costituisce, a tutti gli effetti, autorizzazione all'esercizio ai fini antincendio.

Alla segnalazione, da redigere sul modello denominato PIN 2-2014 SCIA, si dovrà allegare anche l'asseverazione ai fini della sicurezza antincendio, redatta da professionista abilitato utilizzando il modello PIN 2.1-2014 ASSEVERAZIONE, corredata dalla documentazione tecnica di cui all'allegato al D.M. 7 agosto 2012.

FUNZIONARIO ESAMINATORE

D.V.D. Antonio Maggi

per IL COMANDANTE  
D.V.D. Antonio Pizzolo



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE  
Largo Santa Barbara, n. 2 - 00178 Roma ; e-mail: prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it

Al **Ministero dello Sviluppo Economico**  
Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei  
sistemi energetici e geominerari  
Divisione V- Regolamentazione delle infrastrutture energetiche  
[dgisseg.div05@pec.mise.gov.it](mailto:dgisseg.div05@pec.mise.gov.it)

**OGGETTO:** Posizione EL-346. Parere del Ministero dell'Interno

Con riferimento all'oggetto, visto l'allegato parere del Comando dei VVF di Roma, si comunica, ai soli fini antincendio e per quanto di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'intervento in argomento, alle condizioni previste nel parere stesso.

PIL DIRETTORE CENTRALE  
(CAVELLANI) *en*

MM/AF



# Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso  
Pubblico e della Difesa Civile  
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
ROMA  
Polo Centrale

Spett.le Limone Antonio  
Procuratore  
Terna Rete Italia S.p.A.  
Unità progettazione realizzazione impianti  
Via Aquileia, 8  
80143 Napoli  
[aot-napoli@pec.terna.it](mailto:aot-napoli@pec.terna.it)  
[tommaso.tobia@terna.it](mailto:tommaso.tobia@terna.it)

Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare  
Divisione IV – Infrastrutture e sistemi di rete  
[dgmereen.div04@pec.mise.gov.it](mailto:dgmereen.div04@pec.mise.gov.it)

Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza  
Tecnica  
Ufficio per la prevenzione incendi e rischio industriale  
[prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it](mailto:prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it)

Al Comune di Fiumicino

Prot. n.....vedi segnatura di protocollo .....Allegati.....  
(da citare sempre nella risposta)

Roma li.....data del protocollo.....  
Via Genova, 3/a - 00184 Roma  
☎06.46721  
✉ com.roma@cert.vigilfuoco.it

**OGGETTO:**

Ditta	Terna Rete Italia S.p.A.
N° pratica	70314
Attività:	Elettrodotto in cavo a 150 kV "C.P. Porto – C.P. Fiumicino" (pos. EL. 346)
Ubicazione:	Comune di Fiumicino

Vista l'istanza prodotta, ai sensi della lettera circolare DCPREV n° 7075 del 27 aprile 2010, in data 31/10/2018 prot.n. 70543;

- esaminati gli elaborati grafici e la relazione tecnica allegati;

vista l'istruttoria tecnica espletata dal funzionario D.V.D. Ing. Roberto EMMANUELE;

si esprime il seguente parere sulla conformità del progetto alle norme di prevenzione incendi:

**FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI**

1. Siano osservate, per quanto non rilevabile o rappresentato nella documentazione presentata, le distanze di sicurezza previste dalle norme di prevenzione incendi.

Il Funzionario verificatore  
(DVD Roberto EMMANUELE)

Il Direttore Vicedirigente  
delegato alla firma  
(DVD Francesco SCARITO)



SPAZIO DI LAVORO





*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO  
Divisione II - Attività Internazionali e Pianificazione delle Frequenze

4.9

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO

Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le  
Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il  
Nucleare

Divisione IV - Infrastrutture e Sistemi di rete

Via Molise, 2

00187 - ROMA

dgmereen.div.04@pec.mise.gov.it

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E  
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E  
DEL MARE

Direzione Generale per i rifiuti e  
l'inquinamento

Sezione Elettrodotti

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 - ROMA

dgrin@pec.minambiente.it

ALLA TERNA RETE ITALIA S.P.A  
Progettazione e Realizzazione Impianti Centro  
Sud

Via Aquileia, 8

80143 - NAPOLI

pec : ingegneria@pec.terna.it

per conoscenza

MINISTERO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO

Ispettorato Territoriale

Lazio

Viale Trastevere, 189

00153 - ROMA

D.G.AT

SEDE

**OGGETTO:** Nuovo elettrodotto in cavo a 150 kV “ C.P. Porto – C.P. Fiumicino. L’opera ricade nel territorio del Comune di Fiumicino, in Provincia di Roma, Regione Lazio.

Vista l’istanza presentata in data 16/10//2015, con la quale codesta Società s’impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, e a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione d’impegno e in conformità a quanto disciplinato dalla “Procedura per il rilascio dei consensi concernenti, gli elettrodotti di 3 ^ classe”, di cui alla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 70820 del 4 ottobre 2007, si rilascia il parere favorevole all’avvio alla costruzione e all’esercizio, dell’elettrodotto in oggetto.

La scrivente prescrive la tutela di eventuali interferenze elettriche con impianti di TLC della Rete Pubblica di Telecomunicazioni, il rispetto della compatibilità elettromagnetica in conformità alle Norme CEI 103-6 e successive e sarà cura da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lazio, la prevista verifica tecnica per ogni singolo intervento.

Il presente **Nulla Osta** viene concesso in dipendenza della lettera d’impegno e dell’atto di sottomissione presentate da codesta Società, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n.° 1775/1933 e dal D.L. n.259 del 1-08-2003.

Il Direttore Generale  
(dott.ssa *Eva Spina*)



Invio di documento protocollato

**Oggetto:**

NUOVO ELETTRODOTTO CP PORTO - CP FIUMICINO

**Data protocollo:** 13/06/2016

**Protocollato da:** AOO\_COM - AOO\_Comunicazioni

**Allegati:** 1



Direzione  
Territoriale Centro Sud

Unità Progettazione e Realizzazione Impianti  
Via Aquilina, 8  
00143 Napoli - Italia  
Tel. +39 081 3464469 Fax +39 081 3464589

## RACCOMANDATA A.R.

indicare nelle risposte:  
**UPRI/AUT/EL-346**

4.10

TRISPAOS/P2015  
0001387 - 16/10/2015

*Ministero dello Sviluppo Economico*  
AOO Energia  
Struttura DOCUMENTI  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0025462 - 20/10/2015 - INGRESSO



**Spett. le:**

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
Dipartimento per l'Energia  
D.G. per le Risorse Minerarie ed  
Energetiche - Divisione III  
Ufficio Territoriale di Roma (UNMIG)  
Viale Boston, 25  
00144 ROMA

**e p. c.:**

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
D.G. per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e  
Efficienza Energetica, il Nucleare,  
Div. IV - Infrastrutture e sistemi di rete  
Via Molise, 2  
00187 ROMA

**MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE**  
D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento  
Divisione IV - Inquinamento atmosferico, acustico ed  
elettromagnetico  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA

- Oggetto:** Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.
- Progetto:** Elettrodotto in cavo a 150kV "C.P. Porto - C.P. Fiumicino". L'opera ricade nel territorio del Comune di Fiumicino, in Provincia di Roma, Regione Lazio. [Posizione EL-346]
- Titolare:** TERNA Rete Italia S.p.A., in nome e per conto della Terna S.p.A. Rete Elettrica Nazionale.

Premesso che la Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico ha previsto la semplificazione delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

La Terna Rete Italia S.p.A., dichiara, in nome e per conto della TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A., di aver espletto le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico alla pagina <http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/verifica/interferenza.asp> alla data del 13/10/2015 e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti.

La verifica è stata effettuata tra i vertici del cavo interrato riportati nel seguente elenco di coordinate geografiche in formato WGS84.


n.	Latitudine N	Longitudine E Greenwich
1.	41,786665	12,265725
2.	41,775431	12,240839
3.	41,772830	12,242352
4.	41,771719	12,235030
5.	41,766931	12,235248

Secondo quanto previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012, la presente dichiarazione di insussistenza di interferenze, equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del Regio Decreto 1775/1993.

Distinti Saluti.

**Terna Rete Italia** s.p.A.  
*Direzione Territoriale Centro Sud*  
*Unità Progettazione Impianti*  
IL RESPONSABILE  
Antonio Limona



TTI 

**SPEDITA A MEZZO PEC**

indicare nelle risposte:  
**UPRI/AUT/EL-346**

**Spett. le:**

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
Dipartimento per l'Energia  
D.G. per le Risorse Minerarie ed  
Energetiche - Divisione III  
Ufficio Territoriale di Roma (UNMIG)  
Viale Boston, 25  
00144 ROMA

PEC: [dgsunmig.div03@pec.mise.gov.it](mailto:dgsunmig.div03@pec.mise.gov.it)

**e p. c.:**

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
D.G. per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili,  
l'Efficienza Energetica e il Nucleare  
Div. IV - Infrastrutture e sistemi di rete  
Via Molise, 2  
00187 ROMA

PEC: [dgmereen.div04@pec.mise.gov.it](mailto:dgmereen.div04@pec.mise.gov.it)

MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE  
D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento  
Div. IV - Inquinamento atmosferico, acustico ed  
elettromagnetico  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA

PEC: [dgrin@pec.minambiente.it](mailto:dgrin@pec.minambiente.it)


- Oggetto:** Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.
- Progetto:** Elettrodotto in cavo a 150kV "C.P. Porto - C.P. Fiumicino". L'opera ricade nel territorio del Comune di Fiumicino, in Provincia di Roma, Regione Lazio. [Posizione EL-346]
- Titolare:** TERN A Rete Italia S.p.A., in nome e per conto della Terna S.p.A. Rete Elettrica Nazionale.

Con riferimento alla comunicazione prot. n. U.0083004 del 31/08/2018 della Divisione IV della Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare del Ministero dello Sviluppo Economico, con la quale è richiesto il Vs. parere sulla revisione del progetto (che ha introdotto la modifica dei primi 750 m di tracciato in uscita dalla C.P. di Porto) da noi presentato, trasmettiamo acclusa alla presente la nuova dichiarazione di esclusione dal procedimento di codesto spettabile ente, che annulla e sostituisce la nostra precedente nota prot. n. TRISPACS/P20150001387 del 16/10/2015.

Distinti saluti.

TT/

**Terna Rete Italia s.p.a.**  
Direzione Territoriale Centro Sud  
Unità Progettazione Impianti  
IL RESPONSABILE  
Antonio Limone



si trasmette come in allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: TERNA

Numero di protocollo: 16493

Data protocollazione: 21/09/2018

Firma: GRUPPO TERNA/P20180016493-21/09/2018



*Ministero*  
*per i beni e le attività*  
*culturali*

DIREZIONE GENERALE MUSEI  
PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA

MIBAC-PA-OANT

26 SET. 2018

Roma

A Terna Rete Italia S.p.A.  
aot-napoli@pec.terna.it  
c.a. Tommaso Tobia  
tommaso.tobia@terna.it

E pc. Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato  
Elettico, le rinnovabili e l'Efficienza  
energetica, il nucleare – Divisione IV  
Infrastrutture e sistemi di rete  
[dgmereen.div04@pec.mise.gov.it](mailto:dgmereen.div04@pec.mise.gov.it)

Dott.ssa Marilena Barbaro  
[marilena.barbaro@mise.gov.it](mailto:marilena.barbaro@mise.gov.it)

*Prot. n. 0003445*

*Class. 34.19.04/3  
06.04.19/20*

**Oggetto: Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio dell' elettrodotto in cavo a 150kV "C.P. Fiumicino – C. P. Porto". Le opere ricadono nel territorio del Comune di Fiumicino (RM), nella Regione Lazio.**

**[Posizione EL-346] Parere di competenza in sede di Conferenza dei Servizi in data 27/09/2018 limitato all'area di seguito descritta.**

Presa visione delle modifiche al tracciato rispetto al progetto originale, pervenute in data 3/09/2018, n. prot. 3126:

premesse che l'area di competenza dello scrivente Parco riguarda solo una parte del tracciato dell'opera in oggetto, compreso tra la sponda settentrionale del Ponte 2 giugno, proseguendo lungo la via Portuense, via Coccia di Morto, via del Lago di Traiano, fino al punto perforazione per attraversamento A91 e collegamento col C.P. Porto;

tenuto conto degli esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25 della L. 50/2016, comprendente sia la relazione archeologica preventiva pervenuta a quest'Ufficio con n. prot. 245 del 10/10/2016 che i sondaggi archeologici preventivi proposti da codesto Ente e autorizzati da questo Ufficio con relative prescrizioni con nota prot. 617 del



7/12/2016, pervenuti in data 20/09/2018 con allegata relazione e planimetrie e documentazione fotografica;

verificato che il cavidotto lungo la via Portuense, all'altezza dell'ingresso al parcheggio dell'hotel Mercure Rome Leonardo Da Vinci, intercetta il tracciato trasversale alla strada attuale della massiciata del molo meridionale del Porto di Claudio, come risulta definitivamente confermato a seguito di carotaggi ed edito in pubblicazioni scientifiche;

a fronte di accertamenti già prescritti e già eseguiti si deve rilevare che il posizionamento del cavidotto in progetto impedirà ogni ulteriore accertamento. Si anticipa pertanto che potranno rendersi possibili ulteriori futuri necessari accertamenti.


Il parere di competenza favorevole all'esecuzione del progetto è dunque condizionato all'osservanza delle seguenti prescrizioni.

- si richiede l'assistenza archeologica in corso d'opera, lungo tutto il tracciato, in quanto verranno attraversate aree sottoposte a vincolo di PRG (Area 2 e Area 1), a vincolo di PTPR ex art. 41, mentre nel tratto occidentale l'area risulta essere sottoposta a vincolo archeologico diretto ex DM 24.05.1957;
- in considerazione di alcune modifiche all'ultima parte del tracciato, che passa in un'area ad alto rischio archeologico in prossimità del Lago di Traiano e dell'area archeologica di Monte Giulio e della segnalazione di tombe, murature e opere idrauliche afferenti la città romana di Porto, si richiede sempre in regime di assistenza archeologica continuativa l'esecuzione della trincea per il posizionamento del cavidotto mediante avanzamento tramite settori di 50 m l'uno al fine di poter predisporre eventuali modifiche al tracciato in caso di possibili ritrovamenti di strutture archeologiche anche a quote superficiali. Tale modalità di assistenza archeologica si intende circoscritta al settore compreso a partire da circa 50 metri ad Ovest del civico 87 di via del Lago di Traiano, fino alla fine del tratto di competenza dello scrivente Parco, in corrispondenza della perforazione per attraversamento A91 (cfr. Tav. TERNA Planimetria Servizi parte quinta).


Si ricorda che anche in caso di esito archeologico negativo dovrà essere consegnata allo scrivente Parco copia cartacea e digitale di tutta la documentazione planimetrica e schedografica con relativa relazione di tutte le indagini effettuate, fermo restando che nel caso di scoperte di resti e/o di stratigrafie di interesse archeologico, quest'Ufficio si riserva di prescrivere eventuali allargamenti e approfondimenti di indagine ritenuti necessari.

I funzionari responsabili

Luigi Gambaro  
luigi.gambaro@beniculturali.it  
LG

Marina Lo Blundo  
marina.loblundo@beniculturali.it  
ML 

**IL DIRETTORE**  
**Dott.ssa Mariarosaria Barbera**





Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE MUSEI

**PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA**

**Agli indirizzi PEC**

Rif. MISE. AOO\_ENE. Registro Ufficiale. U.0003811.08-02-2021; ns. prot. n. 0452 del 09.02.2021.

**OGGETTO:** Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto in cavo 150 kV "CP Fiumicino – CP Porto". Le opere ricadono nel territorio del Comune di Fiumicino (RM), nella Regione Lazio.

[Posizione EL-346] Convocazione riunione Conferenza dei Servizi 25 febbraio 2021 (videoconferenza).  
**TRASMISSIONE PARERI.**

In merito al procedimento in oggetto, si premette che questo Istituto è territorialmente competente per la parte di intervento situata tra l'asse dell'Autostrada Roma-Fiumicino e l'asse del Canale Navigabile, comprendendo pertanto viale del Lago di Traiano, viale Coccia di Morto, via Portuense e la sponda nord del Ponte 2 Giugno, essendo invece le due cabine e via della Foce nel territorio della consorella Soprintendenza Abap-Met in indirizzo.

Con riferimento alla convocazione della riunione della Conferenza in oggetto, acquisita in atti d'Ufficio con prot. n. 0452 del 09.02.2021, si trasmettono con la presente i pareri di competenza archeologico e paesaggistico di questo Parco.

#### *Aspetti archeologici*

Tenuto conto di quanto già rappresentato sul procedimento in oggetto dall'Ufficio Scrivente, per quanto riguarda gli aspetti archeologici si ribadisce il parere favorevole con prescrizioni già rilasciato con ns. nota prot. n. 3445 del 26.09.2018, che si allega ad ogni buon conto (**All.1**).

#### *Aspetti paesaggistici*

Con riferimento agli aspetti paesaggistici, si evidenzia che il tratto dell'elettrodotto previsto lungo viale del Lago di Traiano si trova in un'area di grande rilevanza, riconosciuta dal vincolo provvedimentale ai sensi del D. Lgs. 42/04, art. 136 lett. c) e d), *Villa Torlonia e adiacente Lago Traiano* (D.M. 12.03.1959) e dai vincoli *ope legis* ai sensi dell'art. 142, lett. b), lett. c), lett. f) e lett. m) che si riferiscono, oltre all'importante sito archeologico dei Porti imperiali di Claudio e Traiano, alla presenza della Riserva Naturale Statale Litorale Romano, e alle fasce di rispetto del Lago di Traiano e del Canale Vignole. Sotto l'aspetto naturalistico, grazie alla zona umida costituita dal lago, il sito fa parte della Rete Natura 2000 quale Zona a Conservazione Speciale (Siti d'Interesse Comunitario – SIC 099) e Zona a Protezione Speciale (Conservazione uccelli selvatici – ZPS 009), inclusi nella Important Bird Area (IBA) n. 117 - *Litorale Romano*, di importanza strategica per l'avifauna (curata in Italia da Lipu in ambito BirdLife International).



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA  
Viale dei Romagnoli n. 717 - 00119 ROMA  
Centralino 0656358099  
PEC: [mibac-pa-oant@mailcert.beniculturali.it](mailto:mibac-pa-oant@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [pa-oant@beniculturali.it](mailto:pa-oant@beniculturali.it)

Pag. 1 su 4

**OSTIA  
ANTICA**  
PARCO ARCHEOLOGICO

Si rileva che, secondo il Piano di caratterizzazione delle terre allegato al progetto, proprio nel tratto di viale del Lago di Traiano di cui sopra, più vicino al vertice nord del bacino esagonale, le analisi hanno rilevato tracce di inquinanti superiori ai limiti di legge, corrispondenti a idrocarburi leggeri C<12 (presenza in valori molto elevati) piombo e cobalto.

Considerato che il sito si trova nella fascia di rispetto del lago e del canale, si ritiene che tali dati richiedano approfondimenti di analisi dello stato del terreno da parte degli enti preposti alla tutela ambientale interessati nella presente Conferenza, tenuto conto che lo stato di inquinamento, cumulato con altri effetti prodotti dalla pressione antropica nello specifico ambito territoriale, può incidere sulla flora e sulla fauna e indirettamente sugli aspetti paesaggistici tutelati.

Riguardo al progetto dell'elettrodotta, considerato che si prevede l'interramento del cavo lungo i margini stradali (Relazione Paesaggistica p. 25) si esprime parere favorevole, con la prescrizione che la realizzazione non arrechi danno alla vegetazione di arredo stradale ai lati del viale del Lago di Traiano, costituita da piante di palma e da vegetazione di tipo ripariale connessa al parallelo canale Vignole, e agli apparati radicali degli alberi ad alto fusto posti lungo il marciapiede lato sud di via Portuense, compresi i pini presso il Ponte 2 Giugno.

**I Funzionari Responsabili**

Dr. Cristina Genovese

([cristina.genovese@beniculturali.it](mailto:cristina.genovese@beniculturali.it))




Arch. Claudia Irene Mornati

([claudiairene.mornati@beniculturali.it](mailto:claudiairene.mornati@beniculturali.it))



**II DIRETTORE**  
**Dr. Alessandro D'ALESSIO**



**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari  
[dgisseg.div05@pec.mise.gov.it](mailto:dgisseg.div05@pec.mise.gov.it)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE**

D.G. per la crescita sostenibile  
e la qualità dello sviluppo  
Divisione IV - Qualità dello sviluppo/Sezione Elettrodotti  
[cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

**REFERENTE PER LA SOCIETÀ TERNA RETE ITALIA S.P.A.**

DDirezione Territoriale Centro Sud Unità Progettazione e Realizzazione Impianti  
[aot-napoli@pec.terna.it](mailto:aot-napoli@pec.terna.it)

c.a. Geom. Tobia Tommaso  
[tommaso.tobia@terna.it](mailto:tommaso.tobia@terna.it)

**MIBACT**

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO  
DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL  
TURISMO PER IL LAZIO - Via S. Michele 22 -  
00153 ROMA  
[mbac-sr-laz@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-laz@mailcert.beniculturali.it)

**MIBACT**

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI  
E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA  
DI ROMA LA PROVINCIA DI VITERBO E  
L'ETRURIA MERIDIONALE - Via Cavalletti 2 -  
00186 ROMA  
[mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it)

**MINISTERO DELLA SALUTE - Dipartimento  
della Prevenzione e Comunicazione**

D.G. della Prevenzione Sanitaria - Divisione IV  
Via G. Ribotta 5 - 00144 ROMA  
[dgprev@postacert.sanita.it](mailto:dgprev@postacert.sanita.it)

**COMUNE DI FIUMICINO**

Area Strategia del territorio -  
Ufficio Riserva del Litorale Romano  
Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 78 - 00054  
FIUMICINO (RM)  
[protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it](mailto:protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it)

**COMUNE DI FIUMICINO**

Area Ciclo dei Rifiuti e Tutela Ambientale



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

**Settore Tecnico**

Via della Scafa n. 46 (loc. Villa Guglielmi)  
00054 FIUMICINO (RM)  
[protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it](mailto:protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it)

**AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE  
DELL'APPENNINO CENTRALE** via  
Monzambano, 10 - 00185 Roma  
[protocollo@pec.autoritadistrettoac.it](mailto:protocollo@pec.autoritadistrettoac.it)

**CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD**  
Via del Fosso di Dragoncello, 172  
00124 CASALPALOCCO (RM)  
[cbln@pec.cbln.it](mailto:cbln@pec.cbln.it)

**IP Industrial S.p.A.**  
Via di Malagrotta, 226  
00166 PANTANO DI GRANO (RM)  
[ipindustrial@pec.gruppoapi.com](mailto:ipindustrial@pec.gruppoapi.com)

**REGIONE LAZIO**  
Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione  
Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del  
Suolo  
Area Genio Civile di Roma Città  
Metropolitana  
Via Capitan Bavastro 108 - 00154 ROMA  
[areageniocivilediromacittametropolitana@regione.lazio.legalmail.it](mailto:areageniocivilediromacittametropolitana@regione.lazio.legalmail.it)

Città Metropolitana di Roma Capitale –  
Dip.to VI - Pianificazione territoriale generale  
Servizio 3- Geologico e difesa del suolo,  
protezione civile in ambito metropolitano  
Via G. Ribotta 41/43 - 00144 ROMA  
[ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it)  
[pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.gov.it)

**CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**  
Dipartimento IV - Tutela e valorizzazione  
ambientale  
Servizio 2 - Tutela Acque e Risorse idriche  
Viale G. Ribotta n.41/43 - 00144 ROMA  
[tutela.acque@cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:tutela.acque@cittametropolitanaroma.gov.it)

**ARPA LAZIO**  
SEDE DI ROMA - via Giuseppe Saredo, 52 - 00173 Roma  
[direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it](mailto:direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it)



4.12

Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione Generale per il mercato Elettrico, le  
Rinnovabili e L'Efficienza Energetica, Il Nucleare  
Divisione IV – Infrastrutture e Sistemi di Rete

[dgmereen.div04@pec.mise.gov.it](mailto:dgmereen.div04@pec.mise.gov.it)

**OGGETTO:** Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto in cavo 150 kV “CP Fiumicino – CP Porto. Le opere ricadono nel territorio del Comune di Fiumicino (RM), nella Regione Lazio.  
Convocazione della riunione della Conferenza di servizi del 27 settembre 2018  
Posizione n. EL-346 (Pratica 851/PA).

In riferimento alla Conferenza dei Servizi, in oggetto, convocata con nota acquisita al prot. CMRC-2018-0137584 del 18 settembre 2018 della Città Metropolitana di Roma Capitale, per il progetto in oggetto che prevede l'attraversamento in subaveo di tre canali di bonifica.

Per quanto di competenza di questo Servizio, come da L.R.53/98 e D.G.R.L. n° 5079 del 12-10-99 “Individuazione delle aste principali dei bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali ai sensi dell'art.8 comma 2 lettera A”, il parere viene rilasciato sulle interferenze dell'area di progetto con le pertinenze idrauliche dei fossi di competenza della Città Metropolitana Di Roma Capitale.

Verificata l'assenza di relazioni di parentela e/o di affinità del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria, per quanto di loro conoscenza, con il destinatario del presente provvedimento mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ed attestata l'assenza di proprio conflitto d'interesse con il destinatario del provvedimento;

Visti:

- il R.D. del 25/07/1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", Capo VII;
- la L.R. 21 gennaio 1984 n. 4 “Norme in materia di bonifica e di Consorzi di Bonifica”;
- La D.G.R. 6 luglio 1999 n. 3716 “Adempimenti concernenti le direttive alle province per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi delle leggi regionali n. 53/98 e 6/99 riguardanti la competenza in merito al rilascio delle autorizzazioni ai fini idraulici alla esecuzione di opere interessanti manufatti di bonifica e loro pertinenze regolato dal titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904 n. 368 e normativa successiva” che subordina il rilascio di autorizzazioni ai fini idraulici al parere favorevole del Consorzio di bonifica nel cui comprensorio ricade l'opera interessata dal lavoro dell'autorizzazione;



- il “Regolamento di disciplina del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere idrauliche di competenza provinciale” adottato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 36 del 19/09/11 e le linee guida attuative dell’art. 18 del Regolamento adottate con D. D. R.U. 9960 del 30/12/2011;

Si è proceduto all’istruttoria per quanto di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale ed ai sensi del R.D. n. 523/1904, R.D. 368/1904 e L.R. 53/1998.

Il progetto prevede l’attraversamento in subalveo dei seguenti canali di bonifica:

- 1- Collettore Generale delle Acque Alte (Isola Sacra, Fiumicino);
- 2- Canale tombato di raccordo tra il Canale delle Vignole e il Canale di Coccia di Morto (nei pressi della rotonda tra Via di Coccia di Morto e Viale del Lago di Traiano);
- 3- Canale della Vasca Filtro (Canale in ingresso all’Aeroporto “Leonardo da Vinci”).

I suddetti canali nei tratti interessati dall’attraversamento in sub-alveo risultano tombati. La profondità a cui verrà posta la condotta elettrica è di 1,2 metri rispetto al letto dei corsi d’acqua.

Visto che il Consorzio di Bonifica di bonifica Tevere Agro Romano con nota prot. N. 7912 del 18/12/2018 ha espresso **parere favorevole** all’intervento condizionato da prescrizioni.

**Si comunica che questo Servizio esprime, per quanto di competenza, parere favorevole ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, del R.D. 368/1904 e L.R. 53/1998, subordinato alle seguenti disposizioni di legge e prescrizioni:**

- 1- rispettare le prescrizioni dettate dal Consorzio di bonifica Litorale Nord;
- 2- realizzare l’opera in conformità agli elaborati progettuali trasmessi e nell’osservanza delle vigenti norme di sicurezza idraulica di cui al R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904 e al capitolo 8 del D.M. 17/01/2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»;
- 2- eseguire preferibilmente i lavori durante il periodo di magra dei corpi idrici;
- 3- rispettare nei lavori di sistemazioni superficiali in fregio ai fossi, le indicazioni di cui al R.D. 523/1904 art.96 e segg. e R.D. 368/1904 art.133 e segg.;
- 4- allontanare i materiali di risulta e gestirli ai sensi della vigente normativa;
- 5- assumersi la responsabilità di tutti i danni, nessuno escluso, che possono essere comunque arrecati a persone e cose sia in conseguenza dell’esecuzione che dell’esercizio delle opere cui è autorizzata e che pertanto è tenuta a indennizzare in proprio (R.D. 368/1904 art.137 lett. b);
- 6- provvedere, a proprie cura e spese, al ripristino a regola d’arte dei sedimenti e di ogni altra opera che venisse manomessa o danneggiata durante il corso dei lavori, per impedire che si verificassero ostacoli di qualsiasi natura al regolare deflusso delle acque, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate (R.D. 368/1904 art.137 lett. b, c; L.R. 53/1998 art.3 comm.4 e art.31);
- 7- apportare modifiche parziali o totali, nonché rimuovere le opere eseguite per il sopraggiungere di esigenze di carattere idraulico, per motivi di pubblico interesse in genere e qualora, a giudizio di questa Amministrazione, della Regione Lazio o dello Stato, ne ricorrano gli estremi, senza alcun diritto a titolo di rimborso di spese o di indennizzo (R.D. 368/1904 art. 137 lett. c, e, d, f);





Città metropolitana  
di Roma Capitale

**DIPARTIMENTO IV– Servizio 2  
“Tutela Acque e Risorse idriche”**

Il Dirigente, Dott.ssa Maria Zagari

- 8- sollevare l’Amm.ne della Città Metropolitana di Roma da ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti o danni che dovessero verificarsi durante o a seguito della esecuzione dei lavori;
- 9- usare ogni accorgimento durante i lavori per non turbare il libero deflusso delle acque e per mantenere immutate le caratteristiche idriche e idrauliche dei beni sui quali insistono gli interventi;
- 10- permettere il libero esercizio delle utenze in atto, effettuare in corrispondenza degli interventi tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare l’integrità del bene principale e sollevare l’Amministrazione Città Metropolitana di Roma e i propri funzionari da ogni responsabilità o reclamo da parte di coloro che si ritenessero danneggiati;
- 11- provvedere, a proprie spese, alla manutenzione, alla sorveglianza e a quant’altro risultasse indispensabile ad assicurare l’efficienza e l’integrità dell’alveo dei corsi d’acqua e delle opere realizzate, anche qualora la necessità dell’esecuzione di predetti interventi venisse accertata posteriormente alla data di acquisizione dell’autorizzazione ai fini idraulici;
- 12- adottare in caso di piene eccezionali non tollerate dai manufatti in questione tutti i provvedimenti necessari ed immediati a tutela della pubblica e privata incolumità, provvedendo altresì alla successiva ristrutturazione ed al ridimensionamento dell’opera, previa richiesta ed ottenimento di nuova approvazione idraulica;
- 13- comunicare a questo Ufficio la data di inizio e fine lavori e consentire il libero accesso in qualsiasi momento all’area di cantiere al personale dell’Amm.ne Città Metropolitana di Roma;
- 14- trasmettere a questa Amm.ne, a fine lavori, il certificato di regolare esecuzione firmato da tecnico abilitato.

Il presente parere è emesso ai soli fini idraulici indicati nel R.D. 523/1904 e R.D. 523/1904, fatti salvi i diritti di terzi e pertanto non esime la parte istante alla acquisizione di altri permessi, autorizzazioni, nulla-osta, concessioni richieste da leggi e regolamenti vigenti in relazione all’opera.

**Il presente parere non dà titolo ad occupazione del bene demaniale, che fa parte del demanio dello Stato. Il richiedente, dopo la realizzazione delle opere di cui al presente atto, dovrà fare richiesta della concessione di pertinenze idrauliche alla Regione Lazio, ai sensi del Regolamento regionale n. 10 del 30/04/2014, e corrispondere i relativi canoni che saranno determinati dalla Regione ai sensi del D.G.R. 462/2010.**

L’unità organizzativa presso la quale sono depositati gli atti relativi è: Città metropolitana di Roma Capitale – Servizi di Tutela Ambientale - Servizio 2° “Tutela delle Acque e Risorse idriche” - Ufficio “Difesa Suolo” – viale Giorgio Ribotta n. 41/43 – 00144 ROMA - tel. 06.6766.3183.

Ufficio: Luca Cipollini

Il Dirigente del Servizio  
(Dott.ssa Maria Zagari)

**Ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm. si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente registrato e conservato presso lo scrivente Dipartimento IV Servizio 2.**



Ufficio: Difesa Suolo  
Sede: Viale Giorgio Ribotta 41/43  
Telefono: 06-67663183.  
Pec Dipartimentale: ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it  
E-mail Servizio: tutela.acque@cittametropolitanaroma.gov.it





## CITTÀ DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)

AREA STRATEGIE DEL TERRITORIO

- RISERVA NATURALE STATALE DEL LITORALE ROMANO -



**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e**  
**l'efficienza energetica, il nucleare**  
 Div. IV - Infrastrutture e sistemi di rete  
 Via Molise, 2 - 00187 ROMA

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA**  
**TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
 D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento  
 Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA

p.c. **TERNA RETE ITALIA SPA**  
**Direzione Territoriale Centro-Sud**  
 Via Marcigliana, 911  
 00138 Roma

*Ministero dello Sviluppo Economico*  
 AOO Energia  
 Struttura: DGMEREEN  
**REGISTRO UFFICIALE**  
 Prot. n. 0017512 - 27/06/2016 - INGRESSO

**Commissione di Riserva**  
**della Riserva Naturale Statale del Litorale**  
**Romano**  
 Presidente *Avv. Diana Aponte*  
[diana.aponte@isprambiente.it](mailto:diana.aponte@isprambiente.it)

**Oggetto:** *Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. Istanza acquisita con prot. 53430 del 13/06/2016 presentata da TERNA ITALIA S.p.A. volta all'acquisizione del parere della riserva per la realizzazione di un nuovo elettrodotto in cavo a 150kV "C.P. Porto - C.P. Fiumicino" posta su viabilità. Istanza soggetta ad autorizzazione unica ai sensi del D.L. 239/2003 art. 1-sexies. (numero di classifica EL-346). Parere interlocutorio*

In merito all'istanza in oggetto per la quale Codesto spettabile Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato l'avvio del procedimento con prot. 0007978 del 13/04/2015 su istanza della Soc. TERNA S.p.A. datata 30/03/2015, si premette quanto segue.

L'intervento proposto ricade all'interno della RNS Litorale Romano istituita con DM 29/03/1996 per la quale valgono, tutt'oggi, le misure provvisorie di salvaguardia ed il regime autorizzativo transitorio di cui agli articoli 7 e 8 del DM 29/03/1996. Le opere tecnologiche, quali appunto gli elettrodotti, sono sottoposte al regime autorizzativo che prevede appunto

l'autorizzazione da parte del Comune Ente Gestore previa acquisizione del parere vincolante della Commissione di Riserva.

Ciò premesso si comunicano di seguito le considerazioni ed il parere endoprocedimentale espresso dall'ufficio scrivente in qualità di Ente Gestore della Riserva, facendo presente però che lo stesso si riserva di approfondire l'esame istruttorio per l'invio dell'istanza alla Commissione di Riserva nella prossima seduta utile al fine di acquisire il loro parere vincolante necessario per rilasciare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 del DM 29/03/1996.

Il tracciato del nuovo tratto di elettrodotto previsto nel Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) risulta necessario per risolvere una criticità di esercizio relativa all'alimentazione del carico della CP Fiumicino attualmente collegata con un solo cavo a 150 kV. Nell'ambito dei suoi compiti istituzionali la soc. TERNA realizzerà pertanto un elettrodotto in cavo interrato della lunghezza di 4.0 km che attraverserà zone incluse nella Riserva, interessando sia aree di tipo 1 sia aree di tipo 2.



Il tracciato parte dalla C.P. Porto attraverserà l'autostrada Roma Fiumicino per immettersi su Via Lago di Traiano direzione Fiumicino per poi svoltare a sinistra all'incrocio con Coccia di Morto, svoltare a destra su Via Portuense percorrendola per circa 600m e, appena prima del Ponte Due giugno è previsto un sottopassaggio della Fossa Traiana per poi sbucare - all'incirca - all'altezza del parcheggio della Chiesa del Santissimo Crocifisso e immettersi su Via del Faro.

Il tracciato dell'elettrodotto per tutta la sua lunghezza, ad eccezione dei due sottopassaggi (autostrada e Fossa Traiana) interessa esclusivamente la sede stradale esistente.

Dall'ingrandimento della cartografia relativa alla riserva riperimetrata con DM 24/10/2013, percorrendo il tracciato da est verso ovest si può chiaramente verificare che dalla CP di Porto fino all'edificio in disuso della vecchia stazione il tracciato è esterno alla riserva; il tratto di Via del

Via Portuense, 2498 - 00054 Fiumicino (Roma)

Telefono: 06 65210516 - 438 - 425 - Fax: 06 65210518 - 06 65210427

Indirizzo e mail: [claudia.racca@fiumicino.net](mailto:claudia.racca@fiumicino.net) - [pianificazione.territorio@fiumicino.net](mailto:pianificazione.territorio@fiumicino.net)

Indirizzo PEC: [protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it](mailto:protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it);

[www.comune.fiumicino.rm.gov.it](http://www.comune.fiumicino.rm.gov.it)

Lago di Traiano compreso tra la vecchia stazione e i serbatoi SERAM risulta incluso in area di tipo 1 della Riserva e costituisce il confine fisico tra la zona 1 e la zona 2 della riserva. La porzione di tracciato compresa tra i serbatoi SERAM (all'incirca) e i locali di ADR engineering è esterna alla riserva. L'ultimo tratto di via del Lago di Traiano interessato dal tracciato ricade in zona di tipo 2. La porzione di tracciato che interessa Via Coccia di Morto e Via Portuense è esterna alla riserva; ancora esterna alla riserva risulta il punto scelto per effettuare la trivellazione orizzontale nonché l'attraversamento della Fossa Traiana; tale area infatti è stata oggetto di deperimetrazione al fine di consentire la realizzazione del sottopasso della Fossa Traiana. Il Punto individuato indicativamente per lo sbocco dell'elettrodotto ricade nella parte più settentrionale del parcheggio della Chiesa del Santissimo Crocifisso incluso in area di tipo 2 della riserva; da qui il tracciato diretta su via del Faro per poi raggiungere la CP di Fiumicino. Anche questo tratto è esterno alla Riserva.

Pertanto dei 4 km del nuovo tracciato solo 1.5 km interessano la riserva dei quali 1.250 km ricadono in area 1. È comunque di fondamentale importanza al fine di valutare la compatibilità dell'intervento con le misure di salvaguardia osservare che l'intero tracciato ricadente in riserva interessa esclusivamente le sedi stradali della viabilità esistente nonché un parcheggio (asfaltato) a servizio della Chiesa.

Le misure di salvaguardia dettate dall'art. 7 del decreto istitutivo al co. 2 vietano nelle aree di tipo 1 qualsiasi nuovo intervento di modificazione del territorio o di ulteriore urbanizzazione consentendo, assoggettandoli al regime autorizzativo, interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo, risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia (...). Si ritiene che l'intervento, interessando solo la sede stradale esistente, non costituisca né modificazione né ulteriore urbanizzazione del territorio; infatti attualmente esiste già un elettrodotto di collegamento della CP di Porto con quella di Fiumicino, tuttavia, al fine di garantire il servizio in caso di guasto della linea esistente – l'unica ad alimentare l'intera Isola Sacra – la soc. TERNA per eliminare tale criticità propone la realizzazione del nuovo tratto come completamento dell'elettrodotto esistente.

Tutto ciò esposto, considerato che intervenendo solo sulla sede stradale, per la realizzazione del nuovo tratto di elettrodotto non saranno violati i divieti di carattere generale dettati dall'art. 7 co. 1, che meno della metà del tracciato interessa le aree incluse nella riserva, per altro in modo discontinuo, vista la conformità urbanistica dichiarata dall'Area Strategie del Territorio della Città di Fiumicino, di cui al prot. 95664 del 19/11/2015, si esprime per quanto di competenza parere endoprocedimentale favorevole, rimandando agli enti competenti coinvolti nella procedura la verifica della conformità con gli altri vincoli insistenti sul tracciato (con particolare riferimento al vincolo paesaggistico ed archeologico). Si prescrive inoltre che nelle fasi di scavo/perforazioni dovrà essere posta particolare attenzione al fine di non arrecare danno agli apparati radicali delle alberature eventualmente intercettate.

Si ribadisce ai Ministeri in indirizzo che resta salva la necessità di acquisire preventivamente il parere vincolante della Commissione di Riserva. A tal fine l'ufficio scrivente provvederà a inoltrare alla Commissione di Riserva, che legge per conoscenza, l'istanza completa dell'istruttoria tecnica

per l'acquisizione del loro parere vincolante ed il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 del DM 29/03/1996.


Per ulteriori chiarimenti e delucidazioni è possibile contattare i nostri uffici: Ing. Massimo Guidi - Arch. i. Claudia Racca ai numeri 06/65210528-516 o via email agli indirizzi [pianificazione.territorio@fiumicino.net](mailto:pianificazione.territorio@fiumicino.net) e [claudia.racca@fiumicino.net](mailto:claudia.racca@fiumicino.net).

Si prega di inviare allo scrivente ufficio copia del verbale della Conferenza di servizi indetta per il 15/06/16.


Si ringrazia per la cortese collaborazione.  
Cordiali saluti.

Fiumicino, 14/06/2016

Il Responsabile del Servizio  
Arch. i. Claudia Racca

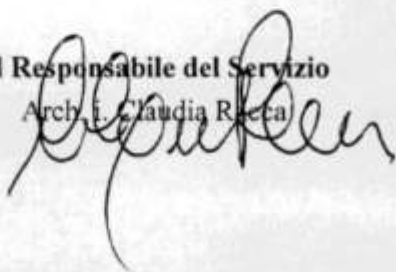

Il Dirigente  
Ing. Massimo Guidi

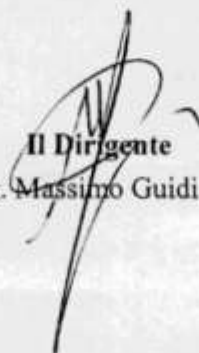



# CITTÀ DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)

AREA STRATEGIE DEL TERRITORIO

- RISERVA NATURALE STATALE DEL LITORALE ROMANO -

## Commissione di Riserva della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano

Presidente Avv. Diana Aponte  
[diana.aponte@isprambiente.it](mailto:diana.aponte@isprambiente.it)

p.c. **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e**  
**l'efficienza energetica, il nucleare**

Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete  
Via Molise, 2 – 00187 ROMA  
[dgmereen.div04@pec.mise.gov.it](mailto:dgmereen.div04@pec.mise.gov.it)  
[roberto.caldaroni@mise.gov.it](mailto:roberto.caldaroni@mise.gov.it)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA**  
**TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento  
Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA  
[dgrin@pec.minambiente.it](mailto:dgrin@pec.minambiente.it)


**TERNA RETE ITALIA SPA**  
**Direzione Territoriale Centro-Sud**  
Via Marcigliana, 911  
00138 Roma

**Oggetto:** *Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.* Conferenza di Servizi convocata per il 27/09/2018 acquisita con pec 128524 del 3/09/2018 – Richiesta parere circa procedimento identificato con posizione **EL-346**.

Si trasmette con la presente la convocazione per la conferenza di servizi in oggetto indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico e inerente la realizzazione di un nuovo elettrodotto in cavo a 150kV “C.P. Porto – C.P. Fiumicino” posto su viabilità, nonché l’istruttoria condotta dallo scrivente ufficio con la conferma del parere precedentemente espresso con prot. 54495 del 14/06/2016 già agli atti della Commissione. Per la consultazione degli elaborati si rimanda al sito indicano nella convocazione.

Si premette che per la CdS indetta dal MISE per il 15/06/2016, avente lo stesso oggetto, lo scrivente ufficio con nota prot. 54495 del 14/06/2016 aveva comunicato il proprio parere endoprocedimentale favorevole informando comunque della necessità di acquisire preventivamente il parere della CdR; tale nota è stata acquisita dalla commissione nella seduta del 22/06/2016 (vedi

**all. 1).** Con prot. 57373 del 22/06/2016 acquisiamo il verbale della conferenza del 15/06/2016 nel quale è riportata la necessità di effettuare dei sondaggi per verificare possibili interferenze con altri sottoservizi (**all. 2**). Come d'accordi telefonici con personale del MISE abbiamo quindi provveduto a richiedere allo Stesso il tracciato definitivo al fine di acquisire il parere della Commissione (vedere nota prot. 63787 del 12/07/2016 acquisita dalla Commissione nella seduta del 28/09/2016, **all. 3**). Effettuate le varie verifiche è stato quindi confermato il tracciato originario che continua ad interessare completamente la sede stradale, fatta eccezione del passaggio della Fossa Traiana in corrispondenza del Ponte Due Giugno. Di seguito si rappresenta il tracciato proposto :

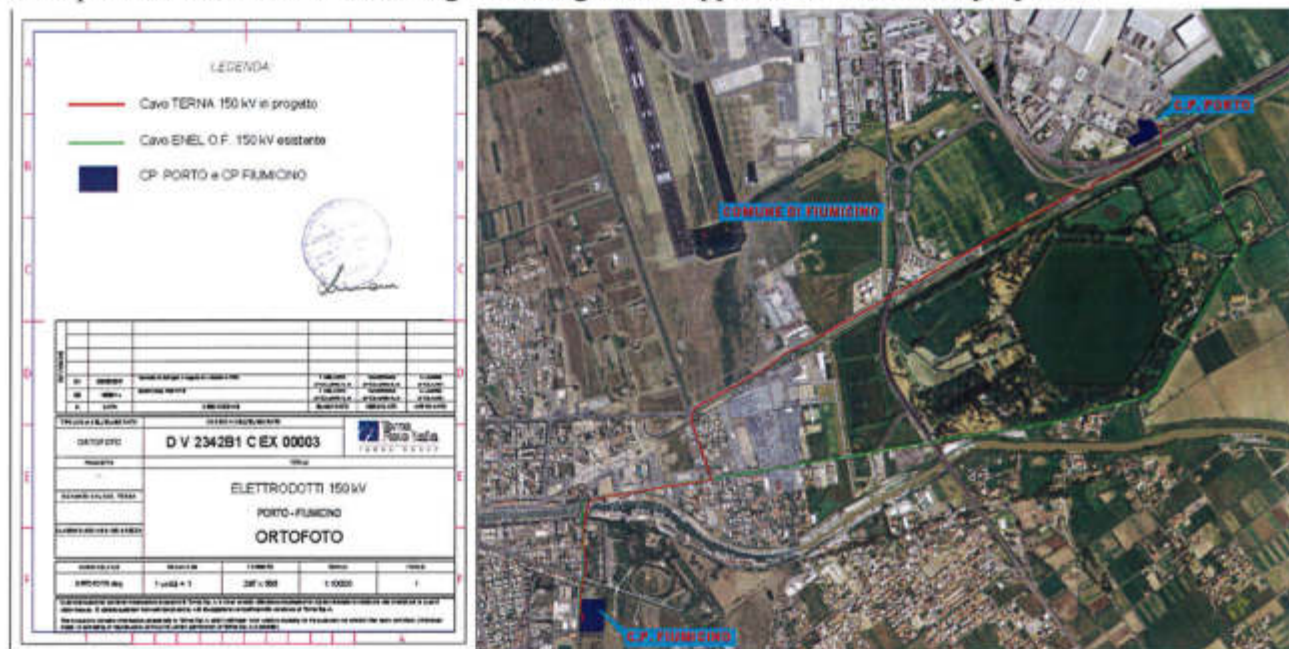

Il tracciato parte dalla C.P. Porto attraverserà l'autostrada Roma Fiumicino per immettersi su Via Lago di Traiano direzione Fiumicino per poi svoltare a sinistra all'incrocio con Coccia di Morto, svoltare a destra su Via Portuense percorrendola per circa 600m e, appena prima del Ponte Due giugno è previsto un sottopassaggio della Fossa Traiana per poi sbucare - all'incirca - all'altezza del parcheggio della Chiesa del Santissimo Crocifisso e immettersi su Via del Faro.

Il tracciato dell'elettrodotto per tutta la sua lunghezza, ad eccezione dei due sottopassaggi (autostrada e Fossa Traiana) interessa esclusivamente la sede stradale esistente.

Dall'ingrandimento della cartografia relativa alla riserva ripermetrata con DM 24/10/2013, percorrendo il tracciato da est verso ovest si può chiaramente verificare che dalla CP di Porto fino all'edificio in disuso della vecchia stazione il tracciato è esterno alla riserva; il tratto di Via del Lago di Traiano compreso tra la vecchia stazione e i serbatoi SERAM risulta incluso in area di tipo 1 della Riserva e costituisce il confine fisico tra la zona 1 e la zona 2 della riserva. La porzione di tracciato compresa tra i serbatoi SERAM (all'incirca) e i locali di ADR engineering è esterna alla riserva. L'ultimo tratto di via del Lago di Traiano interessato dal tracciato ricade in zona di tipo 2. La porzione di tracciato che interessa Via Coccia di Morto e Via Portuense è esterna alla riserva; ancora esterna alla riserva risulta il punto scelto per effettuare la trivellazione orizzontale nonché l'attraversamento della Fossa Traiana; tale area infatti è stata oggetto di deperimetrazione al fine di consentire la realizzazione del sottopasso della Fossa Traiana. Il Punto individuato indicativamente per lo sbocco dell'elettrodotto ricade nella parte più settentrionale del parcheggio della Chiesa del

Santissimo Crocifisso incluso in area di tipo 2 della riserva; da qui il tracciato diretta su via del Faro per poi raggiungere la CP di Fiumicino. Anche questo tratto è esterno alla Riserva.

Pertanto dei 4 km del nuovo tracciato solo 1.5 km interessano la riserva dei quali 1.250 km ricadono in area 1. È comunque di fondamentale importanza al fine di valutare la compatibilità dell'intervento con le misure di salvaguardia osservare che l'intero tracciato ricadente in riserva interessa esclusivamente le sedi stradali della viabilità esistente nonché un parcheggio (asfaltato) a servizio della Chiesa.

Le misure di salvaguardia dettate dall'art. 7 del decreto istitutivo al co. 2 vietano nelle aree di tipo 1 qualsiasi nuovo intervento di modificazione del territorio o di ulteriore urbanizzazione consentendo, assoggettandoli al regime autorizzativo, interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo, risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia (...). Si ritiene che l'intervento, interessando solo la sede stradale esistente ed essendo totalmente interrato, non possa costituire modificazione del territorio; infatti attualmente esiste già un elettrodotto di collegamento della CP di Porto con quella di Fiumicino, tuttavia, al fine di garantire il servizio in caso di guasto della linea esistente – l'unica ad alimentare l'intera Isola Sacra – la soc. TERNA per eliminare tale criticità propone la realizzazione del nuovo tratto come completamento dell'elettrodotto esistente.

Tutto ciò esposto, considerato che intervenendo solo sulla sede stradale, per la realizzazione del nuovo tratto di elettrodotto non saranno violati i divieti di carattere generale dettati dall'art. 7 co. 1, che meno della metà del tracciato interessa le aree incluse nella riserva, per altro in modo discontinuo, vista la conformità urbanistica (prot. int. Area Strategia del Territorio 132065 del 7/09/2018), si esprime per quanto di competenza limitatamente dal punto di vista ambientale, parere endoprocedimentale favorevole, rimandando agli enti competenti coinvolti nella procedura la verifica della conformità con gli altri vincoli insistenti sul tracciato (con particolare riferimento al vincolo archeologico). Si prescrive inoltre che nelle fasi di scavo/perforazioni dovrà essere posta particolare attenzione al fine di non arrecare danno agli apparati radicali delle alberature eventualmente intercettate.

Si ribadisce agli enti inseriti per conoscenza in indirizzo che resta salva la necessità di acquisire preventivamente il parere vincolante della Commissione di Riserva.

Per ulteriori chiarimenti e delucidazioni è possibile contattare i nostri uffici: Ing. Massimo Guidi - Arch. i. Claudia Racca ai numeri 06/65210528-516 o via email agli indirizzi [pianificazione.territorio@comune.fiumicino.rm.it](mailto:pianificazione.territorio@comune.fiumicino.rm.it) e [claudia.racca@comune.fiumicino.rm.it](mailto:claudia.racca@comune.fiumicino.rm.it).

In attesa di ricevere il parere della Commissione di Riserva si porgono

Cordiali saluti.

Fiumicino, 7/09/2018

**Il F.T.**

Arch. i. Claudia Racca

**Il Dirigente**

Ing. Massimo Guidi

**Allegati per Commissione:**

- prot. 54495 del 14/06/2016 parere endoprocedimentale favorevole
- prot. 57373 del 22/06/2016 verbale della conferenza del 15/06/2016
- prot. 63787 del 12/07/2016 richiesta conferma tracciato

Via Portuense, 2498 – 00054 Fiumicino (Roma)

Telefono: 06 65210516 - 438 - 425 – Fax: 06 65210518 – 06 65210427

Indirizzo e mail: [claudia.racca@fiumicino.net](mailto:claudia.racca@fiumicino.net) - [pianificazione.territorio@fiumicino.net](mailto:pianificazione.territorio@fiumicino.net)

Indirizzo PEC: [protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it](mailto:protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it);

[www.comune.fiumicino.rm.gov.it](http://www.comune.fiumicino.rm.gov.it)

COMUNE DI FIUMICINO  
Protocollo Partenza N. 137997/2018 del 19-09-2018  
Copia Documento





# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE  
DIVISIONE IV – INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI RETE

*Agli indirizzi Pec*

Oggetto: Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto in cavo 150 kV "CP Fiumicino – CP Porto. Le opere ricadono nel territorio del Comune di Fiumicino (RM), nella Regione Lazio.

## *Convocazione della riunione della Conferenza di servizi del 27 settembre 2018*

Posizione n. **EL-346**  
(da citare in tutte le comunicazioni)

Con riferimento al resoconto verbale della riunione della Conferenza di servizi del 15/06/2016, trasmesso da questa Amministrazione con nota del 22/06/2016 (cfr. nota MiSE AOO-Energia Registro Ufficiale prot. n.0017094 – 22/06/2016 - Uscita) si fa presente che la Soc. Terna Rete Italia S.p.A., ha presentato con nota dell'08/03/2018 (cfr. nota TRISPA CS/P2018 0000198 – 08/03/2018, acquisita dal MiSE AOO-Energia Registro Ufficiale prot. n.0006972 – 14/03/2018 – Ingresso) la revisione del Piano Tecnico delle Opere (P.T.O.), con aggiornamenti documentali successivi ai saggi ed alle verifiche sulla coesistenza del cavo con le infrastrutture ed i servizi esistenti.

L'istanza è stata presentata a questo Ministero ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i.

Quanto sopra premesso, questa Amministrazione con la presente comunicazione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, convoca le amministrazioni in indirizzo alla riunione della Conferenza di servizi, che si terrà presso questo Ministero (Roma - Via Molise 2 - VII piano - Sala Riunioni stanza 20), in data **27 settembre 2018 alle ore 10,30** ai fini dell'autorizzazione del progetto revisionato presentato.

Via Molise, 2 – 00187 Roma  
tel. +39 06 4705 2115 – fax +39 06 4705 2534 - 47887757  
e-mail [marilena.barbaro@mise.gov.it](mailto:marilena.barbaro@mise.gov.it)  
[www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)  
PEC: [dgmereen.div04@pec.mise.gov.it](mailto:dgmereen.div04@pec.mise.gov.it)

COMUNE DI FIUMICINO  
Protocollo Arrivo N. 128524/2018 del 03-09-2018  
Copia Documento

COMUNE DI FIUMICINO  
Protocollo Partenza N. 137997/2018 del 19-09-2018  
Copia Documento



La riunione avrà come oggetto:

- 1) da parte del proponente, la presentazione in dettaglio del progetto revisionato;
- 2) da parte delle amministrazioni ed enti presenti, eventuale richiesta di chiarimenti ed informazioni sul progetto revisionato, ed espressione dei loro competenti pareri.

Ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, lett. a) della legge n. 241/1990 in ordine all'accesso telematico alle informazioni, **copia del progetto** (depositato in originale cartaceo presso questo Ufficio), è scaricabile dalle Amministrazioni / Enti / Società in indirizzo al seguente *link* attivato da questo Ministero:

<https://cloud.mise.gov.it/index.php/s/O2BAR9rZNYVVCrIv>

per il cui accesso si dovrà utilizzare la seguente password: **MiSEDiv04/EL-346**

Le Amministrazioni/Enti/Società in indirizzo sono invitate, inoltre, a richiedere al soggetto proponente la documentazione progettuale in formato cartaceo o su CD/DVD solo se ritenuto strettamente necessario.

Si ricorda che, ai sensi della L. 241/90, ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso **un unico rappresentante** (*munito della prescritta delega e di fotocopia di un valido documento di identità*) legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione **su tutte le decisioni di competenza della stessa**.

Si prega di comunicare con anticipo nominativi, qualifica e numeri telefonici dei rappresentanti legittimati da codesti Enti ad esprimere la volontà dell'Amministrazione di appartenenza nel corso della citata Conferenza. Qualora impossibilitate a partecipare, si invitano le amministrazioni destinatarie a comunicare, entro i cinque giorni dal ricevimento di questa comunicazione, l'eventuale necessità di effettuare la riunione in una data diversa.

Al fine di facilitare l'acquisizione dei pareri, nonché la trasmissione dei verbali e della documentazione inerente il presente procedimento, si chiede, inoltre, di voler comunicare a questa Amministrazione anche i propri indirizzi di posta elettronica certificata (PEC).

Si fa presente che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 14-ter della legge 241/90, "Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata".



Si fa infine presente che il responsabile del procedimento relativo alla suddetta istanza è la dott.ssa Marilena Barbaro, Dirigente della Divisione IV – Infrastrutture e sistemi di rete - della D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare - Via Molise, 2 - 00187 Roma (e-mail: marilena.barbaro@mise.gov.it – PEC: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it- tel. 06.4705/2115-2713-2506-2676, fax:06.47052534 o 06.47887757).

La scrivente Struttura resta a disposizione per ulteriori ed eventuali chiarimenti in merito.

IL DIRIGENTE  
(dott.ssa Marilena Barbaro)

BARBARO/ Data:  
MARILENA/201 2018.08.31  
5146515A29 11:56:34 +02'00'

La documentazione (pareri, Nulla Osta, comunicazioni, etc.) relativa al procedimento di autorizzazione ai sensi del DL 29 agosto 2003, n. 239, e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ("testo unico sugli espropri") dovrà pervenire ai seguenti indirizzi:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare  
Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete  
Via Molise, 2 - 00187 ROMA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento  
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA

**Referente per la Società Terna Rete Italia S.p.A.**  
Direzione Territoriale Centro Sud  
Unità Progettazione e Realizzazione Impianti  
Via della Marcigliana, 911 – 00138 ROMA  
Pec: aot-napoli@pec.terna.it

**Geom. Tobia Tommaso**  
tel.: 06.83138833  
fax: 06.83138714 - 19  
e-mail: [tommaso.tobia@terna.it](mailto:tommaso.tobia@terna.it)

COMUNE DI FIUMICINO  
Protocollo Arrivo N. 128524/2018 del 03-09-2018  
Copia Documento

**EL-346****DESTINATARI****Per azione****Posta Certificata**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento - Viale Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA	dgrin@pec.minambiente.it
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D.G. per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche Viale del Policlinico, 2 - 00161 ROMA	dg.digheidrel@pec.mit.gov.it
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI D.G. per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali - Via Nomentana, 2 - 00161 ROMA	dg.prog-div3@pec.mit.gov.it
MINISTERO DELLA SALUTE - Dipartimento della Prevenzione e Comunicazione D.G. della Prevenzione Sanitaria - Divisione IV - Via G. Ribotta 5 - 00144 ROMA	dgprev@postacert.sanita.it
MINISTERO DELLA DIFESA - Aeronautica Militare Comando 3 <sup>a</sup> Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio Lungomare Nazario Sauro 39 -70121 BARI	aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it
MINISTERO DELLA DIFESA - Marina Militare Comando Marittimo Sud - Ufficio Infrastrutture e Demanio Corso due Mari, 38 - 74123 TARANTO	marina.sud@postacert.difesa.it
MINISTERO DELLA DIFESA - Esercito Comando Militare della Capitale - Ufficio Logistico Infrastrutture e Servitù Militari Via Scipio Slataper 2 - 00197 ROMA	capitale@postacert.difesa.it
MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Area Rischi Industriali Largo Santa Barbara 2 - 00178 ROMA	dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Dipartimento per le Comunicazioni D.G. Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico - Div. II Viale America, 201 - 00144 ROMA	dgpgsr.div02@pec.mise.gov.it
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DG per le risorse minerarie e energetiche - Div. III Sezione UNMIG di Roma - Viale Boston, 25 - 00144 ROMA	dgsunmig.div03@pec.mise.gov.it

COMUNE DI FIUMICINO  
Protocollo Arrivo N. 128574/2018 del 03-09-2018  
Copia DocumentoCOMUNE DI FIUMICINO  
Protocollo Partenza N. 137997/2018 del 19-09-2018  
Copia Documento



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO PER IL LAZIO - Via S. Michele 22 - 00153 ROMA	mbac-sr-laz@mailcert.beniculturali.i
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA LA PROVINCIA DI VITERBO E L'ETRURIA MERIDIONALE - Via Cavalletti 2 - 00186 ROMA	mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA Via dei Romagnoli, 717 - 00119 ROMA	mbac-pa-oant@mailcert.beniculturali.it
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma Piazza dei Cinquecento 67 - 00185 ROMA	mbac-ss-abap-rm@mailcert.beniculturali.it
REGIONE LAZIO - PRESIDENZA Via R. Raimondi Garibaldi 7 - 00145 ROMA	protocollo@regione.lazio.legalmail.it
CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - SINDACO METROPOLITANO Palazzo Valentini - Via IV Novembre 119/a - 00187 Roma	protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
COMUNE DI FIUMICINO - Sindaco Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 78 - 00054 FIUMICINO (RM)	protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it
COMUNE DI FIUMICINO - Area Strategie del territorio - Ufficio Riserva del Litorale Romano Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 78 - 00054 FIUMICINO (RM)	protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it
AUTORITA' di BACINO DEL Fiume Tevere Ufficio Piani e Programmi - via Monzambano 10, 1° piano - 00185 Roma	bacinotevere@pec.abtevere.it
ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Direzione Operazioni Centro Via Gaeta 3 - 00185 ROMA	protocollo@pec.enac.gov.it
ACEA ATO 2 S.p.A. Direzione Impianti Piazzale Ostiense, 2 - 00154 ROMA	acea.ato2@pec.aceaspa.it

COMUNE DI FIUMICINO  
Protocollo Arrivo N. 128/24/2018 del 03-09-2018  
Copia Documento

COMUNE DI FIUMICINO  
Protocollo Partenza N. 137997/2018 del 19-09-2018  
Copia Documento



ACEA ATO 2 S.p.A. Pianificazione e Programmazione investimenti - Programmazione Territoriale Via Stefano Canzio 1 - 00152 ROMA	acea.ato2@pec.aceaspa.it
ANAS S.p.A. Compartimento del Lazio Viale B. Rizzieri, 142 - 00173 ROMA	anas.lazio@postacert.stradeanas.it
e-DISTRIBUZIONE SPA Unità territoriale rete Lazio, Abruzzo e Molise Via della Bufalotta, 255 - 00139 ROMA	e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA Direzione Territoriale Produzione Roma - S. O. Ingegneria Via Marsala, 75 - 00185 ROMA	rfi-dpr-dtp.rm@pec.rfi.it
CBTAR - Consorzio di Bonifica Tevere e Agro romano - Via del Fosso di Dragoncello 172 - 00124 ROMA	cbtar@pec.it
RAFFINERIA DI ROMA Spa Via Malagrotta 226 - 00166 PANTANO DI GRANO (RM)	raffineriediromaspa@pec.it
ASTRAL Spa Via Del Pescaccio 96/98 - 00166 ROMA	protocolloastral@pec.astralspa.it
ITALGAS S.p.A Largo Regio Parco 9 - 00153 TORINO	italgas@pec.italgas.it
COTRAL SpA - Direzione Esercizio Via Bernardino Alimena, 105 - 00173 ROMA	cotral.spa@pec.cotralspa.it
SCHIAFFINI TRAVEL S.p.A. Via Falzarego 12/16 - 00054 FIUMICINO (RM)	info@pec.schiaffini.com
TELECOM ITALIA SPA Viuzzo de' Bruni 8 - 50133 FIRENZE	telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Terna Rete Italia SpA - Direzione territoriale centro Sud - Via Aquileia 8 - 80143 NAPOLI	aot-napoli@pec.terna.it

COMUNE DI FIUMICINO  
Protocollo Arrivo N. 128524/2018 del 03-09-2018  
Copia Documento

COMUNE DI FIUMICINO  
Protocollo Partenza N. 137997/2018 del 19-09-2018  
Copia Documento



**Per conoscenza**

MINISTERO DELL'INTERNO - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma Via Genova 3/a - 00184 ROMA	com.roma@cert.vigilfuoco.it
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo Viale Trastevere 189 - 00153 ROMA	dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it
REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti - Programmazione Sostenibile e Infrastrutture Energetiche Viale del Tintoretto, n. 432 - 00142 ROMA ( <b>Referente per l'Intesa</b> )	direzioneacquaesuolo@regione.lazio.legalmail.it
REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo Via R. Raimondi Garibaldi 7 - 00145 ROMA	direzioneacquaesuolo@regione.lazio.legalmail.it
REGIONE LAZIO Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità - Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale Via del Giorgione 129 - ROMA	territorio@regione.lazio.legalmail.it
Città Metropolitana di Roma Capitale - Dip.to VI - Pianificazione territoriale generale Servizio 3- Geologico e difesa del suolo, protezione civile in ambito metropolitano Via G. Ribotta 41/43 - 00144 ROMA	pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento VII - Viabilità e infrastrutture viarie - Servizio 1 - Gestione amm.va appalti e viabilità - Concessione -Espropri Via G. Ribotta 41/43 - 00144 ROMA	viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento IV - Tutela e valorizzazione ambientale -Servizio 3 - Tutela Aria ed Energia Via Tiburtina, 691 - 00159 ROMA	ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento IV - Tutela e valorizzazione ambientale -Servizio 2 - Tutela Acque e Risorse idriche Via Tiburtina, 691 - 00159 ROMA	ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
COMUNE DI FIUMICINO - Area Lavori pubblici e Manutenzione urbana - Manutenzione infrastrutture e Viabilità Piazza G. B. Grassi 4 - 00054 FIUMICINO (RM)	protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it

COMUNE DI FIUMICINO  
Protocollo Arrivo N. 128524/2018 del 03-09-2018  
Copia Documento

COMUNE DI FIUMICINO  
Protocollo Partenza N. 137997/2018 del 19-09-2018  
Copia Documento



COMUNE DI FIUMICINO - Area Strategia del Territorio - Pianificazione Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa 78/80 - 00054 FIUMICINO (RM)	protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it
COMUNE DI FIUMICINO - Unità Operativa Tutela Ambientale ed Energia, Ciclo dei rifiuti, Innovazione Tecnologica - Verde pubblico e privato Via della Scafa 46 - 00054 FIUMICINO (RM)	protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it
ENAV S.p.A. - Società Nazionale di Assistenza al Volo S.p.A. Via Salaria, 716 - 00138 ROMA	funzione.psa@pec.enav.it

### **Per informativa**

TERNA Autorizzazioni e Concertazione Via Egidio Galbani, 70 - 00156 ROMA	S.p.A. svr.autorizzazioniconcertazione@pec.terna.it
--	--

*Precedente parere  
54495 del 14.06.2016*

COMUNE DI FIUMICINO  
Protocollo Arrivo N. 128524/2018 del 03-09-2018  
Copia Documento





**CITTÀ DI FIUMICINO**  
(PROVINCIA DI ROMA)

AREA STRATEGIE DEL TERRITORIO  
- RISERVA NATURALE STATALE DEL LITORALE ROMANO -

COMUNE DI FIUMICINO  
14 GIU 2018  
Protocollo N. 54485

*Recante il 22/06*  
*[Signature]*

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare**  
*Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete*  
Via Molise, 2 – 00187 ROMA

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
*D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento*  
Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA

**p.c. TERNA RETE ITALIA SPA**  
**Direzione Territoriale Centro-Sud**  
Via Marcigliana, 911  
00138 Roma

**Commissione di Riserva della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano**  
*Presidente Avv. Diana Aponte*  
[diana.aponte@isprambiente.it](mailto:diana.aponte@isprambiente.it)

**Oggetto:** *Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. Istanza acquisita con prot. 53430 del 13/06/2016 presentata da TERNA ITALIA S.p.A. volta all'acquisizione del parere della riserva per la realizzazione di un nuovo elettrodotto in cavo a 150kV "C.P. Porto – C.P. Fiumicino" posta su viabilità. Istanza soggetta ad autorizzazione unica ai sensi del D.L. 239/2003 art. 1-sexies. (numero di classifica EL-346). Parere interlocutorio*

In merito all'istanza in oggetto per la quale Codesto spettabile Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato l'avvio del procedimento con prot. 0007978 del 13/04/2015 su istanza della Soc. TERNA S.p.A. datata 30/03/2015, si premette quanto segue.


L'intervento proposto ricade all'interno della RNS Litorale Romano istituita con DM 29/03/1996 per la quale valgono, tutt'oggi, le misure provvisorie di salvaguardia ed il regime autorizzativo transitorio di cui agli articoli 7 e 8 del DM 29/03/1996. Le opere tecnologiche, quali appunto gli elettrodotti, sono sottoposte al regime autorizzativo che prevede appunto

COMUNE DI FIUMICINO  
Protocollo Partenza N. 137997/2018 del 19-09-2018  
Copia Documento

l'autorizzazione da parte del Comune Ente Gestore previa acquisizione del parere vincolante della Commissione di Riserva.

Ciò premesso si comunicano di seguito le considerazioni ed il parere endoprocedimentale espresso dall'ufficio scrivente in qualità di Ente Gestore della Riserva, facendo presente però che lo stesso si riserva di approfondire l'esame istruttorio per l'invio dell'istanza alla Commissione di Riserva nella prossima seduta utile al fine di acquisire il loro parere vincolante necessario per rilasciare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 del DM 29/03/1996.

Il tracciato del nuovo tratto di elettrodotto previsto nel Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) risulta necessario per risolvere una criticità di esercizio relativa all'alimentazione del carico della CP Fiumicino attualmente collegata con un solo cavo a 150 kV. Nell'ambito dei suoi compiti istituzionali la soc. TERNA realizzerà pertanto un elettrodotto in cavo interrato della lunghezza di 4.0 km che attraverserà zone incluse nella Riserva, interessando sia aree di tipo 1 sia aree di tipo 2.

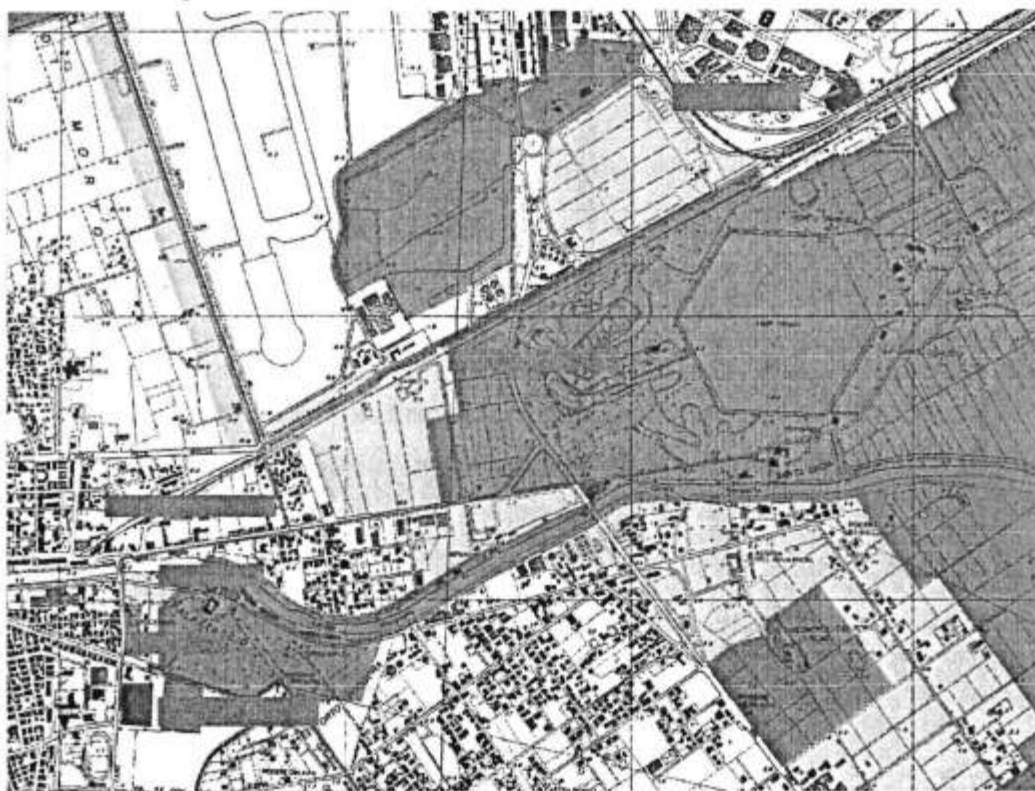

Il tracciato parte dalla C.P. Porto attraverserà l'autostrada Roma Fiumicino per immettersi su Via Lago di Traiano direzione Fiumicino per poi svoltare a sinistra all'incrocio con Coccia di Morto, svoltare a destra su Via Portuense percorrendola per circa 600m e, appena prima del Ponte Due giugno è previsto un sottopassaggio della Fossa Traiana per poi sbucare - all'incirca - all'altezza del parcheggio della Chiesa del Santissimo Crocifisso e immettersi su Via del Faro.

Il tracciato dell'elettrodotto per tutta la sua lunghezza, ad eccezione dei due sottopassaggi (autostrada e Fossa Traiana) interessa esclusivamente la sede stradale esistente.

Dall'ingrandimento della cartografia relativa alla riserva ripерimetrata con DM 24/10/2013, percorrendo il tracciato da est verso ovest si può chiaramente verificare che dalla CP di Porto fino all'edificio in disuso della vecchia stazione il tracciato è esterno alla riserva; il tratto di Via del

Via Portuense, 2498 - 00054 Fiumicino (Roma)

Telefono: 06 65210516 - 438 - 425 - Fax: 06 65210518 - 06 65210427

Indirizzo e mail: [claudia.racca@fiumicino.net](mailto:claudia.racca@fiumicino.net) - [pianificazione.territorio@fiumicino.net](mailto:pianificazione.territorio@fiumicino.net)

Indirizzo PEC: [protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it](mailto:protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it);

[www.comune.fiumicino.rm.gov.it](http://www.comune.fiumicino.rm.gov.it)

Lago di Traiano compreso tra la vecchia stazione e i serbatoi SERAM risulta incluso in area di tipo 1 della Riserva e costituisce il confine fisico tra la zona 1 e la zona 2 della riserva. La porzione di tracciato compresa tra i serbatoi SERAM (all'incirca) e i locali di ADR engineering è esterna alla riserva. L'ultimo tratto di via del Lago di Traiano interessato dal tracciato ricade in zona di tipo 2. La porzione di tracciato che interessa Via Coccia di Morto e Via Portuense è esterna alla riserva; ancora esterna alla riserva risulta il punto scelto per effettuare la trivellazione orizzontale nonché l'attraversamento della Fossa Traiana; tale area infatti è stata oggetto di deperimetrazione al fine di consentire la realizzazione del sottopasso della Fossa Traiana. Il Punto individuato indicativamente per lo sbocco dell'elettrodotto ricade nella parte più settentrionale del parcheggio della Chiesa del Santissimo Crocifisso incluso in area di tipo 2 della riserva; da qui il tracciato dirotta su via del Faro per poi raggiungere la CP di Fiumicino. Anche questo tratto è esterno alla Riserva.

Pertanto dei 4 km del nuovo tracciato solo 1.5 km interessano la riserva dei quali 1.250 km ricadono in area 1. È comunque di fondamentale importanza al fine di valutare la compatibilità dell'intervento con le misure di salvaguardia osservare che l'intero tracciato ricadente in riserva interessa esclusivamente le sedi stradali della viabilità esistente nonché un parcheggio (asfaltato) a servizio della Chiesa.

Le misure di salvaguardia dettate dall'art. 7 del decreto istitutivo al co. 2 vietano nelle aree di tipo 1 qualsiasi nuovo intervento di modificazione del territorio o di ulteriore urbanizzazione consentendo, assoggettandoli al regime autorizzativo, interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo, risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia (...). Si ritiene che l'intervento, interessando solo la sede stradale esistente, non costituisca né modificazione né ulteriore urbanizzazione del territorio; infatti attualmente esiste già un elettrodotto di collegamento della CP di Porto con quella di Fiumicino, tuttavia, al fine di garantire il servizio in caso di guasto della linea esistente – l'unica ad alimentare l'intera Isola Sacra – la soc. TERNA per eliminare tale criticità propone la realizzazione del nuovo tratto come completamento dell'elettrodotto esistente.

Tutto ciò esposto, considerato che intervenendo solo sulla sede stradale, per la realizzazione del nuovo tratto di elettrodotto non saranno violati i divieti di carattere generale dettati dall'art. 7 co. 1, che meno della metà del tracciato interessa le aree incluse nella riserva, per altro in modo discontinuo, vista la conformità urbanistica dichiarata dall'Area Strategie del Territorio della Città di Fiumicino, di cui al prot. 95664 del 19/11/2015, si esprime per quanto di competenza parere endoprocedimentale favorevole, rimandando agli enti competenti coinvolti nella procedura la verifica della conformità con gli altri vincoli insistenti sul tracciato (con particolare riferimento al vincolo paesaggistico ed archeologico). Si prescrive inoltre che nelle fasi di scavo/perforazioni dovrà essere posta particolare attenzione al fine di non arrecare danno agli apparati radicali delle alberature eventualmente intercettate.

Si ribadisce ai Ministeri in indirizzo che resta salva la necessità di acquisire preventivamente il parere vincolante della Commissione di Riserva. A tal fine l'ufficio scrivente provvederà a inoltrare alla Commissione di Riserva, che legge per conoscenza, l'istanza completa dell'istruttoria tecnica

Via Portuense, 2498 – 00054 Fiumicino (Roma)

Telefono: 06 65210516 - 438 - 425 – Fax: 06 65210518 – 06 65210427

Indirizzo e mail: [claudia.racca@fiumicino.net](mailto:claudia.racca@fiumicino.net) - [pianificazione.territorio@fiumicino.net](mailto:pianificazione.territorio@fiumicino.net)

Indirizzo PEC: [protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it](mailto:protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it);

[www.comune.fiumicino.rm.gov.it](http://www.comune.fiumicino.rm.gov.it)

per l'acquisizione del loro parere vincolante ed il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 del DM 29/03/1996.

Per ulteriori chiarimenti e delucidazioni è possibile contattare i nostri uffici: Ing. Massimo Guidi - Arch. i. Claudia Racca ai numeri 06/65210528-516 o via email agli indirizzi [pianificazione.territorio@fiumicino.net](mailto:pianificazione.territorio@fiumicino.net) e [claudia.racca@fiumicino.net](mailto:claudia.racca@fiumicino.net).

Si prega di inviare allo scrivente ufficio copia del verbale della Conferenza di servizi indetta per il 15/06/16.

Si ringrazia per la cortese collaborazione.

Cordiali saluti.

Fiumicino, 14/06/2016

**Il Responsabile del Servizio**

Arch. i. Claudia Racca



**Il Dirigente**

Ing. Massimo Guidi



Via Portuense, 2498 – 00054 Fiumicino (Roma)

Telefono: 06 65210516 - 438 - 425 – Fax: 06 65210518 – 06 65210427

Indirizzo e mail: [claudia.racca@fiumicino.net](mailto:claudia.racca@fiumicino.net) - [pianificazione.territorio@fiumicino.net](mailto:pianificazione.territorio@fiumicino.net)

Indirizzo PEC: [protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it](mailto:protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it);

[www.comune.fiumicino.rm.gov.it](http://www.comune.fiumicino.rm.gov.it)





*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare  
 Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete

**RESOCONTO VERBALE della CONFERENZA DI SERVIZI**

**Riunione del 15 giugno 2016**

Il giorno 15 giugno 2016, alle ore 10,30, presso il Ministero dello Sviluppo Economico si è tenuta la riunione della Conferenza di servizi (Cds), indetta con nota del 23 maggio 2016 (cfr. nota nota AOO-Energia Registro Ufficiale prot. n. 0014351 - 23/05/2016 - Uscla), nell'ambito del procedimento unico per l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n.290 e successive modificazioni, alla Società TERNA S.p.A., alla costruzione e all'esercizio di un elettrodotto in cavo interrato a 150 kV CP Porto - CP Fiumicino nel Comune di Fiumicino in Provincia di Roma nella Regione Lazio, con la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità dell'opera, ed inoltre con l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate.

Si precisa che sono state invitate le Amministrazioni/Enti/Società di cui all'elenco del foglio firma, parte integrante del presente verbale, e che tali Amministrazioni/Società hanno ricevuto le convocazioni regolarmente ed entro i tempi previsti. In seguito alla ricezione dell'atto di convocazione nessuna delle amministrazioni ha richiesto la fissazione di una nuova data.

Come attestato dal foglio firma, alla riunione risultano presenti i rappresentanti di:

- Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) - D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare (DGMEREN) - ex. Divisione III (Reti elettriche);
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - D.G. per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche - (MATTM)
- Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo
- Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Programmazione Sostenibile e Infrastrutture Energetiche
- Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento Viabilità e Infrastrutture
- ANAS - Compartimento per la viabilità per il Lazio
- COITAL SpA - Progettazione del Servizio e controllo qualità

*Handwritten signatures and initials:*  
 MB, A, H, Z, etc.

EL-346 Verbale Cds\_15giugno2016 1 di 7

PER CONSTATO	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Comando Provinciale Vigili Fuoco di Roma Via Savona 1/A - 00184 ROMA	com.roma@com.vigfuoco.it
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Comunicazioni - Igiene e Sicurezza Territorio e Ambiente Via Trionfale 189 - 00153 ROMA	dgpr.dv.13.npt@pec.mise.gov.it
REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Sviluppo Sostenibile Area Energia e Infrastrutture - Via del Lazio 100 - 00187 ROMA - Sede per il Lazio	infrastrutture@regione.lazio.legalmail.it
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO URBANISTICA - Area Infrastrutture e Comunicazione e Ambiente Roma Sede e Direzione Via del Giappone 129 - ROMA	protocoll@regione.lazio.legalmail.it
PROVINCIA DI ROMA - Servizio Geologico - Dipartimento V - Serv. 4 Via di Via Fregene, 36 - 00153 ROMA	protocollo@pec.cittametropolitaniaroma.gov.it
PROVINCIA DI ROMA - Dipartimento IV - Viabilità e Infrastrutture veicolari Via di Via Fregene, 36 - 00153 ROMA	viabilita@pec.cittametropolitaniaroma.gov.it
PROVINCIA DI ROMA - Serv. Viabilità veicolari - Dipartimento III - Via di Via Fregene, 36 - 00153 ROMA	ambiente@pec.cittametropolitaniaroma.gov.it
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Servizio di Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche Via di Via Fregene, 36 - 00153 ROMA	protocoll@pec.cittametropolitaniaroma.gov.it
UNAS S.p.A. - Società Nazionale di Assistenza ai Voli S.p.A. Via Salaria, 716 - 00138 ROMA	funzione.psa@pec.unas.it
<b>Per informazioni</b>	
COITAL S.p.A. Direzione Sviluppo Rete Via degli Ortolani, 20 - 00138 ROMA	per.automatizzazioneconfezionazione@pec.terna.it

- Acna Ato 2 SpA - Pianificazione e Programmazione Investimenti - Programmazione Territoriale
- Raffineria di Roma S.p.A.
- Terna Rete Italia S.p.A. - Direzione Territoriale Centro Sud (società alla quale Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ha conferito procura affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento) di seguito indicata Terna.

Il rappresentante del MISE - (DGMEREEN) responsabile del procedimento, apre la riunione illustrando i principali elementi della procedura autorizzativa ai sensi del D.L. 239/2003 e s.m.i., da effettuarsi mediante un procedimento unico secondo i principi della legge 241/1990. A conclusione del procedimento unico è previsto il rilascio dell'autorizzazione con decreto del MISE di concerto con il MATTM previo rilascio dell'atto d'intesa, ai sensi del citato DL. 239/2003 e s.m.i., da parte della regione interessata dall'intervento.

Il rappresentante del MISE - (DGMEREEN) fa presente che la Soc. TERNA Rete Italia S.p.A., in nome per conto di TERNA Rete Elettrica Nazionale concessionaria della RTN, ha presentato istanza il 30 marzo 2015 (cfr. Rif. TRISPA/2015 0000446 - 30/03/2015, acquisita in data 30 marzo 2015 dal MISE AOO\_Energia Registro Ufficiale Prot. n. 0006914 - 30/03/2015 - Ingresso), ai sensi dell'articolo 1 sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito con modificazioni dalla legge del 27 ottobre 2003, n. 290 e smi, per la costruzione e l'esercizio di un elettrodotto in cavo interrato a 150 kV CP Porto - CP Fiumicino nel Comune di Fiumicino in Provincia di Roma nella Regione Lazio; ad essa è stato attribuito il numero di classifica EL-346.

Il procedimento è stato avviato, dal MISE il 13/04/2015 (cfr. nota AOO-Energia Registro Ufficiale prot. n. 0007978 - 13/04/2015 - Uscita).

La Terna, su indicazione del MISE, ha inviato la documentazione progettuale alle Amministrazioni/Enti/ Società coinvolte nel procedimento (cfr. nota TRISPA/2015 0001376 - 15/10/2015, acquisita dal MISE AOO-Energia Registro Ufficiale prot. n. 0025443 - 20/10/2015 - Ingresso; cfr. nota TRISPA/2015 0001382 - 16/10/2015, acquisita dal MISE AOO-Energia Registro Ufficiale prot. n. 0025445 - 20/10/2015 - Ingresso; cfr. nota TRISPA/2015 0001384 - 16/10/2015, acquisita dal MISE AOO-Energia Registro Ufficiale prot. n. 0025453 - 20/10/2015 - Ingresso; cfr. nota TRISPA/2015 0001380 - 16/10/2015, acquisita dal MISE AOO-Energia Registro Ufficiale prot. n. 0025446 - 20/10/2015 - Ingresso; nota TRISPA/2015 0001381 - 16/10/2015 - Ingresso; nota TRISPA/2015 0001385 - Ufficiale prot. n. 0025448 - 20/10/2015 - Ingresso; nota TRISPA/2015 0001386 - 20/10/2015 - Ingresso; nota TRISPA/2015 0001386 - 16/10/2015, acquisita dal MISE AOO-Energia Registro Ufficiale prot. n. 0025459 - 20/10/2015 - Ingresso; nota TRISPA/2015 0001622 - 06/11/2015, acquisita dal MISE AOO-Energia Registro Ufficiale prot. n. 0029262 - 17/11/2015 - Ingresso; nota TRISPA/2015 0001669 - 20/11/2015, acquisita dal MISE AOO-Energia Registro Ufficiale prot. n. 0030917 - 30/11/2015 - Ingresso; nota TRISPA/2016 0000049 - 27/01/2016, acquisita dal

VB  
  


MISE AOO-Energia Registro Ufficiale prot. n. 0003656 - 12/02/2016 - Ingresso; nota TRISPA/2016 0000142 - 23/02/2016, acquisita dal MISE AOO-Energia Registro Ufficiale prot. n. 0008122 - 21/03/2016 - Ingresso).

L'Avviso è stato inviato ai soggetti interessati (n.59) (cfr. note TRISPA/2016 0000147 - 23/02/2016, acquisita MISE AOO\_Energia Registro Ufficiale prot. n. 0006990 - 01/03/2016 - Ingresso; TRISPA/2016 0000209 - 11/03/2016, acquisita MISE AOO\_Energia Registro Ufficiale prot. n. 0008119 - 21/03/2016 - Ingresso; TRISPA/2016 0000142 - 23/02/2016, acquisita MISE AOO\_Energia Registro Ufficiale prot. n. 0006089 - 01/03/2016 - Ingresso; TRISPA/2016 0000146 - 23/02/2016, acquisita MISE AOO\_Energia Registro Ufficiale prot. n. 0006326 - 03/03/2016 - Ingresso; TRISPA/2016 0000145 - 23/02/2016, acquisita MISE AOO\_Energia Registro Ufficiale prot. n. 00086091 - 01/03/2016 - Ingresso; TRISPA/2016 0000210 - 11/03/2016, acquisita MISE AOO\_Energia Registro Ufficiale prot. n. 0008120 - 11/03/2016 - Ingresso; TRISPA/2016 0000143 - 23/02/2016, acquisita MISE AOO\_Energia Registro Ufficiale prot. n. 0006331 - 03/03/2016 - Ingresso), ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e del DPR, 8 giugno 2001, n. 327, integrato dal d.lgs. 27 dic 2004, n. 330.

La Terna ha depositato il piano tecnico delle opere presso i Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana del Comune di Fiumicino (cfr. nota TRISPA/2015 0001386 - 16/10/2015, acquisita MISE AOO\_Energia Registro Ufficiale prot. n. 0025459 - 20/10/2015 - Ingresso) per pubblica consultazione.

Nella documentazione del proponente sono presenti: il piano particolare con l'elenco delle Ditte catastali e l'elenco dei proprietari; la planimetria catastale con il tracciato degli elettrodotti, con evidenziate le aree potenzialmente impegnate.

La Società La Tamaricetta srl di Roma ha richiesto accesso agli atti (cfr. nota prot. N. 36/103/1 DP/iga del 15/03/2016, acquisita dal MISE AOO-Energia prot. n. 0008134 - 21/03/2016 ). Il MISE (cfr. nota prot. n. 0009945-07/04/2016-Uscita) ha riscontrato positivamente la richiesta. La visione del fascicolo, con estrazione di alcune copie di parti della planimetria catastale, è avvenuta in data 28 aprile 2016.

Ad oggi non risultano pervenute osservazioni.

Il rappresentante del MISE - (DGMEREEN) evidenzia che l'intervento interessa l'area della Riserva Naturale Statale del Littorale Romano, e che la Città di Fiumicino Area Strategica del Territorio - Riserva Naturale Statale del Littorale Romano, ha espresso parere favorevole per quanto di competenza, sottolineando la necessità di acquisire il parere vincolante della Commissione di Riserva (cfr. nota prot. N. 54495 del 14 GIU 2016).

Inoltre fa presente che, essendo interessate zone sottoposte a tutela paesaggistica e archeologica, i relativi pareri saranno acquisiti in ambito di Conferenza di servizi.

Il rappresentante del MISE - (DGMEREEN), invita il rappresentante della società proponente ad illustrare il progetto.

Il rappresentante di Terna, supportato dalla proiezione di diapositive, illustra il progetto.

VB  
  
  


L'intervento in argomento, inserito nel Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), è mirato a risolvere una criticità di esercizio relativa all'alimentazione del cavo della CP Fiumicino attualmente collegata con un solo cavo a 150 kV.

È prevista la realizzazione di un elettrodotto a 150 kV in cavo interrato della lunghezza di 4,0 km, posato interamente su viabilità locale mediante posa in trincea, ad eccezione di alcune perforazioni teleguidate, che consentiranno il sottopasso di infrastrutture interferenti o corsi d'acqua altrimenti non transitabili.

Dalla C.P. Porto, posizionata tra i Terminal dell'aeroporto internazionale e l'Autostrada A91, il cavo percorrerà Via del lago di Traiano, Viale di Coccia di Morio, Via Portuense, un breve tratto longitudinale al senso di marcia di Via della Scafa per poi concludere il suo tragitto lungo Via del Faro, all'interno della C.P. Fiumicino. L'elettrodotto interessa solo in minima parte le proprietà a bordo strada le quali rientrano per lo più tra i beni del demanio pubblico dello stato.

Il rappresentante di Terna prosegue dichiarando che la pubblicità del procedimento alle ditte proprietarie è avvenuta mediante il buon esito delle raccomandate AIR verificato dal ritorno di tutte le cartoline di spedizione.

Entrando nel contesto in cui si inserisce, emerge che l'intervento interessa la tutela di alcuni beni del paesaggio tra cui si segnalano aree di interesse archeologico, beni dichiarati di notevole interesse pubblico, un'area protetta riferita alla Riserva Naturale del Litorale Romano (tratto gestito dal Comune di Fiumicino) e fasce di rispetto dei corsi d'acqua e delle coste laghi come si evince dalla tavola B del PTRR Lazio.

Il rappresentante di Terna fa presente che sono stati richiesti i rispettivi pareri alle competenti soprintendenze del MIBACT e all'ente gestore della Riserva Naturale Statale come da normativa vigente.

Illustrando le differenti modalità di posa del cavo, nonché le sue caratteristiche elettriche, la presentazione prosegue con l'esposizione degli aspetti relativi ai campi elettrici e magnetici, regolamentati dalla Legge n. 36 del 2001, dal DPCM 8/7/2003 e dal D.Lgs. 29/05/2008.

Nella fattispecie si evidenzia che nelle aree coinvolte e nell'attuale assetto del territorio, non sono presenti elementi sensibili (aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore) ricadenti nella fascia relativa alle «DPA» del cavo e delle buche giunti.

In conclusione, dalle valutazioni effettuate, si conferma che l'intervento in oggetto è stato studiato in modo da rispettare i limiti previsti dal DPCM 8 luglio 2003 e precisamente:

- il valore del campo elettrico è sempre inferiore al limite fissato in 5 kV/m;
- il valore del campo di induzione magnetica, in corrispondenza dei punti sensibili (abitazioni, aree in cui si prevede una permanenza di persone per più di 4 ore nella giornata) è sempre inferiore a 3 µT.

Il rappresentante del MISE - (DGMEREEN) al termine dell'esposizione descrittiva, tutti i pareri pervenuti (come riportati nell'elenco allegato al verbale) e successivamente

Pr  
NB  
DZ

invita i partecipanti alla riunione della Cds ad esprimere le loro valutazioni in merito al progetto in esame.

Il rappresentante del MIBACT esprime parere favorevole di massima per quanto di competenza subordinato al parere di competenza della soprintendenza speciale per il colosseo, il museo nazionale romano e l'area archeologica di Roma. Si riserva inoltre di esprimere il parere definitivo, qualora ci siano modifiche al tracciato presentato.

Il rappresentante di Acea Ato 2 SpA esprime parere di massima favorevole a quanto presentato nel rispetto delle indicate prescrizioni e indicazioni tecniche acquisite agli atti della conferenza. Il parere definitivo sull'intervento rimane vincolato alla presentazione del progetto definitivo.

Il rappresentante del Città Metropolitana di Roma Capitale rileva l'interferenza dell'elettrodotto con il corridoio della mobilità c5 attualmente in corso di costruzione. Richiede pertanto un diverso tracciato e/o di valutare soluzioni compatibili con la suddetta viabilità.

Il rappresentante di Raffineria di Roma SpA rileva l'interferenza dell'elettrodotto con gli oleodotti lungo i 2,5 km di Via Lago di Traiano come da parere acquisito agli atti della conferenza e richiede pertanto un diverso tracciato e/o di valutare soluzioni compatibili con i suddetti impianti.

Il rappresentante dell'ANAS rileva la necessità di attraversare l'autostrada pertanto il compartimento si riserva di impartire le successive soluzioni tecniche ed amministrative non appena in possesso della progettazione esecutiva al fine di consentire il rilascio della successiva autorizzazione definitiva e della sottoscrizione dell'apposito disciplinare di concessione a titolo oneroso. Resta inteso che tutti gli oneri economici per l'eventuale spostamento della linea in argomento occorrenti per il necessario adeguamento del piano viabile, ovvero nel caso di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria della sede stradale ANAS saranno interamente addebitati a completo obbligo della società richiedente.

Il rappresentante di Cotral S.p.A. esprime in linea di massima parere favorevole a condizione che durante l'esecuzione dei lavori sulle strade interessate venga garantita la circolazione dei mezzi Cotral e la fruibilità del servizio da parte delle utenze.

Il rappresentante della Regione Lazio si riserva di esprimere l'Intesa di propria competenza subordinatamente alla conclusione positiva della Conferenza dei Servizi.

Il rappresentante del MATTM - D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento fa presente che, come da ultimo disposto dall'art.41-bis della Legge n. 98 del 9 agosto 2013, recante "Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo", Terna, nel caso di riutilizzo del materiale escavato dovrà attestare tramite apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 del medesimo art.41-bis da presentare alla Agenzia regionale per la protezione ambientale. Dovrà comunque ottemperare all'obbligo di comunicazione all'ARPA ed al Comune competente per

NB  
DZ



territorio in relazione all'integrale utilizzo del materiale di cui al comma 3 del citato art. 41-bis.

Il materiale scavato, in mancanza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art.41-bis della Legge n. 98 del 9 agosto 2013, dovrà essere trattato come rifiuto ai sensi della parte IV del D.L.vo 152/2006.

La Società proponente a lavori ultimati, deve tempestivamente trasmettere ai Ministeri autorizzanti, alla Regione Lazio ed al Comune interessato, un elaborato grafico su base catastale del tracciato (come realizzato) riportante le aree effettivamente impegnate. Dette aree dovranno essere recepite dalla Amministrazione comunale ed adeguatamente valutate prima del rilascio dei titoli abilitativi edilizi ed in occasione delle pianificazioni urbanistiche.

Inoltre, chiede alla Soc. Terna, in applicazione alla Direttiva 2011/92/AE e ss. mm. ii., richiamando anche quanto evidenziato dalla D.G. per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali con nota prot. DVA-2015-0030752 del 10.12.2015, di analizzare il progetto in approvazione tramite la metodologia prevista dalla Direttiva suddetta.

Le risultanze delle analisi effettuate per analizzare dal punto di vista ambientale l'opera dovranno essere trasmesse alla suddetta DVA del MATTM che dovrà pronunciarsi sull'eventuale assoggettamento alla procedura di screening.

Il rappresentante di Terna Rete Italia S.p.A dichiara di prendere atto del parere acquisiti agli atti e si riserva di valutare quanto richiesto entro n. 6 mesi.

La Conferenza a conclusione dei lavori considerate le osservazioni presentate si aggiorna non appena Terna avrà comunicato l'esito delle verifiche.

I pareri mancanti saranno acquisiti ai sensi della Legge 241/90.

Al presente verbale si allegano il foglio presenze e l'elenco pareri.

Alle ore 13.45 viene dichiarata chiusa la riunione.

Letto e sottoscritto.

MISE- (DGMEREN)	<i>Di Caro Bel</i>
MATTM-DG RIN	<i>dg</i>
Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo	<i>Matti</i>

*MS*  
*W*  
*R*  
*W*  
*W*

Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Programmazione Sostenibile e Infrastrutture Energetiche	<i>Alfonso Romate</i>
Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento Viabilità e Infrastrutture	<i>Alfonso Romate</i>
ANAS - Compartimento per la viabilità per il Lazio	<i>Alfonso Romate</i>
COTRAL Spa - Progettazione del Servizio e controllo qualità	<i>Maria Caporini</i>
Acqa Ato 2 Spa	<i>Alfonso Romate</i>
Raffineria di Roma S.p.A.	<i>Alfonso Romate</i>
TERNA Rete Italia S.p.A. - Direzione Territoriale Centro Sud	<i>Alfonso Romate</i>



15 giugno 2016  
CONFERENZA DI SERVIZI

Elettrodotto in cavo interrato a 150 kV CP Porto - CP Fiumicino in Comune di Fiumicino (RM) Regione Lazio

(EL-346)

Amministrazione/Ente/Società	Rappresentante	Telefono	posta certificata	e-mail	FIRMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIREZIONE IV Infrastrutture e Sistemi di Rete Via Molise, 2 - 00187 ROMA	Dot.ssa Marianna Barbera	0647052115	dipmre@dm.gov.it	marianna.barbera@dm.gov.it	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRIORIO E DEL MARE - D.G. per i Rischi e l'Inquinamento - Viale Cristoforo Colombo, 64 - 00147 ROMA	Geo. M. W. Lupi				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI D.G. per le dighe, le infrastrutture dirette ed elettriche Viale del Poeditico, 2 - 00151 ROMA					
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI D.G. per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali - Via Nomentana, 2 - 00161 ROMA					
MINISTERO DELLA SALUTE - Dipartimento della Prevenzione e Comunicazione D.G. della Prevenzione Sanitaria - Ufficio II - Via G. Risorta 5 - 00144 ROMA					
MINISTERO DELLA DIFESA - Aeronautica Militare Comando 37 Regione Aerea - reparto Territorio e Formazione Lungomare Nazario Sauro 39 - 70121 BARI					

15 giugno 2016  
CONFERENZA DI SERVIZI

Elettrodotto in cavo interrato a 150 kV CP Porto - CP Fiumicino in Comune di Fiumicino (RM) Regione Lazio

(EL-346)

Amministrazione/Ente/Società	Rappresentante	Telefono	posta certificata	e-mail	FIRMA
MINISTERO DELLA DIFESA - Marina Militare Comando Marittimo Sud - Ufficio Infrastrutture e Demando Corso due Mar. 38 - 74123 TARANTO					
MINISTERO DELLA DIFESA - Esercito Comando Militare della Capitale - Ufficio Logistico Infrastrutture e Servizi Militari Via Scipio Sostegni 2 - 00197 ROMA					
MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Area Rischio Industriale Largo Santa Barbara 2 - 00178 ROMA					
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO D.G. Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico - Div. II Viale America, 201 - 00144 ROMA					
DG per le risorse minerarie e energetiche - Div. III MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO Ufficio Territoriale di Roma - Viale Boston, 25 - 00144 ROMA					
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO PER IL LAZIO - Via S. Michele 22 - 00153 ROMA	Prof. E. Pizzarello SRGSR FUNZ. INCARICATO	06/6723 3010	PER STRUTTURAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO IN REGIONE LAZIO VIA S. MICHELE 22 00153 ROMA	prof.pizzarello@beni.cultura.gov.it	
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL PRONUNCIATO DI ROMA, FROSINONE, LATINA, NETTI E VIETRANO - Via Cavalletti 2 - 00186 ROMA					
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DEL LAZIO E DELL'ETRURIA MERIDIONALE Via Pompeo Magno, 2 - 00192 ROMA					

15 giugno 2016  
 CONFERENZA DI SERVIZI  
 Elettrodotto in cavo interrato a 150 KV CP Porto - CP Fiumicino in Comune di Fiumicino (RM) Regione Lazio

(EL-346)

Amministrazione/Ente/Società	Rappresentante	Telefono	posta certificata	e-mail	FIRMA
REGIONE LAZIO - PRESIDENZA Via R. Ramond Garbasi, 7 - 00145 ROMA	ROBERTA ANTONELLI	06 518 5428		rubertor@regione.lazio.it	Antonelli
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - SINDACO METROPOLITANO Palazzo Valentini - Via IV Novembre, 119/B - 00187 Roma	ADRIANA POGGI	06 6766 4218	Protocollo PEC cittametro@provincia.gov.it	adriana.poggi@provincia.gov.it	Poggi
COMUNE DI FIUMICINO - Sindaco Via Portuense, 2498 - 00054 FIUMICINO (RM)					
COMUNE DI FIUMICINO - Area Strategie del territorio - Ufficio riserva del locale romano Via Formosa, 2498 - 00054 FIUMICINO (RM)					
AUTORITA' DI BACINO DEL Fiume Tevere Ufficio Piani e Programmi - Via Montebello 10, 1° piano - 00185 Roma					
ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Direzione Operativa Centro					
ACEA ATO 2 S.p.A. Direzione Ingegneria Piazzale Cicerone, 2 - 00154 ROMA	SERLIO NERLI	06 51950288		serlio.nerli@acea.gov.it	Nerli
ANAS S.p.A. Compartimento del Lago Viale S. Raffaele, 142 - 00173 ROMA	ANTONIO AVALDI	06 7221455	avali.antonio@provincia.gov.it	antonio.avaldi@provincia.gov.it	Avaldi
ENEL DISTRIBUZIONE SPA Distribuzione territoriale rete Lazio, Abruzzo e Molise Via della Bufalotta, 255 - 00139 ROMA					
RFI - Rete Ferroviaria Italiana SPA Divisione Territoriale Produzione Roma - S. O. Ingegneria - Via Marsala, 75 - 00185 ROMA	PAOLO FALGASCO	06 5558554		paolo.falgasco@provincia.gov.it	Falgasco
RAFFINERIA DI ROMA SPA Via Magagnola, 226 - 00166 PANTANO DI GRANO (RM)	ROBERTO ZAPPALÀ	06 5558554		roberto.zappala@provincia.gov.it	Zappala

15 giugno 2016  
 CONFERENZA DI SERVIZI  
 Elettrodotto in cavo interrato a 150 KV CP Porto - CP Fiumicino in Comune di Fiumicino (RM) Regione Lazio

(EL-346)

Amministrazione/Ente/Società	Rappresentante	Telefono	posta certificata	e-mail	FIRMA
ASTRAL SPA Via Del Pescatore 96/98 - 00166 ROMA					
ITALGAS S.p.A. Via Del Commercio, 5 - 00154 ROMA					
COTRAL SPA - Direzione Tecnica Via Bernardino Alimena, 105 - 00173 ROMA	ING. CHIARA FRANCHI RICIARNA	3371495		riciarna@cotral.it	Chiara Franchi
SCHARFINI TRAVEL S.p.A. Via Filareggi 12/16 - 00054 FIUMICINO (RM)					
TELECOM ITALIA SPA Viazzo de' Buri, 8 - 50133 FIRENZE					
Terna Rete Italia SPA - Direzione territoriale centro Sud Via Aquilone 8 - 80143 NAPOLI	GIORGIO TOBIA 06/8373 8833			giorgio.tobia@terna.it	Tobia
ISTEUTOPIS/OSSERVATORIO					
CALDAROLI ROBERTO					

137997/2018 del 19-09-2018

COMUNE DI FIUMICINO  
 Protocollo Partenza N. 137997/2018 del 19-09-2018  
 Copia Documento

**Riepilogo pareri di competenza: EL-346** (Elettrodotto a 150 kV in cavo interrato "CP Porto - CP Fiumicino", nel territorio del Comune di Fiumicino (RM) nella Regione Lazio)

N	ENTI	Parere
1	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D.G. per le Dighe, le Infrastrutture Idriche ed Elettriche Viale del Politecnico, 2 - 00185 ROMA	
2	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI D.G. per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti interregionali - Via Normandia, 2 - 00185 ROMA	Nota (cfr. nota MIT Regione Lazio, 11/0002538/17/01/2018 al ream, nota prot. n. 121765 del 19/02/2018 del Paese Urbansistica e Copanificazione Comune Prov. RM - YT/BI del 17/11/18 della Regione Lazio) <b>Confermato urbanistica e parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di competenza</b> Nota (cfr. nota MIT Regione Lazio, 0008130 - 23/10/2018) Richiesta di competenza SUBSTANTIA
3	MINISTERO DELLA SALUTE - Dipartimento della Prevenzione e Comunicazione D.G. della Prevenzione Sanitaria - Ufficio II - Via di Ribotta 5 - 00144 ROMA	Nota (cfr. nota DGPRE prot. 09344/16/P/23/11/2015) <b>Parere favorevole</b>
4	MINISTERO DELLA DIFESA - Aeronautica Militare Comando 3 <sup>a</sup> Regione Aerea - Reparto Territoriale e Patrimonio Lungomare Nazario Sauro 39 - 70121 BARI	Nota (cfr. nota prot. M. D. ABA 0037748/09/12/2015) <b>Parere favorevole</b> del Ministero Difesa Nota (cfr. nota prot. M. D. ABA 0050612/20/10/2015) <b>Parere favorevole</b>
5	MINISTERO DELLA DIFESA - Marina Militare Comando Marittimo Sud - Ufficio Infrastrutture e Demanio Corso due Mari, 38 - 74123 TARANTO	Nota (cfr. nota prot. M. D. MARSDI 802/16/0020043 - 03/06/2016) <b>Parere favorevole</b> Nota (cfr. nota prot. M. D. MARSDI 802/15/0041423 - 25/11/2015) <b>Parere favorevole</b>
6	MINISTERO DELLA DIFESA - Esercito Comando Militare della Capitale - Ufficio Logistica Infrastrutture e Servizi Militari Via Scipio Sforzaper 2 - 00187 ROMA	
7	MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Seziona Pubbico e Difesa Civile - Area Rischi Industriali largo Santa Barbara 2 - 00178 ROMA	
8	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO D.G. Pianificazione e Gestione Spettro Radiotelefonico - Div. II Viale America, 201 - 00144 ROMA	Nota (cfr. nota misc. ADO/CTOM/Regipro LUS/048/10/06/1794/1 del 2/2/11) <b>Nella Dda con generosità</b> Nota (cfr. nota misc. ADO/ENR/Regipro LUS/048/10/06/2406/06/12/2015) <b>Nella Dda con generosità</b>
9	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DG per le risorse minerarie e energetiche - Dd. II Ufficio territoriale di Roma - Viale Boston, 25 - 00144 ROMA	Nota di Terra (cfr. nota TRISPAICS P2015/0001387 - 18/10/2015). <b>Nota di Terra con dichiarazione di compatibilità di interferenze</b>
10	MINISTERO DEI BENI E DELL'ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER IL LAZIO - Via S. Michele 22 - 00183 ROMA	
11	MINISTERO DEI BENI E DELL'ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ROMA, FROSINONE, LATINA, BRETTE E VITERBO - Via Cozzolenti 2 - 00186 ROMA	
12	MINISTERO DEI BENI E DELL'ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DEL LAZIO E DELL'ETRURIA MERIDIONALE Via Pompeo Magno, 2 - 00182 ROMA	
13	REGIONE LAZIO - PRESIDENZA Via R. Ramondi Gambadi, 7 - 00145 ROMA	
14	LOTTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - SINDACO METROPOLITANO Palazzo Valentini, Via IV Novembre, 115/6 - 00187 Roma	
15	COMUNE DI FIUMICINO - Sindaco Via Portuense, 2458 - 00054 FIUMICINO (RM)	

16	AUTORITA' DI BACINO DEL Fiume Tevere Ufficio Piani e Programmi - Via Montebianco 10, 1° piano - 00185 Roma Nota (cfr. nota s. prot. 0000384 del 01/10/2016) <b>Parere favorevole con precisazioni</b>	
17	ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Direzione Operazioni Centro Via Gaeta 3 - 00185 ROMA Nota di Terra (cfr. nota TRISPAICS P2016/060022 - 10/06/2016) <b>Nota di Terra con autorizzazione</b>	
18	Agencia del Demanio - Direzione Regionale Roma Via A. Piacenza, 3 - 00184 ROMA	
19	ACEA - ATO 2 S.p.A. Direzione Impianti Piazzale Ostiense, 2 - 00154 ROMA	
20	ANAS S.p.A. Compartimento del Lazio Viale B. Rizziotti, 142 - 00173 ROMA	
21	ENEL DISTRIBUZIONE SPA Distribuzione territoriale aree Lazio, Abruzzo e Molise Via della Rubellata, 255 - 00139 ROMA	Nota (cfr. nota InaI-DNS-01/12/2015-098/047) <b>Parere favorevole con indicazioni</b>
22	RFI - Rete Ferroviaria Italiana Spa Direzione Territoriale Produzione Roma - S. O. Inghilterra - Via Marsala, 75 - 00185 ROMA	Nota (cfr. nota Ferrovie dello Stato Italiane/UA/12/11/2015 - BFI-DPE-DIT/RFI/IT/AD015/17/2015 del 16/3) <b>Nella Dda con inclusione</b> Nota (cfr. nota Ferrovie dello Stato Italiane/UA/12/05/2015 - BFI-DPE-DIT/RFI/IT/AD015/17/2015 del 16/3) <b>Nella Dda con inclusione</b>
23	RAFFINERIA DI ROMA SpA Via Malagotta 226 - 00165 PANTANO DI GRANO (RM)	Nota (cfr. nota prot. n. 0010411/07/06/2016/UCR di Roma - Nota prot. n. 1115/12/PROV/ENP n. 0025045/17/12/2015/UCR) <b>Parere favorevole con precisazioni</b> Nota (cfr. nota n. 4155/15/PRO/ENP n. 0025045/17/12/2015/UCR) <b>Parere favorevole con precisazioni</b>
24	ASTRAL Spa Via Del Commercio 96/98 - 00166 ROMA	
25	ITALGAS S.p.A. Via Del Commercio, 5 - 00154 ROMA	
26	COITAL Spa - Direzione Tecnica Via Bernardino Alimena, 105 - 00173 ROMA	
27	SCHIAFFINI TRAVEL S.p.A. Via Falangone 12/76 - 00054 FIUMICINO (RM)	
28	TELECOM ITALIA SPA Viale del Bruco 8 - 50133 FIRENZE	
29	MINISTERO DELL'INTERNO - Comando Provinciale Vigili Fuoco di Roma Via Genova 7/A - 00184 ROMA	
30	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Lazio Viale Trastevere 189 - 00153 ROMA	
31	REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Sviluppo Sostenibile Area Energia e Sviluppo Sostenibile Viale del Trionfetto, n. 432 - 00143 ROMA (Mediobanca per	
32	REGIONE LAZIO - DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO E URBANISTICA - Area Urbanistica e Copanificazione comunale Roma Capitale e Provincia Via del Giugonese 129 - ROMA	
33	PROVINCIA DI ROMA - Servizio Geologico - Dip.to V. Serv. 4 Via di Villa Pamphili, 84 - 00152 ROMA	

All. al verbale della Cds. 15GIU2018

34	PROVINCIA DI ROMA - Dipartimento VI - Viabilità e Infrastrutture Viale di Villa Pamphili, 04 - 00153 ROMA	
35	PROVINCIA DI ROMA - Dipartimento IV "Servizi di Tutela Ambientale" Via Tiburtina, 691 - 00159 ROMA	
36	PROVINCIA DI ROMA - Serv. Tutela Aria ed Energia - Dip.to IV Serv. 3 - Uff. Monitoraggi ed Energia Via Tiburtina, 691 - ROMA	
37	COMUNE DI FIUMICINO - Lavori pubblici e Manutenzione urbana Piazza G. B. Grassi 4 - 00054 FIUMICINO (RM)	
38	COMUNE DI FIUMICINO - Area Strategie del territorio - Ufficio Riserva del Littorale Romano Via Portuense, 2498 - 00054 FIUMICINO (RM)	Nota rch. nota pira. N. 3495 del 14.08.2018. Parere favorevole per quanto di competenza
39	ENAV S.p.A. - Società Nazionale di Assistenza al Volo S.p.A. Via Salaria, 715 - 00138 ROMA	Nota di Terni rch. nota. TERPVCS/2018. 0006523 - 10/09/2018. Nota di Terni con approvazione

COMUNE DI FIUMICINO  
Protocollo Partenza N. 137997/2018 del 19-09-2018  
Copia Documento



**CITTÀ DI FIUMICINO**  
(PROVINCIA DI ROMA)

AREA STRATEGIE DEL TERRITORIO  
- RISERVA NATURALE STATALE DEL LITORALE ROMANO -

Acquisito dalle  
CDR nelle sedute del  
28-09-2016 (vedi torni)

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e**  
**l'efficienza energetica, il nucleare**  
*Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete*  
Via Molise, 2 – 00187 ROMA  
[dgmereen.div04@pec.mise.gov.it](mailto:dgmereen.div04@pec.mise.gov.it)  
[roberto.caldaroni@mise.gov.it](mailto:roberto.caldaroni@mise.gov.it)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA**  
**TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
*D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento*  
Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA  
[dgrin@pec.minambiente.it](mailto:dgrin@pec.minambiente.it)

p.c. **TERNA RETE ITALIA SPA**  
**Direzione Territoriale Centro-Sud**  
Via Marcigliana, 911  
00138 Roma

**Commissione di Riserva**  
**della Riserva Naturale Statale del Litorale**  
**Romano**  
*Presidente Avv. Diana Aponte*  
[diana.aponte@isprambiente.it](mailto:diana.aponte@isprambiente.it)

**Oggetto:** *Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.* Riscontro alla Vostra pec U.0017094 del 22/06/2016 (acquisita con nostro prot. 57373 del 22/06/2016) - trasmissione del verbale della riunione della Conferenza di servizi del 15/06/2016 (posizione **EL-346**).

In merito al procedimento in oggetto, per il quale l'ufficio scrivente con prot. 54495 del 14/06/2016 ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale di massima favorevole, si comunica che essendo emersa nel corso della Conferenza di servizi la necessità di modificare il tracciato (parere della Città Metropolitana di Roma Capitale e Raffineria di Roma SpA) si ritiene indispensabile per il proseguo dell'attività istruttoria finalizzata all'acquisizione del parere vincolante della Commissione di Riserva, ricevere preventivamente l'eventuale nuovo tracciato proposto dalla soc. TERNA RETE ITALIA SpA.

A tal riguardo si sottolinea che il parere di massima in precedenza comunicato è riferito al tracciato riportato negli elaborati forniti direttamente dalla soc. TERNA con prot. UPRI/AUT/EL-346 (nostro prot. 53430 del 13/06/2016), e che lo stesso era stato valutato favorevolmente proprio in considerazione del fatto che l'intero tracciato ricadente in riserva interessasse esclusivamente le sedi stradali della viabilità esistente nonché un parcheggio (asfaltato) a servizio della Chiesa.

Pertanto, nell'eventuale revisione del tracciato, al fine di acquisire il parere favorevole legato alla presenza della Riserva non dovranno essere violati i divieti di cui all'art. 7 co. 1 e dovranno essere rispettate le misure di salvaguardia dettate dal co. 2 del medesimo articolo che, per le aree di tipo 1 vietano "qualsiasi nuovo intervento di modificazione del territorio o di ulteriore urbanizzazione (...)".

Per ulteriori chiarimenti e delucidazioni è possibile contattare i nostri uffici: Ing. Massimo Guidi - Arch. i. Claudia Racca ai numeri 06/65210528-516 o via email agli indirizzi [pianificazione.territorio@fiumicino.net](mailto:pianificazione.territorio@fiumicino.net) e [claudia.racca@fiumicino.net](mailto:claudia.racca@fiumicino.net).

In attesa di ricevere quanto su menzionato si ringrazia per la cortese collaborazione.  
Cordiali saluti.

Fiumicino, 12/07/2016

Il Responsabile del Servizio

Arch. i. Claudia Racca



Il Dirigente

Ing. Massimo Guidi







**CITTÀ DI FIUMICINO**  
(PROVINCIA DI ROMA)

AREA STRATEGIE DEL TERRITORIO  
- RISERVA NATURALE STATALE DEL LITORALE ROMANO -

*Ricevuto in  
numero  
28 set 2016*  
*(signature)*



Alla Commissione di Riserva  
della Riserva Naturale Statale del  
Litorale Romano  
c.a. *Presidente Avv. Diana Aponte*

**Oggetto:** Istanze che saranno consegnate alla Commissione nel corso della seduta del 28/09/2016

Come richiesto si trasmette l'elenco delle istanze che saranno consegnate alla Commissione nel corso della seduta del 28/09/2016.

**A. Istanze per le quali è richiesto il parere vincolante della Commissione:**

- Istanza presentata dalla Sig.ra PIVEROTTO TERESA per la costruzione di due serre in zona 2 di riserva
- Istanza presentata dalla Maccarese SpA per l'ampliamento della c.d. "stalla asciutta" in zona 2 di riserva

**B. Sarà depositata al fine di acquisire un indirizzo da parte della Commissione, la nostra nota prot. 74262 del 17/08/2016 con la quale, partendo dall'istanza di cui al procedimento della RL n. EQ-2622 "Piccola Africa" chiediamo alla commissione di concordare delle linee d'indirizzo per la gestione delle aree golenali e dello specchio acqueo (zona 1 di riserva).**

**C. Saranno formalmente consegnate per opportuna conoscenza i nulla osta espressi in qualità di Ente Gestore, anticipati di volta in volta via email, e di seguito elencati:**

- DD n. 108 del 15/09/2016 per istanza presentata dalla MACCARESE SPA inerente la rimozione e sostituzione delle lastre di eternit costituenti la copertura della c.d. "stalla asciutta" (zona 2)
- DD n. 116 del 22/09/2016 per istanza presentata dal Sig. FRESCHI MARCO inerente la rimozione e sostituzione delle lastre di eternit costituenti la copertura di due fabbricati agricoli, nonché la lieve modifica delle aperture (zona 2).
- DD n. 89 del 9/08/2016 per istanza presentata dalla Sig.ra FALAPPA SANDRA inerente la modifica dei prospetti di due annessi agricoli e completamento della recinzione (zona 2).

Via Portuense, 2498 - 00054 Fiumicino (Roma)  
Telefono: 06 65210516 - 438 - 425 - Fax: 06 65210518 - 06 65210427  
Indirizzo e mail: [claudia.racca@fiumicino.net](mailto:claudia.racca@fiumicino.net) - [pianificazione.territorio@fiumicino.net](mailto:pianificazione.territorio@fiumicino.net)  
Indirizzo PEC: [protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it](mailto:protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it)  
[www.comune.fiumicino.rm.gov.it](http://www.comune.fiumicino.rm.gov.it)

COMUNE DI FIUMICINO  
Protocollo Partenza N. 137997/2018 del 19-09-2018  
Copia Documento

- Pec 67780/26-07-2016 - Nulla osta per istanza presentata dalla Sig.ra Mariotti Renata volta all'apertura di una finestra e alla realizzazione di una pergola a servizio di un edificio residenziale (zona 2).
- Prot. 71904 del 9/08/2016 - Nulla osta per istanza presentata dal Sig. Stefanetti Antonio volta alla realizzazione di un muro di recinzione con annesso coperture carrabili a servizio di un fabbricato ad uso non residenziale.
- - Pec 63787 del 12/07/2016 – Circa l'istanza TERNA, procedimento Ministero dello Sviluppo Economico EL-346, informiamo il Ministero della necessità, visto il verbale della conferenza di servizi del 15/06 c.a., al fine di acquisire il parere della CdR, di ricevere l'eventuale nuovo tracciato proposto dalla soc. TERNA. A tal riguardo si informa inoltre che la soc. TERNA, al fine di individuare eventuali interferenze del tracciato proposto con altri sottoservizi preesistenti, ha avanzato con pec n. 84023 del 19/09/2016, richiesta di nulla osta da parte della Riserva, per eseguire scavi indagine su via di Lago di Traiano, precisando che *"gli stessi potranno essere eseguiti per metà carreggiata o secondo l'esigenza anche per tutta la larghezza della strada ed in alcuni sporadici punti lo scavo potrà oltrepassare la sede stradale ma comunque al di sotto del metro dal ciglio strada"*(...). Si propone di rilasciare come ente gestore un nullaosta, richiamando un *"sentita la commissione nella seduta del 28/09/2016"*.
- Pec n. 82758 del 15/09/2016 – pratica DA.NI comunicazione motivi ostatici
- Consegna censimento *"Gli uccelli della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano in invero"* (una copia per ogni membro della Commissione) e consultazione tesi (studi redatti dall'ass. Programma Natura)

Infine si informa la Commissione che la Soc. OIGA S.r.l. ha presentato istanza (prot. 47848 del 24/05/2016) al fine di acquisire il parere della CdR per il *"progetto di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo delle sponde le Lago di Traiano"*. Per tale istanza l'ufficio scrivente ha provveduto con pec 67529 del 25/07/2016 a convocare il progettista per acquisire maggiori specifiche al fine di valutare l'intervento proposto. Vista la complessità dell'intervento, nonché in considerazione del pregio naturalistico che contraddistingue l'area coinvolta (zona 1) si ritiene utile invitare il progettista ad esporre il progetto e le esigenze della proprietà in commissione.

Per quanto concerne invece l'istanza presentata dalla soc. DA.NI. per la quale è stato espresso dalla commissione il parere contrario n. 17/2016, si informa che l'ufficio scrivente ha provveduto a comunicare ai sensi dell'art. 10-bis Legge 241/90 i motivi ostatici all'accoglimento dell'istanza. Ad oggi è stata richiesta copia del parere della Commissione (era stato estrapolato solo il motivo del diniego), pertanto restiamo in attesa di ricevere eventuali loro osservazioni. Tuttavia si ritiene opportuno definire e chiarire insieme la procedura per la comunicazione dei pareri contrari.

Si conferma, salvo imprevisti, la disponibilità della sala giunta per il giorno mercoledì 28/09 dalle ore 15:00.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Il Funzionario  
Arch. i. Claudia Racca



Allegati:

- Istruttoria prot. 86679 istanza presentata dalla Sig.ra PIVEROTTO TERESA per la costruzione di due serre in zona 2 di riserva
- Istruttoria prot. 86691 istanza presentata dalla Maccarese SpA per l'ampliamento della c.d. "stalla asciutta" in zona 2 di riserva
- prot. 74262 del 17/08/2016 - PICCOLA AFRICA
- NULLA OSA ELONCATI ALLA LOTTA C)

COMUNE DI FIUMICINO  
Protocollo Partenza N. 137997/2018 del 19-09-2018  
Copia Documento



**CITTÀ DI FIUMICINO**  
(PROVINCIA DI ROMA)

AREA STRATEGIE DEL TERRITORIO

- RISERVA NATURALE STATALE DEL LITORALE ROMANO -

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e**  
**l'efficienza energetica, il nucleare**  
*Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete*  
Via Molise, 2 – 00187 ROMA  
[dgmereen.div04@pec.mise.gov.it](mailto:dgmereen.div04@pec.mise.gov.it)  
[roberto.caldaroni@misc.gov.it](mailto:roberto.caldaroni@misc.gov.it)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA**  
**TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
*D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento*  
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA  
[dgrin@pec.minambiente.it](mailto:dgrin@pec.minambiente.it)

**TERNA RETE ITALIA SPA**  
**Direzione Territoriale Centro-Sud**  
Via Marcigliana, 911  
00138 Roma

**Oggetto:** *Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. Conferenza di Servizi convocata per il 27/09/2018 acquisita con pec 128524 del 3/09/2018 – Trasmissione autorizzazione ai sensi art. 9 DM 29/03/1996 inerte il procedimento identificato con posizione EL-346.*

Si fa seguito al parere endoprocedimentale trasmesso con prot. 137997 del 19/09/2018 e si informa che essendo stato acquisito per il procedimento in oggetto parere favorevole della Commissione di Riserva n. 121/2018 (allegato alla presente) espresso nella seduta del 19/09/2018 ed acquisito agli atti dello scrivente in data odierna, si conferma parere favorevole per la realizzazione del progetto in oggetto.

Nelle fasi di scavo/perforazioni dovrà essere posta particolare attenzione al fine di non arrecare danno agli apparati radicali delle alberature eventualmente intercettate.

Per ulteriori chiarimenti e delucidazioni è possibile contattare i nostri uffici: Ing. Massimo Guidi - Arch. i. Claudia Racca ai numeri 06/65210528-516 o via email agli indirizzi [pianificazione.territorio@comune.fiumicino.rm.it](mailto:pianificazione.territorio@comune.fiumicino.rm.it) e [claudia.racca@comune.fiumicino.rm.it](mailto:claudia.racca@comune.fiumicino.rm.it).

Cordiali saluti.

Fiumicino, 27/09/2018

**Il F.T.**  
Arch. i. Claudia Racca

**Il Dirigente**  
Ing. Massimo Guidi



**Ente Gestore  
della Riserva Naturale Statale Litorale Romano**

**Città di Fiumicino**  
ing. Massimo Guidi  
Dirigente Area Strategie del Territorio  
arch. Claudia Rocca  
Servizio Riserva Naturale Statale del Litorale Romano

e.p.c.

**Memberi della Commissione di Riserva  
della Riserva Naturale Statale Litorale Romano**

**via e-mail**

**Oggetto: Trasmissione parere**

Con la presente trasmetto in allegato il parere n. 121/2018 espresso dalla Commissione di Riserva della Riserva Naturale Statale Litorale Romano nel corso della seduta n.46 del 19 settembre 2018 nonché copia del parere n.111/2018 del 9 luglio.

Distinti saluti

Avv. Dario Agosti

**n. 2 ALLEGATI**



**Riserva Naturale Statale  
Litorale Romano  
Commissione di Riserva**

**PARERE COMMISSIONE DI RISERVA della RSN Litorale Romano n. 121/2018**

La Commissione di Riserva della Riserva Naturale Statale del "Litorale Romano", nominata con decreto DEC/MIK/45 del 29 febbraio 2016, nel corso della seduta n.46 del 19 settembre 2018:

- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29 marzo 1996 recante "Istituzione della Riserva Naturale Statale del "Litorale Romano" e relative misure di salvaguardia" ed in particolare gli artt. 4 e 8;
- PRESO ATTO** che ancora non è stato approvato il Piano di gestione di cui all'art.8 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29 marzo 1996;
- VISTA** l'istanza prot. n.128.524 del 3/9/2018 presentata da Soc. Terna Rete Italia S.p.A al Ministero dello Sviluppo Economico "per la realizzazione di un nuovo elettrodotto in cavo a 150kV C.P. Porto - C.P. Fiumicino";
- VISTA** la convocazione per la conferenza dei servizi bidotta dal Ministero dello Sviluppo Economico per il 27.09.18 acquisita dall'Ente Gestore Comune di Fiumicino con prot. 128524 del 3.09.18 per il procedimento identificato con posizione EL-348 Terna Rete Italia S.p.A;
- VALUTATO** che l'intervento prevede opere che interverranno solo sulla sede stradale e che per la realizzazione del nuovo elettrodotto non saranno violati i divieti di carattere generale dettati dal decreto istitutivo della Riserva;
- ESAMINATA** l'istruttoria tecnica eseguita dall'Ente Gestore Comune di Fiumicino del 19 settembre 2018 acquisita agli atti della Commissione nel corso della seduta n.46 del 19 settembre 2018 unitamente agli elaborati grafici e planimetrici;
- VALUTATI** per quanto di propria competenza la documentazione prodotta ed i chiarimenti tecnici forniti dai funzionari del Servizio RNS del Litorale romano del comune di Fiumicino nel corso della seduta del 19 settembre 2018;
- VISTE** le misure di salvaguardia di cui all'art. 7 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29 marzo 1996;
- VISTA** la legge n.394/91;

per quanto di competenza esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Roma, 19 settembre 2018



AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE  
Ufficio Piani e Programmi

TRISPA CENTRO SUD 17/02/2016											
AZ	AOT	AOT	AOT	DSC							
CC	RM	NA	PA								
AZ	CT	SIC	U	AE	AP	ES	CT	CR	USG	LEG	ING
CC									X		RBT

4.14

Autorita di Bacino del Fiume Tevere  
N. Prot.:0000384  
data: 01-02-2016



TRISPACS/A2016  
0000328 - 17/02/2016

Ala Terna Rete Italia S.p.A.  
Direzione Territoriale Centro Sud  
Via Aquileia, 8  
80143 Napoli

AGENZIA REGIONALE PER LA DIFESA  
DEL SUOLO (ARDIS)  
pcc: ardis@regione.lazio.legalmail.it

**Oggetto: Nuovo elettrodotto in cavo a 150 kv "C.P. Porto – C.P. Fiumicino" nel Comune di Fiumicino**

In relazione alla richiesta di parere, pervenuta con nota prot. n. 4500 del 21/10/2015, per il procedimento di cui all'oggetto, rilevata la documentazione pervenuta da parte della Ditta Terna S.P.A. , si rappresenta quanto segue.

Da quanto rilevato nella documentazione allegata, l'opera di cui trattasi è iscritta nel Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale, per un collegamento dell'elettrodotto interrato della lunghezza di 4,0 Km nel Comune di Fiumicino, finalizzata al miglioramento del servizio di trasmissione dell'energia elettrica nella porzione di rete interessata.

Gli interventi previsti ricadono nel territorio disciplinato dalla pianificazione di competenza della scrivente Autorità di Bacino, nello specifico il "P.A.I. - Piano di Assetto Idrogeologico", approvato con DPCM del 10/11/06, e nel relativo aggiornamento a seguito del decreto Segretariale n. 32/2015, come mostra la tav. n. 45, il tracciato di progetto attraversa aree a rischio idraulico R2, R3, R4 e fascia fluviale A.

Considerando che l'intervento può essere assimilato a quelli previsti all'articolo 28 comma 2 lettera e) delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI, per quanto di competenza l'opera appare compatibile con la pianificazione di riferimento della scrivente Autorità purché gli interventi si realizzino in condizione di sicurezza idraulica, in modo da non costituire significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità di invaso e impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o riduzione delle condizioni di rischio idraulico. A tal fine si rimanda a quanto preposto all'Autorità idraulica competente. Poiché le aree sono soggette a fenomeni di allagamento, la tipologia costruttiva ne dovrà comunque tenere conto.

Inoltre, in fase di cantiere è necessario predisporre un sistema di allertamento, relazionato ad uno stato di allarme dipendente dai livelli di piena, individuati tramite un collegamento di preallarme (servizio di piena) gestito dalla Protezione Civile Regionale. Tale sistema di allertamento dovrà essere sottoposto all'esame dell'Autorità Idraulica competente e recepito dal Piano di Protezione Civile Comunale.

Il Dirigente  
Carlo Ferranti





**AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE  
DELL'APPENNINO CENTRALE**

*Area difesa del suolo*



Autorità di Bacino del Fiume Tevere  
N. Prot.:0005481  
data: 20-09-2018



Al Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e  
l'efficienza energetica, il nucleare  
Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete  
Via Molise, 2 - 00187 Roma  
[dgmereen.div04@pec.mise.gov.it](mailto:dgmereen.div04@pec.mise.gov.it)  
[marilena.barbaro@mise.gov.it](mailto:marilena.barbaro@mise.gov.it)

e p.c. Terna Rete Italia SpA  
Direzione Territoriale Centro Sud  
Unità Progettazione e Realizzazione Impianti  
Via della marciigliana, 911 - 00138 Roma  
[aot-napoli@pec.terna.it](mailto:aot-napoli@pec.terna.it)  
[tommaso.tobia@terna.it](mailto:tommaso.tobia@terna.it)

Oggetto: Conferenza dei Servizi del 27/09/2018. EL-346. Costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in cavo a 150kV "CP Fiumicino - CP Porto". Revisione del Piano Tecnico delle Opere, presentato da TERNA Rete Italia.

In premessa, si comunica che il presente intervento è già stato esaminato nella Conferenza dei Servizi del 15/06/2016. In quella occasione la scrivente ha espresso per quanto di competenza, con nota n. 00384 del 01/02/2016 indirizzata a Terna Rete Italia Spa ed acquisita agli atti della Conferenza, un parere positivo con prescrizioni su quanto proposto.

Con nota TRISPACS/P2018000198 dell'08/03/2018 la soc. Terna Rete Italia S.p.A. ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico la revisione del Piano Tecnico delle Opere (P.T.O.), con aggiornamenti documentali successivi ai saggi ed alle verifiche sulla coesistenza del cavo con le infrastrutture ed i servizi esistenti.

Con nota n. U.0083004 del 31/08/2018, l'Amministrazione in indirizzo ha convocato sul progetto modificato la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale, già Autorità di Bacino del Fiume Tevere, alla Conferenza dei Servizi descritta in oggetto. Nella stessa nota ha indicato il link istituzionale dove poter esaminare gli elaborati progettuali relativi all'intervento così come modificato dal proponente.

Esaminati gli elaborati progettuali, per poter esprimere congruamente il proprio parere di competenza, dopo aver contattato per le vie brevi la soc. proponente, è emersa la opportunità di acquisire alcuni ulteriori elementi su quanto proposto.



Con nota n. 0005146 del 05/09/2018 si sono pertanto richieste dette approfondimenti sia in merito alle modalità tecniche di sottoattraversamento del Canale Navigabile nei pressi del Ponte "2 Giugno" di Fiumicino che anche in merito alla precisazione di quale parte di tracciato è stata revisionata e/o modificata rispetto alla prima proposta progettuale del 2016.

Quanto richiesto è stato maggiormente dettagliato e trasmesso alla scrivente da Terna Rete Italia Spa con nota n. P20180014893 del 17/09/2018.

Tutto ciò premesso, esaminato quanto pervenuto, preso atto che le modifiche apportate al progetto originale non variano nel merito il parere espresso precedentemente, si conferma il parere favorevole con prescrizioni espresso con nota n. 000384 del 01/02/2016.

Il Dirigente  
(ing. Carlo Ferranti)



4.15

SPEDITA VIA PEC

indicare nelle risposte:

UPRI/AUT/EL-346/tt

TRISPACS/P2016  
0800522 - 10/06/2016

ENAC  
Direzione Operatività Aeroporti  
Viale Castro Pretorio, 118  
00185 ROMA  
[protocollo@pec.enac.gov.it](mailto:protocollo@pec.enac.gov.it)

ENAC  
Direzione Operazioni Centro  
Via Gaeta, 3  
00185 ROMA  
[protocollo@pec.enac.gov.it](mailto:protocollo@pec.enac.gov.it)

ENAV S.p.A.  
Società Nazionale di Assistenza al  
Volo S.p.A.  
Via Salaria, 716  
00138 ROMA  
[funzionc.psa@pec.enav.it](mailto:funzionc.psa@pec.enav.it)

e p. c.: **COMUNE DI FIUMICINO**  
Strategie e Pianificazione del Territorio  
Via Portuense, 2498  
00054 FIUMICINO (RM)  
[protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it](mailto:protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it)

MINISTERO DELLA DIFESA  
Aeronautica Militare  
Comando 3ª Regione Aerea  
Reparto Territorio e Patrimonio  
Lungomare Nazario Sauro, 39  
70121 BARI  
[aeroscuoloacroregione3@postacert.difesa.it](mailto:aeroscuoloacroregione3@postacert.difesa.it)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
D.G. per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili,  
l'Efficienza Energetica e il Nucleare  
Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete  
Via Molise, 2  
00187 ROMA  
[dgmereen.div04@pec.mise.gov.it](mailto:dgmereen.div04@pec.mise.gov.it)

MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL  
TERITORIO E DEL MARE  
D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento  
Div. IV – Inquinamento atmosferico, acustico ed  
elettromagnetico  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA  
[dgrjn@pcc.minambiente.it](mailto:dgrjn@pcc.minambiente.it)

**Oggetto: Nuovo elettrodotto in cavo a 150kV "C.P. Porto - C.P. Fiumicino". L'opera ricade nel territorio del Comune di Fiumicino, in Provincia di Roma, Regione Lazio.**

**[Numero di classifica EL-346].**

**Asseverazione motivata con relazione in allegato, per escludere dal procedimento valutativo l'iter previsto dall'ENAC per gli aeroporti civili.**

La scrivente società TERNA Rete Italia S.p.A., dovendo realizzare l'infrastruttura elettrica in oggetto in nome e per conto della TERNA S.p.A., con sede in Roma, Via Egklio Galbani 70, rende noto di aver presentato in data 30/03/2015, istanza ai sensi dell'articolo 1 sexies del Decreto Legge 239/2003, convertito con modificazioni in Legge 27 ottobre 2003 n.290 e ss.mm.ii., per la costruzione e l'esercizio dell'elettrodotto in cavo interrato in oggetto facente parte della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), soggetto ad un'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, previa intesa con la Regione Lazio, avente efficacia di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità ed inamovibilità, nonché titolo per il vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto con effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con la "Comunicazione di Avvio del Procedimento" protocollo 0007978 del 13/04/2015 ha formalmente avviato a firma del Dirigente "Responsabile del Procedimento" Dott.ssa Marilena Barbaro, il processo autorizzativo riguardante le opere in epigrafe con attribuzione del numero di classifica EL 346.

Al procedimento partecipano tutte le amministrazioni ed enti locali interessati e i soggetti preposti ad esprimersi sulle eventuali interferenze, ai quali è richiesta l'emanazione del nulla osta per la realizzazione dell'opera in oggetto.

L'intervento in argomento è parte integrante del vigente Piano di Sviluppo della Rete RTN, ed è necessario per risolvere una criticità d esercizio relativa all'alimentazione del carico della CP Fiumicino attualmente collegata con un solo cavo a 150 kV. La società TERNA nell'ambito dei suoi compiti istituzionali realizzerà pertanto un elettrodotto in cavo interrato della lunghezza di 4,0 km che attraverserà particelle catastali sulle quali insistono limitazioni sulla tipologia di opera e sulle quote per gli ostacoli alla navigazione aerea, imposte per la presenza dell'aeroporto Internazionale "Leonardo da Vinci" di Fiumicino ai sensi degli art. 707 e ss. del Codice della Navigazione.

Stante le Vostre indicazioni sulla verifica preliminare reperibili dal sito istituzionale dell'ENAC, considerando inoltre quanto comunicato dalla Direzione Operatività dello stesso ente con la lettera circolare Prot.n. 0037030/IOP del 22/03/2012, o tenendo conto dello Carte Vincolo del predetto aeroporto nonché dell'annessa Relazione approvata dall'Ing. Paolo Cambula (PH Progettazione) nel marzo 2013, pur essendo il presente intervento interrato sono state considerate le eventuali interferenze dovute sia alla tipologia di attività che alla eventuale perforazione delle superfici di limitazione ostacoli con gli unici elementi fuori terra

rappresentati dai terminali del cavo e dai mezzi di cantiere che, nel particolar modo di questi ultimi, potessero risultare anche solo potenzialmente interferenti.

Quanto ciò promosso, è stato verificato ad oggi che è possibile realizzare l'opera senza intersecare le superfici di limitazione ostacoli che scaturiscono la necessità di far esprimere codesti spettabili enti sulla realizzazione in oggetto.

A tale scopo si reputa comunque opportuno prescrivere che il cavo sarà totalmente posato in trincea su sede stradale ad una profondità di circa 1,6 m dal battistrada. Il tracciato interesserà la seguente viabilità a partire dalla C.P. di Fiumicino: Via del Lago di Traiano, Viale di Coccia di Morto, Via Portuense, un breve tratto longitudinale al senso di marcia di Via della Scafa per poi proseguire e concludere il suo tragitto lungo Via del Faro.

Proprio nel tratto di Via del Lago di Traiano, in prossimità della rotonda che incontra Via Coccia di Morto, transiteremo davanti una delle piste dell'aeroporto internazionale.

Ad ogni buon conto, ai fini delle Vostre opportune verifiche, si inoltra la relazione RV23421B1CEX00044, Rev.00, del 24/03/2016 riferita alle analisi eseguite da o scrivente ufficio che hanno determinato l'esclusione di codesti enti dal procedimento autorizzativo in corso.

In ultimo si fa presente all'ENAV, che entrambi i terminali del cavo avranno un'altezza fuori terra massima di 5,2 m e le altre seguenti caratteristiche:

Terminale 1. Quota installazione 2 m s.l.m. e coordinate (WGS84) 41°47'14.59"N , 12°15'56.79"E;

Terminale 2. Quota installazione 3 m s.l.m. e coordinate (WGS84) 41°46'1.37"N , 12°14'8.10"E;

Si informa che per ogni eventuale osservazione o chiarimento è reperibile ai seguenti recapiti il ns. referente tecnico Geom. Tommaso Tobia tel: 06/83138833, fax: 06/83138714-19, mail: tommaso.tobia@terna.it.

Infine, si raccomanda di inviare qualsiasi nota o comunicazione relativa alla presente istanza ai Ministeri istruttori e per conoscenza:

agli uffici di Via della Marcigliana n° 911 - 00138 ROMA  
di TERNA RETE ITALIA S.p.A. Direzione Territoriale Centro Sud  
con sede in Via Aquileia, 8 - 80143 NAPOLI

Distinti saluti.

TT: 

Terna Rete Italia S.p.A.  
Direzione Territoriale Centro Sud  
Unità Progettazione Impianti  
IL RESPONSABILE  
Antonio Limone  


Allegati:

- Copia della domanda in uso bullo;
- Copia del Fax di Avvio del Procedimento emesso dal MSE;
- Copia della relazione RV23421B1CEX00044, Rev.00 del 24/03/2016 con le analisi aeronautiche;
- Copia del Disegno DV23421B1CEX00003, Rev.00 del 15/09/14 riportante l'ortofoto in scala.

**SPEDITA VIA PEC***indicare nelle risposte:***UPRI/AUT/EL-346/tt**

ENAC  
Direzione Operatività Aeroporti  
Viale Castro Pretorio, 118  
00185 ROMA  
[protocollo@pec.enac.gov.it](mailto:protocollo@pec.enac.gov.it)

ENAC  
Direzione Operazioni Centro  
Via Gaeta, 3  
00185 ROMA  
[protocollo@pec.enac.gov.it](mailto:protocollo@pec.enac.gov.it)

ENAV S.p.A.  
Società Nazionale di Assistenza al  
Volo S.p.A.  
Via Salaria, 716  
00138 ROMA  
[funzione.psa@pec.enav.it](mailto:funzione.psa@pec.enav.it)

e p. c.: COMUNE DI FIUMICINO  
Area Strategia del Territorio  
Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 78/80  
00054 FIUMICINO (RM)  
[protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it](mailto:protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it)

MINISTERO DELLA DIFESA  
Aeronautica Militare  
Comando 3ª Regione Aerea  
Reparto Territorio e Patrimonio  
Lungomare Nazario Sauro, 39  
70121 BARI  
[aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it](mailto:aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
D.G. per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili,  
l'Efficienza Energetica e il Nucleare  
Div. IV – Infrastrutture e sistemi di rete  
Via Molise, 2  
00187 ROMA  
[dgmereen.div04@pec.mise.gov.it](mailto:dgmereen.div04@pec.mise.gov.it)

MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE  
D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento  
Div. IV – Inquinamento atmosferico, acustico ed  
elettromagnetico  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA  
[dgrin@pec.minambiente.it](mailto:dgrin@pec.minambiente.it)

**Oggetto: Nuovo elettrodotto in cavo a 150kV "C.P. Porto - C.P. Fiumicino". L'opera ricade nel territorio del Comune di Fiumicino, in Provincia di Roma, Regione Lazio.**

**[Numero di classifica EL-346].**

**Trasmissione dichiarazione di esclusione dal procedimento degli enti in azione, motivata sia dalla presente nota, sia da quanto espresso con nostro prot. n. TRISPACS/P20160000522 del 10/06/2016.**

Con riferimento all'opera in oggetto, a seguito della Conferenza dei Servizi è stato presentato ai Ministeri in indirizzo una revisione integrale del Piano Tecnico delle Opere che modifica esclusivamente i primi 750 m di cavo interrato in uscita dalla C.P. di Porto. La modifica si è ritenuta necessaria per risolvere l'interferenza con l'allora costruendo "Corridoio di mobilità C5" della Città Metropolitana di Roma. La seconda edizione migliora ulteriormente il tracciato rispetto alle limitazioni alla navigazione aerea allontanando maggiormente, se pur di poco, il cavo interrato e le attività di cantiere, dai confini aeroportuali.

Vista la comunicazione prot. n. U.0083004 del 31/08/2018 della Divisione IV della Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare del Ministero dello Sviluppo Economico, con la quale vengono reinvitati gli enti in azione ad esprimersi sul progetto in oggetto, vista la motivazione espressa al precedente capoverso che integra quanto già relazionato con nostra precedente nota prot. n. TRISPACS/P20160000522 del 10/06/2016, si rinnova l'esclusione dal procedimento di codesti spettabili enti con l'acclusa dichiarazione, potendo garantire il mancato superamento delle limitazioni ostacoli alla navigazione aerea dell'intera opera sia durante la fase di esercizio che di cantiere.

Distinti saluti.

TT/

**Terna Rete Italia S.p.A.**  
Direzione Territoriale Centro Sud  
Unità Progettazione Impianti  
IL RESPONSABILE  
Antonio Limone  


Allegati:

- Citati.

si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: TERNA

numero di protocollo: 16492

Data protocollazione: 21/09/2018

segnatura: GRUPPO TERNA/P20180016492-21/09/2018





AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lazio

Per posta elettronica  
Non segue originale

Roma, data del protocollo

Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione Generale per le infrastrutture e la  
Sicurezza dei Sistemi Energetici e  
Geominerari  
Divisione V – Regolamentazione delle  
infrastrutture energetiche

Pec: [dgisseg.div05@pec.mise.gov.it](mailto:dgisseg.div05@pec.mise.gov.it)

Nota prot. 3811 del 08-02-2021

Nota prot. 6238 del 26-02-2021

**Oggetto: Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n.239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto in cavo 150 kV "CP Fiumicino – CP Porto. Comune di Fiumicino (RM). Numero di classifica EL-346. RISCONTRO.**

Si fa riferimento alla nota a margine, acquisita con prot. n. 1311 del 09.02.2021, con la quale è stata chiesta, per quanto di rispettiva competenza, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle opere in oggetto.

La scrivente Direzione Regionale, preso atto dei pareri espressi in sede di riunione della Conferenza di servizi (Cds), tenutasi in modalità telematica (videoconferenza) in data 25 febbraio 2021, come da resoconto del verbale acquisito con prot. n. 2233 del 01.03.2021, per i soli aspetti dominicali, esprime il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere di cui trattasi, fatti salve eventuali ulteriori determinazioni e prescrizioni delle altre Amministrazioni ed Enti competenti in materia.

Cordiali saluti

Il Direttore Regionale  
Giuseppe Pisciotta

DE MARTINO FI  
2021.03.11 16:36:35

CN=DE MARTINO FRANC  
C=IT  
O=AGENZIA DEL DEMANI  
2.5.4.97=VATIT-06340981C

RSA/2048 bits

L'incaricato dell'istruttoria:  
Francesca De Martino 06/48024390  
[francesca.demartino@agenziademania.it](mailto:francesca.demartino@agenziademania.it)

Il Responsabile ST1:  
Eugenio Chiazzolla 06/48024279  
[eugenio.chiazzolla@agenziademania.it](mailto:eugenio.chiazzolla@agenziademania.it)

CHIAZZOLLA EU  
2021.03.10 12:26:48

CN=CHIAZZOLLA EUGENI  
C=IT  
O=AGENZIA DEL DEMANI  
2.5.4.97=VATIT-06340981C

RSA/2048 bits

PISCIOTTA GIUSEPPE  
2021.03.10 17:35:42

CN=PISCIOTTA GIUSEPPE  
C=IT  
O=AGENZIA DEL DEMANI  
2.5.4.97=VATIT-06340981C

RSA/2048 bits



AOO>AGDLAZIO</AOO><NUMERO\_PROTOCOLLO>2829</NUMERO\_PROTOCOLLO><DATA>11/03/2021</DATA><REGISTRO> REGISTRO UFFICIALE </REGISTRO>

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione DEMANIO,

ao DR Lazio,

sul registro REGISTRO UFFICIALE,

con numero 2829 e data 11/03/2021

AGDAGDLAZIOREGISTRO UFFICIALE00028292021-03-  
11dre\_Lazio@pce.agenziademanio.itDEMANIOAGDggggggromaROMADR  
LazioAGDLAZIOdgisseg.div05@pec.mise.gov.itMISE DIV 05Autorizzazione costruzione ed  
esercizio elettrodotto in cavo 150 kV CP Fiumicino CP Porto Comune di Fiumicino RM Numero di  
classifica EL 346 RISCONTRO



# CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO

Via del Fosso di Dragoncello n.172 - 00124 Casalpalocco - Roma - [bonifica.consorzio@libero.it](mailto:bonifica.consorzio@libero.it) - [cbtar@pec.it](mailto:cbtar@pec.it)  
Tel. 06561941 - Fax 065657214 C.F.-P.IVA 05043961001 - [www.cbtar.it](http://www.cbtar.it)

Roma,

Prot.

Posiz.

18 DIC 2018

07912

Rif.to prot. n° 3566 del 16/06/2016

Settore Progettazione ed Esecuzione OO.PP.

Posta certificata



4.17

Spett.le

TERNA RETE ITALIA S.P.A.

Direzione Territoriale Centro Sud

Unità Progettazione e Realizzazione Impianti

Via Aquileia n° 8

80143 NAPOLI

[ternareteitaliaspa@pec.terna.it](mailto:ternareteitaliaspa@pec.terna.it)

Spett.le

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA  
CAPITALE

Dipartimento IV - Tutela e Valorizzazione  
Ambientale

Servizio 2 - Tutela Acque e Risorse Idriche

Via Tiburtina n° 691

00159 R O M A

[ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it)

Oggetto: Realizzazione di un nuovo elettrodotto in cavo "C.P. Porto - C.P. Fiumicino". Attraversamento del Canale Vignole di Fiumicino (Viale del Lago di Traiano - Viale Coccia di Morto) e del Canale Emissario di Isola Sacra (Via del Faro). Richiesta N.O. idraulico.

Con riferimento alla nota prot. n° 0000526 del 10/06/2016, relativa alla richiesta di un parere riguardante le opere in oggetto, alla successiva corrispondenza ed in ultimo alla nota del 31/10/2018 prot. UPRIAUT/EL-346/TT, questo Consorzio, esaminati gli elaborati progettuali trasmessi, esprime parere favorevole per quanto di propria competenza ed ai soli fini idraulici, alle seguenti condizioni:

- che l'opera venga realizzata in conformità degli elaborati di progetto presentati e nell'osservanza delle vigenti norme di sicurezza e delle norme di cui al R.D. 08/05/1904 n. 368;
- che siano fatti salvi tutti i diritti di terzi e vengano acquisite, in via preliminare all'esecuzione delle opere, tutte le autorizzazioni necessarie (Regione, Provincia, Comune, ecc.) precisando che il presente parere favorevole non esclude gli altri permessi richiesti dalle Leggi e Regolamenti vigenti, in relazione all'opera da eseguire. **In particolare, l'esecuzione dei lavori in argomento è subordinata all'autorizzazione rilasciata dagli Uffici della Città Metropolitana di Roma in indirizzo;**
- che siano verificate le eventuali interferenze con gli oleodotti esistenti e vengano acquisite le relative autorizzazioni;
- che il richiedente comunichi al Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, la data dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori e si attenga scrupolosamente alle disposizioni che durante la realizzazione degli stessi potranno essere impartite dal Servizio Tecnico consortile in relazione ai tempi ed alle modalità di esecuzione;

Terna Rete Italiana - C.P. Porto - C.P. Fiumicino -  
Via del Faro - Isola Sacra - 00159 Portofino

## Sedi periferiche:

Monti dell'Arca - Viale dei Tre Denari Snc - 00057 Maccarese Fiumicino - Tel. 0661697965 Fax 0661697474

Focene - Viale delle Idrovore di Fiumicino n. 304 - 00054 Focene Fiumicino - Tel 066589510-512 Fax 066589214

- che il richiedente sia altresì l'unico responsabile di tutti gli incidenti e di tutti i danni, nessuno escluso, anche in relazione all'eventuale pericolosità dei fluidi che scorrono nelle condutture, che fossero comunque arrecati a persone ed a cose, o durante l'esecuzione dell'opera oppure nell'esercizio o durante la manutenzione dell'opera da parte della Ditta stessa oppure ancora conseguenti a tale esecuzione (qualora ad esempio l'opera creasse – circostanza che a priori non si può escludere – direttamente od indirettamente, ostacolo od impedimento al libero deflusso delle acque dei canali, specie in caso di piene, o qualora causasse altri inconvenienti), danni che pertanto, in particolare, è tenuta ad indennizzare in proprio; il Consorzio sia fatto salvo in caso di danni – all'opera oggetto della richiesta di cui si tratta – dovuti a rigurgiti di acqua od a piene dei canali oppure dovuti, o comunque collegati, all'esercizio della bonifica od allo svolgimento delle altre attività dell'Ente: in tali evenienze, il richiedente sia obbligato a rispondere anche e direttamente per gli eventuali danni arrecati a terzi, dipendenti da incidenti, rotture o guasti dell'opera determinati dalle cause sopra citate o comunque conseguenti al semplice fatto che esista l'opera stessa;
- che il richiedente, dopo la realizzazione delle opere in argomento, provveda al ripristino a perfetta regola d'arte dello stato dei luoghi;
- che a richiesta del Consorzio di Bonifica, qualora se ne ravvisi la necessità per motivi di carattere tecnico, idraulico o di pubblico interesse, il richiedente apporti alle opere eseguite, a propria cura e spese, modifiche anche totali o provveda a rimuovere le opere stesse senza per questo poter pretendere rimborsi o indennizzi di sorta;
- che TERNA RETE ITALIA S.P.A. corrisponda al Consorzio la somma forfettaria di € 800,00– a mezzo bonifico bancario intestato al Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano – Banca di Credito Cooperativo di Roma Ag. 26 – IBAN: IT 85 D 08327 03226 000000000470 quale rimborso delle spese di istruttoria e verifica delle opere in oggetto, disposte dalla deliberazione del Commissario Straordinario n° 41 del 27/10/2016; solo in seguito potranno ritirare il presente parere idraulico presso gli Uffici consortili in via del Fosso di Dragoncello n° 172 – 00124 Roma;
- che TERNA RETE ITALIA S.P.A. contestualmente al ritiro del parere stipuli la convenzione che regola i rapporti tecnico-amministrativi relativi alla presente pratica che, con riferimento alla deliberazione del Commissario Straordinario n° 41 del 27/10/2016 comporterà, tra l'altro, il versamento di un canone annuale pari a € 100,00= oltre IVA di legge.

Il presente parere si intenderà revocato qualora non si proceda ad iniziare le attività di che trattasi entro mesi 6 dal suo rilascio.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Andrea Renna)

**Sedi periferiche:**

Monti dell'Ara – Viale dei Tre Denari Sac – 00057 Maccarese Fiumicino – Tel. 0661697965 Fax 0661697474

Focene – Viale delle Idrovore di Fiumicino n. 304 – 00054 Focene Fiumicino – Tel 066589510-512 Fax 066589214

## TRASMESSA A MEZZO PEC

4.17a

CBLN  
Consorzio di Bonifica Litorale Nord  
Via del Fosso di Dragoncello, 172  
00124 CASALPALOCCO (RM)

PEC: [cbln@pec.cbln.it](mailto:cbln@pec.cbln.it)

e p.c.: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
D.G. per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi  
Energetici e Geominerari  
Divisione V - Regolamentazione infrastrutture  
energetiche  
Via Molise, 2  
00187 ROMA

PEC: [dgisseg.div05@pec.mise.gov.it](mailto:dgisseg.div05@pec.mise.gov.it)

MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE  
D.G. per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello  
Sviluppo  
Divisione IV – Qualità dello sviluppo  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA

PEC: [cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

**Oggetto: Nuovo elettrodotto in cavo a 150kV “C.P. Porto - C.P. Fiumicino”. L’opera ricade nel territorio del Comune di Fiumicino, in Provincia di Roma, Regione Lazio.**

**[Numero di classifica EL-346].**

**Riscontro al Vs. parere prot. n. 07912 del 18 dicembre 2018 per l’attraversamento del Canale Vignole di Fiumicino (Viale del Lago di Traiano – Viale Coccia di Morto) e del Canale Emissario di Isola Sacra (Via del Faro).**

Con riferimento ai contenuti del Vostro parere richiamato in oggetto, si trasmette accluso alla presente, il parere CMRC-2021-0025585 del 18 febbraio 2021 emesso dal Dipartimento IV, Servizio 2 “Tutela Acque e Risorse Idriche” della Città Metropolitana di Roma Capitale. A tale nota, favorevole con prescrizioni, era subordinata la possibilità di eseguire i lavori per l’attraversamento dei corsi d’acqua in epigrafe.

Nonostante il nostro manifesto intento riportato nella nota prot. n. TERNA/P20180040807-17/12/2018, ad addivenire alla sottoscrizione anticipata della Convenzione rispetto all’eventuale decreto di approvazione dell’opera in oggetto, l’assenza del parere della Città Metropolitana di Roma Capitale, ha indotto la scrivente a non definire un atto a canone annuo regolatorio dei rapporti tecnico-amministrativi, per la costituzione di un attraversamento non ancora del tutto autorizzato dagli enti preposti alla tutela delle aree consortili.

Quanto ciò premesso, stante anche l'eventuale esito positivo della Conferenza dei Servizi decisoria convocata per il prossimo 25 febbraio 2021, la scrivente intende procedere alla sottoscrizione della Convenzione, chiedendo contestualmente di prorogare i termini del parere idraulico, per tutta la durata dell'iter nell'ambito del quale è stato emesso e sino a sei mesi dalla futura emissione del decreto di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'elettrodotto in oggetto.

Si informa infine che per ogni eventuale osservazione o chiarimento nonché per qualsiasi altra evenienza, è disponibile ai seguenti recapiti il ns. referente tecnico Geom. Tommaso Tobia tel.: 06/83138833, cell.: 3409440373 fax: 06/83138714-19, mail: [tommaso.tobia@terna.it](mailto:tommaso.tobia@terna.it).

Distinti saluti.

**Terna Rete Italia s.p.A.**  
Direzione Territoriale Centro Sud  
Unità Progettazione Impianti  
IL RESPONSABILE  
  
Antonio Limone

TT/RC

Allegati: citati.

## TRASMESSA A MEZZO PEC

CBLN  
Consorzio di Bonifica Litorale Nord  
Via del Fosso di Dragoncello,172  
00124 CASALPALOCCO (RM)

PEC: [cbln@pec.cbln.it](mailto:cbln@pec.cbln.it)

e p.c.: **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
D.G. per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi  
Energetici e Geominerari  
Divisione V - Regolamentazione infrastrutture  
energetiche  
Via Molise, 2  
00187 ROMA

PEC: [dgisseg.div05@pec.mise.gov.it](mailto:dgisseg.div05@pec.mise.gov.it)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE**  
D.G. per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello  
Sviluppo  
Divisione IV – Qualità dello sviluppo  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA

PEC: [cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

**Oggetto: Nuovo elettrodotto in cavo a 150kV “C.P. Porto - C.P. Fiumicino”. L’opera ricade nel territorio del  
Comune di Fiumicino, in Provincia di Roma, Regione Lazio.**

**[Numero di classifica EL-346].**

**Riscontro al Vs. parere prot. n. 07912 del 18 dicembre 2018 per l’attraversamento del Canale  
Vignole di Fiumicino (Viale del Lago di Traiano – Viale Coccia di Morto) e del Canale Emissario di  
Isola Sacra (Via del Faro).**

Con riferimento ai contenuti del Vostro parere richiamato in oggetto, si trasmette accluso alla presente, il parere CMRC-2021-0025585 del 18 febbraio 2021 emesso dal Dipartimento IV, Servizio 2 “Tutela Acque e Risorse Idriche” della Città Metropolitana di Roma Capitale. A tale nota, favorevole con prescrizioni, era subordinata la possibilità di eseguire i lavori per l’attraversamento dei corsi d’acqua in epigrafe.

Nonostante il nostro manifesto intento riportato nella nota prot. n. TERNA/P20180040807-17/12/2018, ad addivenire alla sottoscrizione anticipata della Convenzione rispetto all’eventuale decreto di approvazione dell’opera in oggetto, l’assenza del parere della Città Metropolitana di Roma Capitale, ha indotto la scrivente a non definire un atto a canone annuo regolatorio dei rapporti tecnico-amministrativi, per la costituzione di un attraversamento non ancora del tutto autorizzato dagli enti preposti alla tutela delle aree consortili.

Quanto ciò premesso, stante anche l'eventuale esito positivo della Conferenza dei Servizi decisoria convocata per il prossimo 25 febbraio 2021, la scrivente intende procedere alla sottoscrizione della Convenzione, chiedendo contestualmente di prorogare i termini del parere idraulico, per tutta la durata dell'iter nell'ambito del quale è stato emesso e sino a sei mesi dalla futura emissione del decreto di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'elettrodotto in oggetto.

Si informa infine che per ogni eventuale osservazione o chiarimento nonché per qualsiasi altra evenienza, è disponibile ai seguenti recapiti il ns. referente tecnico Geom. Tommaso Tobia tel.: 06/83138833, cell.: 3409440373 fax: 06/83138714-19, mail: [tommaso.tobia@terna.it](mailto:tommaso.tobia@terna.it).

Distinti saluti.

**Terna Rete Italia s.p.A.**  
*Direzione Territoriale Centro Sud*  
*Unità Progettazione Impianti*  
IL RESPONSABILE  
*Antonio Limone*

TT/RC

Allegati: citati.



Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione Generale per il mercato Elettrico, le  
Rinnovabili e L'Efficienza Energetica, Il Nucleare  
Divisione IV – Infrastrutture e Sistemi di Rete

[dgmereen.div04@pec.mise.gov.it](mailto:dgmereen.div04@pec.mise.gov.it)

**OGGETTO:** Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto in cavo 150 kV “CP Fiumicino – CP Porto. Le opere ricadono nel territorio del Comune di Fiumicino (RM), nella Regione Lazio.  
Convocazione della riunione della Conferenza di servizi del 27 settembre 2018  
Posizione n. EL-346 (Pratica 851/PA).

In riferimento alla Conferenza dei Servizi, in oggetto, convocata con nota acquisita al prot. CMRC-2018-0137584 del 18 settembre 2018 della Città Metropolitana di Roma Capitale, per il progetto in oggetto che prevede l'attraversamento in subaveo di tre canali di bonifica.

Per quanto di competenza di questo Servizio, come da L.R.53/98 e D.G.R.L. n° 5079 del 12-10-99 “Individuazione delle aste principali dei bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali ai sensi dell'art.8 comma 2 lettera A”, il parere viene rilasciato sulle interferenze dell'area di progetto con le pertinenze idrauliche dei fossi di competenza della Città Metropolitana Di Roma Capitale.

Verificata l'assenza di relazioni di parentela e/o di affinità del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria, per quanto di loro conoscenza, con il destinatario del presente provvedimento mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ed attestata l'assenza di proprio conflitto d'interesse con il destinatario del provvedimento;

Visti:

- il R.D. del 25/07/1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", Capo VII;
- la L.R. 21 gennaio 1984 n. 4 “Norme in materia di bonifica e di Consorzi di Bonifica”;
- La D.G.R. 6 luglio 1999 n. 3716 “Adempimenti concernenti le direttive alle province per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi delle leggi regionali n. 53/98 e 6/99 riguardanti la competenza in merito al rilascio delle autorizzazioni ai fini idraulici alla esecuzione di opere interessanti manufatti di bonifica e loro pertinenze regolato dal titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904 n. 368 e normativa successiva” che subordina il rilascio di autorizzazioni ai fini idraulici al parere favorevole del Consorzio di bonifica nel cui comprensorio ricade l'opera interessata dal lavoro dell'autorizzazione;



- il “Regolamento di disciplina del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere idrauliche di competenza provinciale” adottato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 36 del 19/09/11 e le linee guida attuative dell’art. 18 del Regolamento adottate con D. D. R.U. 9960 del 30/12/2011;

Si è proceduto all’istruttoria per quanto di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale ed ai sensi del R.D. n. 523/1904, R.D. 368/1904 e L.R. 53/1998.

Il progetto prevede l’attraversamento in subalveo dei seguenti canali di bonifica:

- 1- Collettore Generale delle Acque Alte (Isola Sacra, Fiumicino);
- 2- Canale tombato di raccordo tra il Canale delle Vignole e il Canale di Coccia di Morto (nei pressi della rotonda tra Via di Coccia di Morto e Viale del Lago di Traiano);
- 3- Canale della Vasca Filtro (Canale in ingresso all’Aeroporto “Leonardo da Vinci”).

I suddetti canali nei tratti interessati dall’attraversamento in sub-alveo risultano tombati. La profondità a cui verrà posta la condotta elettrica è di 1,2 metri rispetto al letto dei corsi d’acqua.

Visto che il Consorzio di Bonifica di bonifica Tevere Agro Romano con nota prot. N. 7912 del 18/12/2018 ha espresso **parere favorevole** all’intervento condizionato da prescrizioni.

**Si comunica che questo Servizio esprime, per quanto di competenza, parere favorevole ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, del R.D. 368/1904 e L.R. 53/1998, subordinato alle seguenti disposizioni di legge e prescrizioni:**

- 1- rispettare le prescrizioni dettate dal Consorzio di bonifica Litorale Nord;
- 2- realizzare l’opera in conformità agli elaborati progettuali trasmessi e nell’osservanza delle vigenti norme di sicurezza idraulica di cui al R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904 e al capitolo 8 del D.M. 17/01/2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»;
- 2- eseguire preferibilmente i lavori durante il periodo di magra dei corpi idrici;
- 3- rispettare nei lavori di sistemazioni superficiali in fregio ai fossi, le indicazioni di cui al R.D. 523/1904 art.96 e segg. e R.D. 368/1904 art.133 e segg.;
- 4- allontanare i materiali di risulta e gestirli ai sensi della vigente normativa;
- 5- assumersi la responsabilità di tutti i danni, nessuno escluso, che possono essere comunque arrecati a persone e cose sia in conseguenza dell’esecuzione che dell’esercizio delle opere cui è autorizzata e che pertanto è tenuta a indennizzare in proprio (R.D. 368/1904 art.137 lett. b);
- 6- provvedere, a proprie cura e spese, al ripristino a regola d’arte dei sedimenti e di ogni altra opera che venisse manomessa o danneggiata durante il corso dei lavori, per impedire che si verificino ostacoli di qualsiasi natura al regolare deflusso delle acque, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate (R.D. 368/1904 art.137 lett. b, c; L.R. 53/1998 art.3 comm.4 e art.31);
- 7- apportare modifiche parziali o totali, nonché rimuovere le opere eseguite per il sopraggiungere di esigenze di carattere idraulico, per motivi di pubblico interesse in genere e qualora, a giudizio di questa Amministrazione, della Regione Lazio o dello Stato, ne ricorrono gli estremi, senza alcun diritto a titolo di rimborso di spese o di indennizzo (R.D. 368/1904 art. 137 lett. c, e, d, f);





Città metropolitana  
di Roma Capitale

**DIPARTIMENTO IV– Servizio 2  
“Tutela Acque e Risorse idriche”**

Il Dirigente, Dott.ssa Maria Zagari

- 8- sollevare l’Amm.ne della Città Metropolitana di Roma da ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti o danni che dovessero verificarsi durante o a seguito della esecuzione dei lavori;
- 9- usare ogni accorgimento durante i lavori per non turbare il libero deflusso delle acque e per mantenere immutate le caratteristiche idriche e idrauliche dei beni sui quali insistono gli interventi;
- 10- permettere il libero esercizio delle utenze in atto, effettuare in corrispondenza degli interventi tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare l’integrità del bene principale e sollevare l’Amministrazione Città Metropolitana di Roma e i propri funzionari da ogni responsabilità o reclamo da parte di coloro che si ritenessero danneggiati;
- 11- provvedere, a proprie spese, alla manutenzione, alla sorveglianza e a quant’altro risultasse indispensabile ad assicurare l’efficienza e l’integrità dell’alveo dei corsi d’acqua e delle opere realizzate, anche qualora la necessità dell’esecuzione di predetti interventi venisse accertata posteriormente alla data di acquisizione dell’autorizzazione ai fini idraulici;
- 12- adottare in caso di piene eccezionali non tollerate dai manufatti in questione tutti i provvedimenti necessari ed immediati a tutela della pubblica e privata incolumità, provvedendo altresì alla successiva ristrutturazione ed al ridimensionamento dell’opera, previa richiesta ed ottenimento di nuova approvazione idraulica;
- 13- comunicare a questo Ufficio la data di inizio e fine lavori e consentire il libero accesso in qualsiasi momento all’area di cantiere al personale dell’Amm.ne Città Metropolitana di Roma;
- 14- trasmettere a questa Amm.ne, a fine lavori, il certificato di regolare esecuzione firmato da tecnico abilitato.

Il presente parere è emesso ai soli fini idraulici indicati nel R.D. 523/1904 e R.D. 523/1904, fatti salvi i diritti di terzi e pertanto non esime la parte istante alla acquisizione di altri permessi, autorizzazioni, nulla-osta, concessioni richieste da leggi e regolamenti vigenti in relazione all’opera.

**Il presente parere non dà titolo ad occupazione del bene demaniale, che fa parte del demanio dello Stato. Il richiedente, dopo la realizzazione delle opere di cui al presente atto, dovrà fare richiesta della concessione di pertinenze idrauliche alla Regione Lazio, ai sensi del Regolamento regionale n. 10 del 30/04/2014, e corrispondere i relativi canoni che saranno determinati dalla Regione ai sensi del D.G.R. 462/2010.**

L’unità organizzativa presso la quale sono depositati gli atti relativi è: Città metropolitana di Roma Capitale – Servizi di Tutela Ambientale - Servizio 2° “Tutela delle Acque e Risorse idriche” - Ufficio “Difesa Suolo” – viale Giorgio Ribotta n. 41/43 – 00144 ROMA - tel. 06.6766.3183.

Ufficio: Luca Cipollini

Il Dirigente del Servizio  
(Dott.ssa Maria Zagari)

**Ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm. si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente registrato e conservato presso lo scrivente Dipartimento IV Servizio 2.**



Ufficio: Difesa Suolo  
Sede: Viale Giorgio Ribotta 41/43  
Telefono: 06-67663183.  
Pec Dipartimentale: ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it  
E-mail Servizio: tutela.acque@cittametropolitanaroma.gov.it

## CONSEGNATA A MANO

Indicare nelle risposte:

**UPRI/AUT/EL-346/TT**

CBTAR  
Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano  
Via del Fosso di Dragoncello,172  
00124 ROMA  
PEC: cbtar@pec.it

**Oggetto: Nuovo elettrodotto in cavo a 150kV "C.P. Porto - C.P. Fiumicino". L'opera ricade nel territorio del Comune di Fiumicino, in Provincia di Roma, Regione Lazio.  
[Numero di classifica EL-346].**

**In riferimento alla Vostra nota prot. n. 007342 del 27 novembre 2018.**

Con riferimento alla Vostra nota richiamata in oggetto, si trasmette copia della contabile bancaria come testimonianza dell'avvenuto pagamento degli 800,00 € (ottocento/00 euro) necessari al ritiro del parere idraulico. Ad ogni buon conto, stante l'impossibilità a presenziare l'appuntamento del prossimo 18 dicembre 2018, si delega il Geometra Tommaso Tobia al ritiro del menzionato parere ma soprattutto della convenzione regolatoria dei rapporti tecnico-amministrativi relativi alla pratica in epigrafe, per la sottoscrizione asincrona del documento.

Lo stesso delegato, in data da concordare preventivamente con codesto spettabile consorzio, restituirà la convenzione firmata dallo scrivente rappresentante della società Terna Rete Italia S.p.A. giusta procura del Notaio Corrado De Sanctis, n. repertorio 9680, raccolta 7375, registra a Napoli 3 il 8 marzo 2017 al n. 2442/1T, allegata alla presente in semplice copia.

Si allega in fine copia del documento di identità del sottoscritto.

Distinti saluti.

TT/

**Terna Rete Italia S.p.A.**  
Direzione Territoriale Centro Sud  
Unità Progettazione Impianti  
IL RESPONSABILE  
Antonio Limone  


Allegati: citati.



# CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO

Via del Fosso di Dragoncello n.172 - 00124 Casalpalocco - Roma - [bonifica.consorzio@libero.it](mailto:bonifica.consorzio@libero.it) - [cbtar@pec.it](mailto:cbtar@pec.it)  
Tel. 06561941 - Fax 065657214 C.F.-P.IVA 05043961091 - [www.cbtar.it](http://www.cbtar.it)

Roma,

Prot.

Posiz.

18 DIC 2018

07912

Rif.to prot. n° 3566 del 16/06/2016

Settore: Progettazione ed Esecuzione OO.PP.

Posta certificata



Spett.le  
TERNA RETE ITALIA S.P.A.  
Direzione Territoriale Centro Sud  
Unità Progettazione e Realizzazione Impianti  
Via Aquileia n° 8  
80143 NAPOLI  
[ternareteitaliaspa@pec.terna.it](mailto:ternareteitaliaspa@pec.terna.it)

Spett.le  
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA  
CAPITALE  
Dipartimento IV - Tutela e Valorizzazione  
Ambientale  
Servizio 2 - Tutela Acque e Risorse Idriche  
Via Tiburtina n° 691  
00159 R O M A  
[ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it)

Oggetto: Realizzazione di un nuovo elettrodotto in cavo "C.P. Porto - C.P. Fiumicino". Attraversamento del Canale Vignole di Fiumicino (Viale del Lago di Traiano - Viale Coccia di Morto) e del Canale Emissario di Isola Sacra (Via del Faro). Richiesta N.O. idraulico.

Con riferimento alla nota prot. n° 0000526 del 10/06/2016, relativa alla richiesta di un parere riguardante le opere in oggetto, alla successiva corrispondenza ed in ultimo alla nota del 31/10/2018 prot. UPRI/AUT/EL-346/TT, questo Consorzio, esaminati gli elaborati progettuali trasmessi, esprime parere favorevole per quanto di propria competenza ed ai soli fini idraulici, alle seguenti condizioni:

- che l'opera venga realizzata in conformità degli elaborati di progetto presentati e nell'osservanza delle vigenti norme di sicurezza e delle norme di cui al R.D. 08/05/1904 n. 368;
- che siano fatti salvi tutti i diritti di terzi e vengano acquisite, in via preliminare all'esecuzione delle opere, tutte le autorizzazioni necessarie (Regione, Provincia, Comune, ecc.) precisando che il presente parere favorevole non esclude gli altri permessi richiesti dalle Leggi e Regolamenti vigenti, in relazione all'opera da eseguire. **In particolare, l'esecuzione dei lavori in argomento è subordinata all'autorizzazione rilasciata dagli Uffici della Città Metropolitana di Roma in indirizzo;**
- che siano verificate le eventuali interferenze con gli oleodotti esistenti e vengano acquisite le relative autorizzazioni;
- che il richiedente comunichi al Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, la data dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori e si attenga scrupolosamente alle disposizioni che durante la realizzazione degli stessi potranno essere impartite dal Servizio Tecnico consortile in relazione ai tempi ed alle modalità di esecuzione;

Terna Rete Italiana - C.P. Porto - C.P. Fiumicino -  
Via del Faro - Isola Sacra - 00157 Fiumicino

## Sedi periferiche:

Monti dell'Arco - Viale dei Tre Denari Snc - 00057 Maccarese Fiumicino - Tel. 0661697965 Fax 0661697474

Focene - Viale delle Idrovore di Fiumicino n. 304 - 00054 Focene Fiumicino - Tel 066589510-512 Fax 066589214

- che il richiedente sia altresì l'unico responsabile di tutti gli incidenti e di tutti i danni, nessuno escluso, anche in relazione all'eventuale pericolosità dei fluidi che scorrono nelle condutture, che fossero comunque arrecati a persone ed a cose, o durante l'esecuzione dell'opera oppure nell'esercizio o durante la manutenzione dell'opera da parte della Ditta stessa oppure ancora conseguenti a tale esecuzione (qualora ad esempio l'opera creasse – circostanza che a priori non si può escludere – direttamente od indirettamente, ostacolo od impedimento al libero deflusso delle acque dei canali, specie in caso di piene, o qualora causasse altri inconvenienti), danni che pertanto, in particolare, è tenuta ad indennizzare in proprio; il Consorzio sia fatto salvo in caso di danni – all'opera oggetto della richiesta di cui si tratta – dovuti a rigurgiti di acqua od a piene dei canali oppure dovuti, o comunque collegati, all'esercizio della bonifica od allo svolgimento delle altre attività dell'Ente: in tali evenienze, il richiedente sia obbligato a rispondere anche e direttamente per gli eventuali danni arrecati a terzi, dipendenti da incidenti, rotture o guasti dell'opera determinati dalle cause sopra citate o comunque conseguenti al semplice fatto che esista l'opera stessa;
- che il richiedente, dopo la realizzazione delle opere in argomento, provveda al ripristino a perfetta regola d'arte dello stato dei luoghi;
- che a richiesta del Consorzio di Bonifica, qualora se ne ravvisi la necessità per motivi di carattere tecnico, idraulico o di pubblico interesse, il richiedente apporti alle opere eseguite, a propria cura e spese, modifiche anche totali o provveda a rimuovere le opere stesse senza per questo poter pretendere rimborsi o indennizzi di sorta;
- che TERNA RETE ITALIA S.P.A. corrisponda al Consorzio la somma forfettaria di € 800,00– a mezzo bonifico bancario intestato al Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano – Banca di Credito Cooperativo di Roma Ag. 26 – IBAN: IT 85 D 08327 03226 000000000470 quale rimborso delle spese di istruttoria e verifica delle opere in oggetto, disposte dalla deliberazione del Commissario Straordinario n° 41 del 27/10/2016; solo in seguito potranno ritirare il presente parere idraulico presso gli Uffici consortili in via del Fosso di Dragoncello n° 172 – 00124 Roma;
- che TERNA RETE ITALIA S.P.A. contestualmente al ritiro del parere stipuli la convenzione che regola i rapporti tecnico-amministrativi relativi alla presente pratica che, con riferimento alla deliberazione del Commissario Straordinario n° 41 del 27/10/2016 comporterà, tra l'altro, il versamento di un canone annuale pari a € 100,00= oltre IVA di legge.

Il presente parere si intenderà revocato qualora non si proceda ad iniziare le attività di che trattasi entro mesi 6 dal suo rilascio.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Andrea Renna)

**Sedi periferiche:**

Monti dell'Ara – Viale dei Tre Denari Snc – 00057 Maccarese Fiumicino – Tel. 0661697965 Fax 0661697474

Focene – Viale delle Idrovore di Fiumicino n. 304 – 00054 Focene Fiumicino – Tel 066589510-512 Fax 066589214



4.18

Enel- 015-01/12/2015-098369/

**Infrastrutture e Reti Italia**  
Distribuzione Territoriale Rete Lazio, Abruzzo e Molise  
Progettazione Lavori e Autorizzazioni

00071 Pomezia RM - Casella Postale 229 - Via Spoleto sn  
F +39 02 39652806

eneldistribuzione@pec.enel.it

D SIMATIC/CDTR I AM/SVR/PLA

Spett.le  
MINISTERO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO D.G. Div. IV - Infrastrutture e  
sistemi di rete  
Via Molise, 2  
00187 ROMA RM  
PEC: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

Spett.le  
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
DG AFFARI GENERALI E PERSONALE  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA RM  
PEC: dgrin@pec.minambiente.it

Spett.le  
TERNA RETE ITALIA Direzione Territoriale  
Centro Sud  
Via Della Marcigliana, 911  
00138 ROMA RM  
PEC: aot-napoli@pec.terna.it

Oggetto: Nuovo elettrodotto in cavo a 150kV "C.P. Porto - C.P. Fiumicino". L'opera ricade nel territorio del comune di Fiumicino, in Provincia di Roma. Regione Lazio.

In riferimento all'opera in oggetto si rilascia parere positivo per la realizzazione della stessa a condizioni che resti impregiudicato l'esercizio della rete elettrica di distribuzione.

Per quanto attiene le eventuali interferenze con i nostri impianti MT/BT sia aerei che interrati, dovrà essere richiesto lo spostamento con congruo anticipo.

Resta inteso che le spese degli eventuali spostamenti saranno a totale carico della società incaricata della realizzazione dell'opera.

Per maggior chiarezza si allega planimetria sigraf in scala 1:8000 (form. A3), dove sono evidenziati gli impianti elettrici di ns competenza attualmente esistenti.

Distinti saluti

1/2




All.to: Planimetria impianti esistenti

**Antonio Parente**  
Un Procuratore

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 52/2005. La riproduzione della stessa su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, e scaricabile a richiesta presso l'Unità emittente.



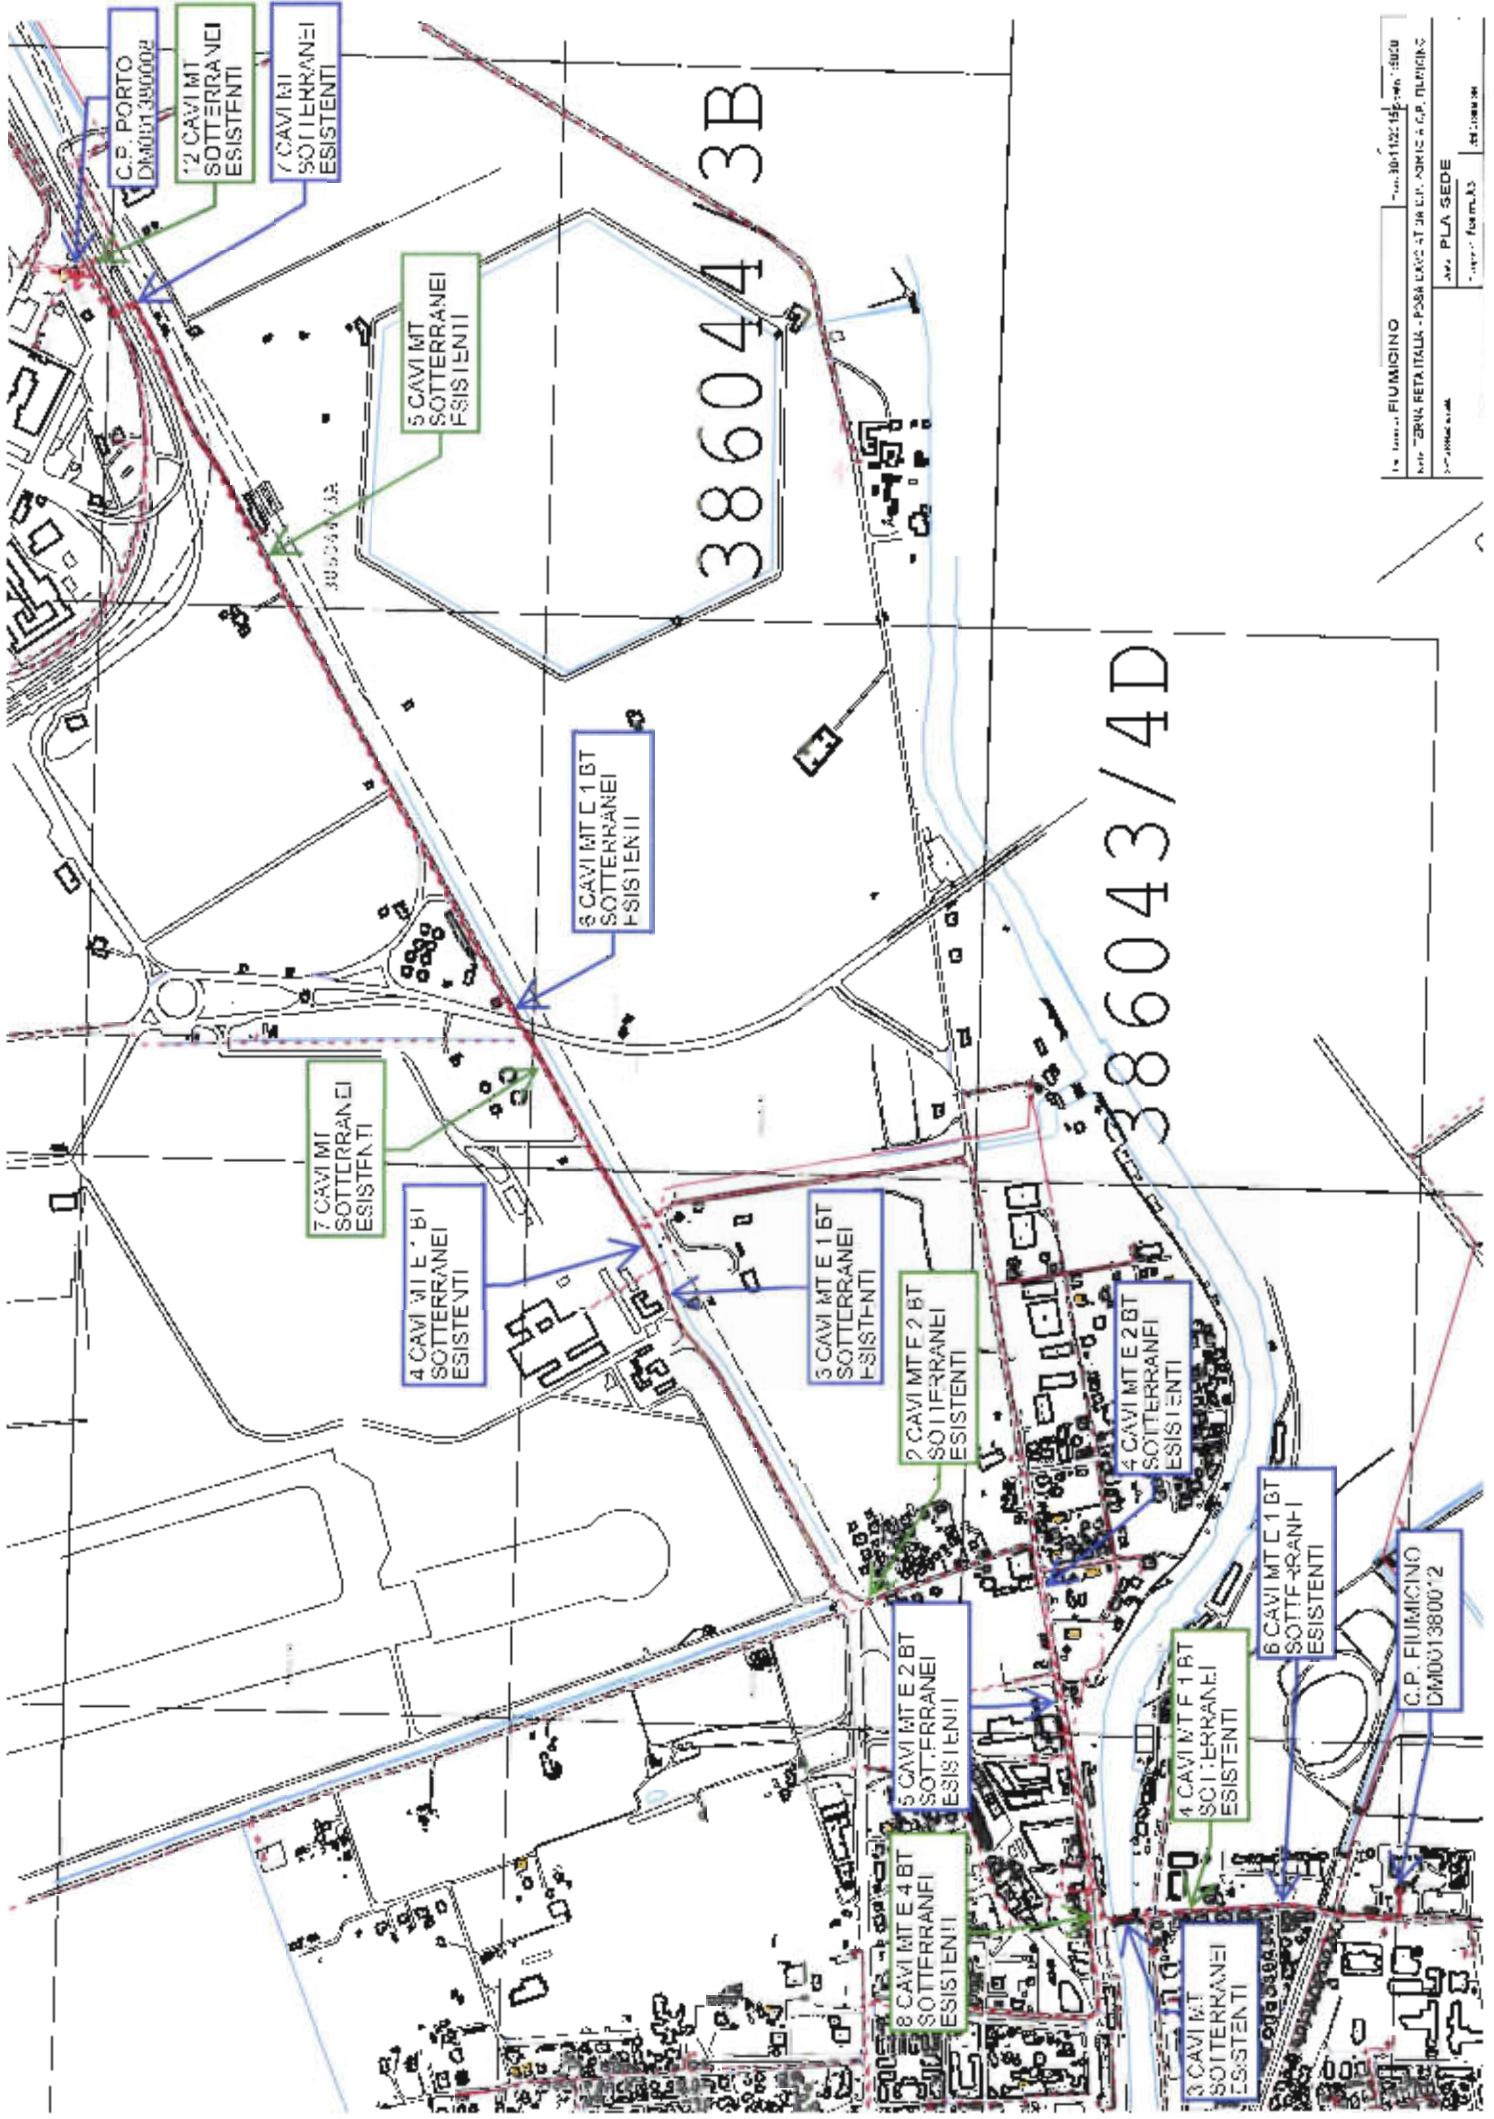

C.P. PORTO  
DM001380002

7 CAVI MT  
SOTTERRANEI  
ESISTENTI

7 CAVI MT  
SOTTERRANEI  
ESISTENTI

5 CAVI MT  
SOTTERRANEI  
ESISTENTI

386044/3B

3 CAVI MT C 1 BT  
SOTTERRANEI  
ESISTENTI

7 CAVI MT  
SOTTERRANEI  
ESISTENTI

4 CAVI MT E 1 BT  
SOTTERRANEI  
ESISTENTI

3 CAVI MT E 1 BT  
SOTTERRANEI  
ESISTENTI

2 CAVI MT E 2 BT  
SOTTERRANEI  
ESISTENTI

386043/4D

4 CAVI MT E 2 BT  
SOTTERRANEI  
ESISTENTI

6 CAVI MT C 1 BT  
SOTTERRANEI  
ESISTENTI

C.P. FIUMICINO  
DM001380002

5 CAVI MT E 2 BT  
SOTTERRANEI  
ESISTENTI

8 CAVI MT E 4 BT  
SOTTERRANEI  
ESISTENTI

4 CAVI MT E 1 BT  
SOTTERRANEI  
ESISTENTI

3 CAVI MT  
SOTTERRANEI  
ESISTENTI

Direzione Produzione  
Direzione Terr.le Produzione di Roma  
S.O. Ingegneria  
Il Responsabile

Ferrovie dello Stato Italiane  
UA 12/5/2015  
RFI-DPR-DTP\_RM\_ITVA0011VA  
2015\0001364


**Al Ministero dello Sviluppo Economico  
D.G. per il mercato elettrico le  
Rinnovabili e l'efficienza energetica, il  
nucleare**

**Div IV – Infrastrutture e sistemi rete  
Via Molise, 2  
00187 ROMA**

**Al Ministero dell'Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare  
D.G. Rifiuti e Inquinamento**

**Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA**

**p.c. TERNA SpA  
Unita Progettazione e Realizzazione  
Impianti  
Via Marcigliana, 911  
00138 ROMA**

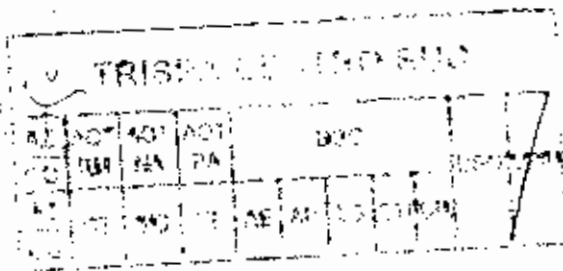

TRISPACS/AZ015  
0001003 - 19/05/2015

**Oggetto:** EL – 346. Autorizzazione, ai sensi art. 1-sexies D.L. 29 agosto 2003 n. 239 e successive modifiche alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto a 150 KV "CP Fiumicino – CP Porto." In comune di Fiumicino.

In esito alla richiesta della società TERNA SpA, ai sensi dell'art 120 del T.U. 1775 dell'11/12/33, si rilascia il nulla osta di massima per la realizzazione degli impianti in oggetto.

Resta inteso che in conformità del suddetto articolo, tutti gli attraversamenti degli elettrodotti/cavidotti stessi, con linee ferrate, elettriche e telefoniche, di proprietà delle ferrovie (oggi RFI - Rete Ferroviaria Italiana), potranno essere realizzate soltanto dopo che il richiedente ha espletato le consuete pratiche con i competenti uffici di questa Società.

Quest'ultima infine, si riserva di approvare caso per caso simili attraversamenti, previo esame dei relativi progetti esecutivi, ed autorizzarne l'esecuzione dopo la stipula di apposita convenzione.

Distinti Saluti

**Riccardo DE MASSIMI**



Direzione Produzione  
Direzione Territoriale Produzione Roma  
S.O. Ingegneria  
Il Responsabile

Ferrovie dello Stato Italiane  
UA 24/9/2018  
RFI-DPR-DTP\_RM.INGVA0015/  
P/2018\0005965

TERNA/A2018  
0018256 - 28/09/2018

Ministero dello sviluppo Economico  
D.G. per il mercato elettrico, le rin-  
novabili, effic.za energetica, nucleare  
Div. IV – Infrs.re e sistemi reti  
Via Molise, 2  
00187 ROMA

Ministero dell'Ambiente e della tutela del  
territorio e del mare  
D.G. per i Rifiuti e l'Inquinamento.  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA



Terna Rete Italia SpA  
Unità progettazione  
e Realizzazione impianti  
Via della marciagliana, 911  
00138 ROMA

Oggetto: NO 782 Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto in cavo 150 KV "CP Fiumicino – CP Porto. Le opere ricadono nel territorio del Comune di Fiumicino (M). Posizione n. EL-346.

In esito alla richiesta della società richiedente ai sensi dell'art 120 del T.U. 1775 dell'11/12/33, si rilascia il nulla osta di massima per la realizzazione dell'impianto in oggetto.

Resta inteso che in conformità del suddetto articolo, tutti gli attraversamenti degli elettrodotti/cavidotti stessi, con linee ferrate, elettriche e telefoniche, di proprietà delle ferrovie (oggi Rete Ferroviaria Italiana), potranno essere realizzate soltanto dopo che il richiedente ha espletato le consuete pratiche con i competenti uffici di questa Società.

Quest'ultima infine, si riserva di approvare caso per caso simili attraversamenti, previo esame dei relativi progetti esecutivi, ed autorizzarne l'esecuzione dopo la stipula di apposita convenzione.

Distinti e cordiali saluti

Pierfrancesco BELLOTTI

Palladio R. 62227

Via Marconi, 75 - 00185 Roma  
RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.  
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 312/2015  
9016 luglio - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00184 Roma  
Cap. Soc. euro 31.325.279,633,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. 01385510941 e P. Icc 01406041000 - R.E.A. 798300



# ASTRAL

4.20



ASTRAL S.P.A.  
XIII  
U  
10/02/2021  
0003320  
Rif.0181/21/Lav

10 FEB 2021  
ROMA,

Spettabile  
Ministero dello Sviluppo Economico  
D.G. per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari  
Div. V – Regolamentazione infrastrutture energetiche  
c.a. RUP dott.ssa Marilena Barbaro  
dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

E p.c. Regione Lazio  
Direzione Regionale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive  
Area Politiche di Sviluppo Economico del territorio e delle aree urbane e del cratere sismico  
Ufficio R.U. e Ricostruzione, Conferenze di Servizi  
c.a. Responsabile Luca Ferrara  
conferenzediservizi@regione.lazio.legalmail.it

**Oggetto: Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto in cavo 150 kV "CP Fiumicino – CP Porto. Le opere ricadono nel territorio del Comune di Fiumicino (RM), nella Regione Lazio. Posizione n. EL-346**

### Parere per Conferenza di Servizi

In riferimento alla vs nota prot. U.0003811.08-02-2021 pervenuta in Astral S.p.A. al prot. 03083 del 08.02.2021 con la quale viene richiesto Parere di Competenza per l'approvazione delle opere di cui all'oggetto, dall'esame della documentazione trasmessa, si comunica che le opere stesse sono localizzate su strada non di ns competenza.

Si evidenzia infatti che con specifico verbale di Consegna sottoscritto in data 11.01.2019 la SR 296 della Scafa, precedentemente di competenza Astral Spa e interessata dall'intervento di cui in oggetto, è stata consegnata ad ANAS SpA a partire dal giorno 21.01.2019.

Distinti saluti

### Ufficio Progettazione

Il Responsabile  
Ing. Federico Ranieri

### Area Progettazione, Lavori ed Espropri

Il Dirigente  
Ing. Giovanni Torriero

Il Direttore Generale  
Dr. Daniele Lucci



4.21

Dipartimento Stato dell'Ambiente  
Servizio Suolo e Bonifiche  
Unità Suolo e Bonifiche di Roma

Pec: [sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it](mailto:sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it)

Referente per quanto comunicato: CTP Fabio Costa  
Tel.: 06 72961328 fax:  
Email: [fabio.costa@arpalazio.it](mailto:fabio.costa@arpalazio.it)

Rif. Arpa: prot. n. 10609 del 23/02/2021

Prot. n°  
(da citare nella risposta)

MIBACT

[mbac-pa-oant@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-pa-oant@mailcert.beniculturali.it)  
[mbac-sr-laz@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-laz@mailcert.beniculturali.it)  
[mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it)

MISE

[dgisseg.div05@pec.mise.gov.it](mailto:dgisseg.div05@pec.mise.gov.it)

MATTM

[cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

Ministero della Salute  
[dgprev@postacert.sanita.it](mailto:dgprev@postacert.sanita.it)

Terna S.p.A.

[aot-napoli@pec.terna.it](mailto:aot-napoli@pec.terna.it)

c.a. Geom. Tobia Tommaso

[tommaso.tobia@terna.it](mailto:tommaso.tobia@terna.it)

Comune di Fiumicino

[protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it](mailto:protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it)

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale

[protocollo@pec.autoritadistrettoac.it](mailto:protocollo@pec.autoritadistrettoac.it)

Consorzio di Bonifica Litorale Nord

[cbln@pec.cbln.it](mailto:cbln@pec.cbln.it)

Ip Industrial S.p.A.

[ipindustrial@pec.gruppopi.com](mailto:ipindustrial@pec.gruppopi.com)

Regione Lazio

[Areageniocivilediromacittametropolitana@regione.lazio.legalmail.it](mailto:Areageniocivilediromacittametropolitana@regione.lazio.legalmail.it)

Città Metropolitana di Roma Capitale

[ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it)

[pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.gov.it)

SEDE LEGALE

RIETI - VIA GARIBALDI, 114 - 02100  
+39 0746.267.201 / 0746.49.12.07 - FAX +39 0746.25.32.12  
E.MAIL: [DIREZIONE.GEN@ARPALAZIO.IT](mailto:DIREZIONE.GEN@ARPALAZIO.IT)  
[DIREZIONE.CENTRALE@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT](mailto:DIREZIONE.CENTRALE@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT)  
C.F. 97172140580 - P. IVA 00915900575

SEDI TERRITORIALI

FROSINONE: VIA ARMANDO FABI, 212 - 03100 - TEL. 0775.81.67.00  
LATINA: VIA GIOSUE CARDUCCI, 3 - 04100 - TEL. 0773.40.29.01  
RIETI: VIA SALARIA PER L'AQUILA, 6/8 - 02100 - TEL. 0746.256.620  
ROMA: VIA GIUSEPPE SAREDO, 52 - 00173 - TEL. 06.72.961  
VITERBO: VIA MONTE ZEBIO, 17 - 01100 - TEL. 0761.29.271



Oggetto: MIBACT\MIBACT PA-OANT\23/02/2021\0000649-P -autorizzazione ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003 n. 239 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290 e s.m.i. alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto in cavo 150 kv – “CP Fiumicino - CP Porto” - le opere ricadono nel territorio del comune di fiumicino (rm) nella regione lazio - (posizione el-346)

Con riferimento alla documentazione relativa all’opera in oggetto, rif. MISE A00\_ENE Registro Ufficiale U.0003811 08.02.2021, prot. MIBACT 0452 del 09.02.2021, acquisita al protocollo dell’Agenzia con prot. n. 10609 del 23/02/2021, si prende atto che *“secondo il Piano di caratterizzazione delle terre allegato al progetto [.....] le analisi hanno rilevato tracce di inquinanti superiori ai limiti di legge, corrispondenti a Idrocarburi Leggeri C<12 (presenza in valori molto elevati), Piombo e Cobalto.”*

Si rappresenta, che al fine della gestione dei materiali da scavo come sottoprodotto, il dichiarante deve fare riferimento alle procedure di caratterizzazione chimico-fisica e accertamento delle qualità ambientali di cui all’allegato 4 del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017, dimostrando per le terre e rocce da scavo che intende gestire, *“qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, e che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale”*. Ne consegue che in caso di superamento delle CSC, non è possibile gestire i materiali da scavo come sottoprodotto.

Si segnala inoltre che ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. *“il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti”*.

L’Agenzia resta in attesa delle valutazioni e determinazioni delle Amministrazioni competenti sulla base di quanto previsto dalla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06, rimanendo a disposizione per le specifiche competenze in relazione a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, nonché dalla D.G.R. Lazio n. 296/2019.

Distinti saluti.

*Il tecnico*  
Ing. Fabio Costa



*Il dirigente professional*  
Ing. Christian Barrella

*Il Direttore del Servizio*  
Dott. ssa Roberta Corona